


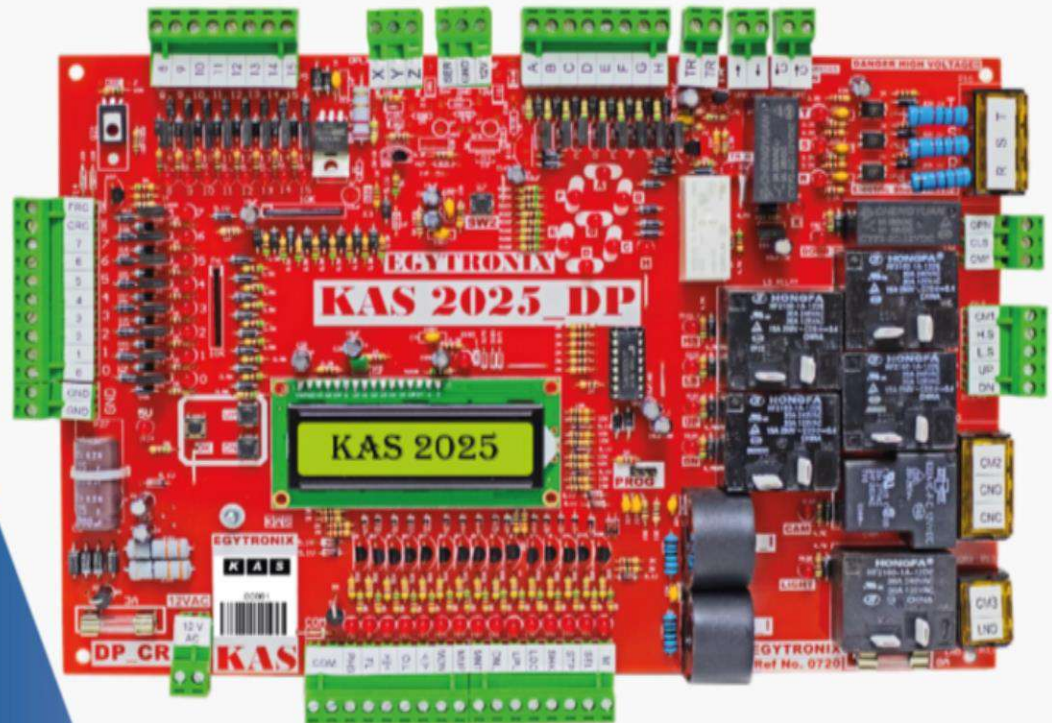

KAS 2025

کارت کاس 2025

کارت تحكم کاس 2025 – 16 دور

Elevator Control Board

KAS 2025 – 16 Stops

Control board dimensions and Supply voltage

أبعاد وتغذية الكارت

Control board supply voltage from 7 VAC to 15VAC, and maximum supply current is 1 A, and there are voltage protection in all Control board input and output terminals, its 20VAC maximum.

And control board dimension is 24cm*18cm.

يعتمد الكارت علي مصدر تغذية تيار متردد من جهد 7 فولت إلي 15 فولت و أقصى سحب للتيار هو 1 أمبير . كما توجد حمايات ضد ارتفاع الجهد علي جميع مخارج و مداخل الكارت حتي 20 فولت تيار متردد. وأبعاد الكارت 27 * 18 سم

Features and Specifications

المميزات و الخصائص

Phase sequence, and phase correction works 380 or 220 Volt (from 150 to 450 VAC electricity) and arrows directed connected on the control board.

الكارت يحتوي علي فاز سيكونس يعمل من جهد 150 حتي 450 فولت (كهرباء 220 أو كهرباء 380 فولت) . و لا يحتاج الي أي برمجة إضافية للكارت و الأسهم يتم توصيلها مباشرة من علي الكارت .

•The control board feature is a double protection, which means protecting the elevator machine from burning as a result of its high temperature and high drawn current in excess of the rated machine current. The feature consists of electronic overload and digital thermistor which fitted in the board.

• يتميز الكارت بخاصية الحماية المزدوجة و معناها حماية ماكينة المصعد من الإحتراق نتيجة إرتفاع درجة حرارتها و إرتفاع التيار المسحوب الزائد عن تيار الماكينة المقنن و تتكون الخاصية من الأوفرلود الألكتروني و الترميك الحراري الديجيتال.

• يقوم الكارت بتوفير كونتاكتور الكامرة و ريلاي الأنارة.

•The control board also saves the CAM contactor and lighting relay.

Supports two ways elevator with separate out callings up to 6 floors. Please tell us before ordering.

تدعم خاصية المصعد الإتجاهين بمجموعتين للطلبات الخارجية منفصلين حتي عدد 6 طوابق . يرجى الإبلاغ سابقا.

The Up & down arrows connected directly from the control board without any additional wiring.

أسهم الصعود و الهبوط يتم توصيلها مباشرة من الكارت بدون أي توصيلات إضافية .

Control board contains a 7-segment display to display door number and elevator errors.	وجود مبين نقطي علي الكارت لتوضيح الأعطال و رقم الدور .
The card supports 2 CAM & 2 full Automatic doors or half automatic door for any chosen programmed floors up to 12 floors.	إمكانية العمل علي أي نوعين من الأبواب و فتحها في أدوار معينة علي حسب البرمجة حتي 14 طابق.
Errors and alerts appear on normal 7-segment 26 codes will be appeared.	إظهار جميع الأعطال و التنبيهات علي شاشة المبين – 26 عطل و تنبيه ستظهر علي شاشة المبين العادي.
Card is 8 floors down collective with out and inner registration common. Supports all indicator types (7 segments - binary code – gray code – serial – 1.2.3.4.5).	عدد أدوار الكارت 16 أدوار تجميع نزول بمشترك تسجيل خارجي و مشترك تسجيل داخلي. يتم توصيل جميع أنواع المبيّنات (الرقمية - الثنائية - السريال - الجراي كود - لكل دور فردة) على الكارت مباشرة.
Overweight input directly on board.	خاصية الوزن الزائد موجودة مباشرة علي الكارت .
Full load input directly on board.	خاصية كامل العدد موجوده مباشرة علي الكارت.
All safeties are ready, (GAHEZ feature) and can be cancelled from programming.	خاصية جاهز و تدل أن جميع دوائر أمان المصعد تعمل بصورة صحيحة و يمكن تفعيلها من البرمجة.
Elevator life timer to block the lift after a certain hours up to 9999 hour (max 416 day)	زمن تشغيل المصعد بالساعات لغلق المصعد بعد زمن معين حتي 9999 ساعة (416 يوم حد أقصى).
Control board contains 12 VDC bridge.	يحتوي الكارت علي جسر 12 فولت .
Separated relay for automatic door (one relay for open and other for door close).	يوجد ريلاي منفصل لإشارة فتح و إشارة غلق الباب الأتوماتيك.
Over voltage protection above to 20 VAC.	حماية ضد إرتفاع جهد التغذية عن 20 فولت.
Door fork safety.	أمان شوكة: المصعد للتصدي لإلغاء دائرة الشوك من الكنترول .
LOCK door safety.	أمان كالون : المصعد للتصدي لإلغاء دائرة الكوالين من الكنترول.
Fire man feature.	خاصية الحريق.

VIP feature.	خاصية عدم أز عاج مستخدم المصعد اثناء النزول.
Delete a certain calling door from programming.	خاصية إلغاء دور معين من البرمجة.
Cabin stop switch can delete the requests during stopping at the floor.	خاصية أستوب الكابينة تلغي الطلبات أثناء التوقف.
The upper and down limit switch reverse direction protection.	خاصية حماية نهايات إتجاه الحركة للمصعد (النهايات العكسية).
Push button calling.	خاصية التسجيل طلب طلب.
Up-down collective selective calling.	خاصية التجميع الكلي (عدد 2 زر طلب خارجي لكل دور).
Self-test mode.	خاصية الإختبار الذاتي في الموقع لمعرفة العطل.
Supports all operation modes (duplex – triplex – hydraulic).	إختيار أي نظام تشغيل (دوبليكس – تريپليكس – هيدروليكي – كابينة).
The card supports all these collection modes : ■ Down collective mode. ■ Up – Down collective mode. ■ Up – Down collective selective mode. ■ Push button mode. ■ Duplex with all previous modes. ■ Triplex with all previous modes. ■ Saving cabin card. ■ Hydraulic with all previous modes.	يعمل الكارت علي جميع أنظمة التجميع المختلفة : ■ تجميع نزول ■ تجميع كلي (صعود و نزول – "قشاش") . ■ تجميع إختياري (صعود و نزول) . زر صعود و زر نزول لكل دور ■ تلبية طلب واحد فقط ■ الدوبليكس بجميع الأنظمة السابقة ■ التريبليكس بجميع الأنظمة السابقة ■ الكابينة الموفرة للكابل المرن ■ الهيدروليكي بجميع الأنظمة السابقة
There are all protection timers to protect the machine and the elevator mechanical parts during movement.	يوجد جميع التايمرات لحماية الماكينة و باقي أجزاء المصعد أثناء الحركة.
All hydraulic elevator features (3 valves - 4 valves – star/delta) and the feature of the cabin releve position.	جميع خصائص المصعد الهيدروليكي (3 فالف – 4 فالف – ستار دلتا) و خاصية إعادة ضبط وضع الكابينة .
All malfunctions and timers lead to stopping the cabin at the nearest floor.	جميع الأعطال و التايمرات تؤدي الي توقف المصعد علي أقرب دور.

There is a normal programming and advanced programming to adjust and activate all features.	توجد برمجة عادية و برمجة متقدمة لضبط جميع الخصائص و تفعيلها.
Automatic door opening feature when slipping from the floor level magnet.	خاصية إختيار فتح الباب الأتوماتيك عند الانزلاق من علي الدور.
Cancellation of all orders during stopping at the floor.	إلغاء جميع الطلبات أثناء التوقف.
Solve the problems of the self-registration of the order button in any floor.	علاج مشاكل إلتصاق زر التشغيل في أي دور.
Signal point to check the mechanical brake to monitor the movement of the brake during opening and start operation.	نقطة للتحقق من الفرملة الميكانيكية لمراقبة حركة الفرملة أثناء الفتح و بداية تشغيل الماكينة .
There is a timer for displaying faults on the indicator to facilitate the diagnosis of faults.	يوجد زمن عرض العطل علي المبين لتسهيل تشخيص الأعطال.
All inputs and outputs of the control board have been protected from sudden high and low voltage.	جميع مخارج و مداخل الكارت تم حمايتها من إرتفاع و إنخفاض الجهد المفاجئ .
The same programming as the old “KAS” control board, in addition to advanced programming with all the new features.	نفس برمجة كارت كاس القديم بالإضافة إلي برمجة متقدمة بها كل البنود الجديدة .
The same size, connections and arrangement of the terminals of the old “KAS” control board.	نفس حجم و توصيلات و ترتيب الأطراف لكارت كاس القديم RJ
Supports two way elevator with separated out requests up to 6 floors. With any different door kinds Please tell us before ordering.	تدعم خاصية المصعد الاتجاهين بمجموعتين منفصلتين للطلبات الخارجية حتي عدد 6 طوابق فقط . بأي نوعين مختلفين من الأبواب الأتوماتيك و يرجى الإبلاغ سابقا.
It's recommended for 2 speed control panel and for variable speed panel, please use card “KAS inverter”.	يوصي به في كنترول السرعتين فقط . أما كنترولالات الإنفرتر ينصح بإستخدام كارت كاس إنفرتر.

البرمجة العادية و البرمجة المتقدمة

يتم الدخول لوضع البرمجة عن طريق الـ "جنبر" PROG علي كارت التحكم و وضع سوكيت البرمجة علي اليسار وفصل الكهرباء و تشغيلها مرة أخرى .

■ كلمة سر البرمجة المتقدمة : 1379

■ كلمة سر ضبط المصنع (إعادة الكارت لوضعية ضبط المصنع) : 1503

البرمجة العادية

رقم البند	البند	الشرح	ضبط المصنع
1	Slow timer	زمن البطيء - في حالة عدم وجود نبضة من شريحة التوقف (M) سيظل المصعد يتحرك حتي إنتهاء هذا الزمن	15
2	Fast timer	زمن السريع - في حالة عدم وجود نبضة من شريحة العداد (السيليكتور - SEL) سيظل المصعد يتحرك حتي إنتهاء هذا الزمن	17
3	Cam timer	زمن الكاميرا - ستظل الكاميرا " لاقطة " و في إنتظار إكمال دائرة الكالون حتي إنتهاء هذا الزمن . و إذا لم تكتمل دائرة الكالون ستسقط الكاميرا و يعطي الكارت خطأ في دائرة الكالون.	7
4	Stop timer	زمن التوقف علي الدور - هو زمن الإنتظار بين الطلب و الطلب في حالة عدم فتح باب الكابينة (و إذا تم فتح الباب و غلقة سيتم إلغاء هذا الزمن)	4
5	Light timer	زمن الإنارة (زمن إنارة الكابينة) - بعد الانتهاء سيتم فصل إضاءة الكابينة في حالة عدم وجود أي طلبات	14
6	Door number	عدد أبواب المصعد التي تعمل و بها شرائح توقف و عداد	16
7	Floor display	برمجة المبين	مبين عادي
	► 7-segment	مبين عادي ذو 7 شرط	
	► Dot Matrix	مبين جراي متحرك أي نوع	
8	Collective	نوع تجميع الطلبات	تجمع نزول
	► Down Collective	تجميع نزول (زر واحد داخلي و زر واحد خارجي)	
	► Up-Down Collective	تجميع نزول و صعود (زر واحد داخلي و 2 زر خارجي للطلوع و النزول)	
9	MNT speed	سرعة الصيانة	بطيء
10	Door Options	نوع باب المصعد	باب عادي
	Manual	باب المصعد عادي (شوك و كوالين خارجية + كامرة كهربائية)	
	Auto Close	باب المصعد تجرّيش مغلق (أتوماتيك كامل)	
	Auto Open	باب المصعد تجرّيش مفتوح (نصف أتوماتيك - باب فولدينج)	

11	Parking Floor	دور تجريش المصعد بعد إنتهاء تايمر الإنارة و عدم وجود طلبات علي المصعد - 17 تعني لا تجريش	17
12	Cam fail CNT.	عدد محاولات الكامرة (13 مرة الكامرة "تلقط" و لا تكتمل دائرة الكالون ثم يخرج خارج الخدمة)	13
13	Cabin PW	كلمة سر الكابينة	لا تعمل
14	KAS_AP	بند إلغاء القفلة الأرضية (لمنع تسجيل نفس الدور من الخارج و الداخل في نفس الوقت)	تم الغاؤها
15	Password	لتغيير باسورد البرمجة	#0000#
16	i	قيمة تيار الحمل الزائد بالأمبير للسرعة السريعة (خاص بكروت 2025 و جولدبرو 2030)	25A
	T	زمن تيار الحمل الزائد بالثواني للسرعة السريعة (خاص بكروت 2025 و جولدبرو 2030)	4 SEC
	i	قيمة تيار الحمل الزائد بالأمبير للسرعة البطيئة (خاص بكروت 2025 و جولدبرو 2030)	20A
	T	زمن تيار الحمل الزائد بالثواني للسرعة البطيئة (خاص بكروت 2025 و جولدبرو 2030)	4 SEC
17	Adv. Prog	البرمجة المتقدمة (و رقمها السري 1379) و عند وضع (1503) سيتم عمل ضبط المصنع للكارت	

البرمجة المتقدمة

رقم البند	البند	الشرح	ضبط المصنع
1	Coll. Mode :	نوع تجميع و تلبية طلبات المصعد	تجميع نزول
	Down collect.	تجميع نزول	
	Up-Down Coll.	تجميع صعود و نزول " قشاش "	
	Push Button	تلبية طلب طلب	
	UpDwn Col Sel	تجميع صعود و نزول (2 زر طلب خارجي واحد للصعود و الآخر للهبوط) -- (الكارت يعمل علي 6 أدوار فقط) الأطراف 0<5 علي كارت التحكم هم الطلبات 0<5 طلبات داخلية الأطراف 8<11 علي كارت التحكم هم الطلبات 1<4 طلبات خارجية نزول الأطراف 12<15 علي كارت التحكم هم الطلبات 1<4 طلبات خارجية صعود الدور 0 خارجي و 5 خارجي هم الأطراف 6 و 7 علي كارت التحكم بالترتيب	
	Two Sides	المصعد إتجاهين (لكل إتجاه مجموعة طلبات خارجية منفصلة و مجموعة واحدة للطلبات الداخلية - "خاصة بكروت جولد 2030 و جولد برو 2030")	
2	Reg. Mode	أنظمة تسجيل الطلبات	الكار 8 وقفة
	i&Ot SameLine	الكار 8 وقفة (بكمون خارجي و كمون داخلي) { و الطرف الخارجي علي الطرف الداخلي علي الكارت }	
	Separate i&Ot	الكار 4 وقفة فقط { الطرف الخارجي مفصول عن الطرف الداخلي - غير مفعلة في كروت الجولد }	
3	Life Timer	عدد المشاوير (عدد ساعات التشغيل الفعلي للمصعد)	غير مفعلة
4	History	متروكة للمصنع	
5	STP DEL Reqs	أستوب الكابينة تلغي الطلبات أثناء التوقف	غير مفعلة
6	Err Disp Time	زمن عرض الخطأ علي المبين بالتزامن مع عرض رقم الدور	5 ثواني
7	Special Disp	نوع المبين	مبين عادي
	Decoder	مبين فرد بديكودر (لكل دور فردة)	
	Binary	مبين "بينياري " Binary code	

	Gray Code	مبين "جراي كود" Gray code	
8	Fire Mode	خاصية الحريق	غير مفعلة
9	SHK Safety	خاصية أمان الشوكة (عند توقف المصعد علي نفس الدور 5 مرات متتالية و عدم فتح الباب . المصعد يخرج خارج الخدمة)	غير مفعلة
10	LOC Safety	خاصية أمان الكالون (عند توقف المصعد علي نفس الدور 5 مرات متتالية و عدم فتح الكالون . المصعد يخرج خارج الخدمة)	غير مفعلة
11	Reqs Del	خاصية إلغاء أدوار معينة من الكارت (بإستثناء الدور الأرضي)	غير مفعلة
12	Mode	أنظمة تشغيل الكارت	نظام التشغيل (C.C.T)
	Simplex	النظام العادي (تجميع نزول)	
	Group iD0	الكارت يعمل بنظام الدوبليكس (لوحة التحكم رقم 0)	
	Group iD1	الكارت يعمل بنظام الدوبليكس (لوحة التحكم رقم 1)	
	Group iD2	الكارت يعمل بنظام التريبليكس (لوحة التحكم رقم 2)	
	Cabine	الكارت يعمل بنظام الكابينة الموفرة للكابل المرن.	
13	GAHEZ	خاصية جاهز (تظهر حركة دائرية علي المبين عند إنتهاء زمن إنارة الكابينة بالتتابع مع رقم رقم الدور)	غير مفعلة
14	DOOR Miss_LVL	خاصية فتح الباب الأتوماتيك أم لا ؟ عند توقف المصعد علي الدور ثم " إنزلاق أو زحلفة المصعد من علي شريحة مغناطيس التوقف لأي سبب من الأسباب "	غير مفعلة
15	DOOR&CAM Delay	زمن تأخير فتح الباب الأتوماتيك و الكامرة عند التوقف علي الدور	غير مفعلة
16	Termic time	زمن الترميك الحراري "خاصة بكارت 2025 و جولدبرو 2030 " { عند برمجتها 50 ثانية سيتم الغاؤها حتي لو لم يتم عمل "كوبري" علي روزينة الترميك الحراري }	غير مفعلة
17	Hydraulic	برمجة المصاعد الهيدروليك	غير مفعلة
18	Star/Delta T.	هو زمن تايمر ستار دلتا في حالة الهيدروليك	غير مفعلة
19	Relevel Delay	زمن إعادة ضبط وضع الكابينة عند الانزلاق من علي شريحة التوقف . نظرا لحدوث تسريب في فالفات الزيت في المصاعد الهيدروليك	غير مفعلة
20	Auto Door Type	نوع الباب الأتوماتيك (220 أو 380 فولت)	باب 220 فولت
	single phase	باب أتوماتيك 220 فولت (يعمل بإشارة فتح و غلق من علي ريلاي الباب الأتوماتيك)	باب 220 فولت
	Three phase	باب أتوماتيك 380 فولت (يعمل بإشارة فتح و غلق من علي ريلاي الباب الأتوماتيك مع وضع ريلاي 12 فولت لتصحيح نهايات الفتح و الغلق للباب و "يلقط" من فردة طلب الدور الأخير)	غير مفعلة
21	Car Doors No.	عدد أبواب المساعدة (حد أقصى عدد 2 باب - علي الأكثر باب واحد فقط منهم 380 فولت و الآخر عادي أو 220 أو نصف أتوماتيك)	باب واحد
	Single door	يوجد باب واحد فقط (يعمل من علي ريلاي الباب الأتوماتيك)	باب واحد
	Two doors	يوجد عدد 2 باب أتوماتيك (باب يعمل من علي ريلاي الباب الأتوماتيك و الباب الآخر يعمل من ريلاي يتم توصيلة علي فردة طلب الدور قبل الأخير)	غير مفعلة
22	Brake Fdb Tmr	لتفعيل نقطة التحقق من الفرملة الميكانيكية (علي نقطة FL علي نقاط البئر . NO) "يفضل إستخدامها للكروت التي عليها فاز سيكونس داخلي فقط "	غير مفعلة
23	MNT Spd Relay	ريلاي السرعة سيعمل في حالة الصيانة أم لا ؟ (في حالة الإنفرتر " الإنفرتر تأخذ إشارة صيانة + اتجاه فقط ") خاصة بكروت كاس إنفرتر فقط.	غير مفعلة
24	3 Speed Relay	إختيار السرعة المتوسطة (السرعة الثالثة) في الإنفرتر أم لا ؟ - خاصة بكروت كاس أنفرتر.	غير مفعلة
25	MNT Door Open	إختيار فتح الباب الأتوماتيك في الصيانة أم لا ؟	غير مفعلة
26	Selector Puls	إختيار عدد شرائح العداد "السليكتور" - (لكل دور شريحتين سيليكتور أو شريحة واحدة) عند إختيار شريحة واحدة ستكون مسافة البطيئ هنا هي نصف مسافة إرتفاع الدور – إذا كان إرتفاع الدور 3 متر ستكون مسافة البطيئ 1.5 متر	شريحتين عداد
27	Back	الرجوع للبرمجة العادية	

Normal Programming and Advanced Programming

You will enter the programming mode through the PROG “Jumper” on the control board and put the programming socket on the left side then turn power off and turn on it again.

■ **Advanced Programming Password: 1379**

■ **Factory reset password (reset the control board to factory settings): 1503**

Normal programming

Item No.	Item	Explain	Factory Settings
1	Slow timer	in seconds Slow timer is a maximum time for slow motion	15
2	Fast timer	When the Selector switch not working and Fast timer is exceed this time. the cabin will stop to the nearest floor	17
3	Cam timer	When the door lock not working and the timer is exceed this time. the CAM will release and will try again until CAM trials finished then the lift will be out of service	7
4	Stop timer	This time between calls whenever the door not open. if the door opened this timer will be canceled	4
5	Light timer	This timer for cabin light , when it is finished cabin light will turned off	14
6	Door number	This is for door numbers including landing floor	8
7	Floor display	To program the different displays (7 segments OR dot matrix.)	Normal display
8	Collective	To select collection mode (full or down collective)	Down collective
9	MNT speed	This is for select maintenance speed (low or high speed)	slow
10	Door Options	For selection door mode (normal / half automatic / fully automatic)	Normal door
11	Parking Floor	This is a parking floor. When light timer finished and no calls the cabin will go to this floor. and if not required make it 17	17
12	Cam fail CNT.	This is a CAM fail counter. when it is finished trials the lift will be out of service	13
13	Cabin PW	This for locking the internal calls by using a certain password	Disabled

14	KAS_AP	This is using to prevent in & out calling together then call any other request	Enabled
15	Password	This for changing programming password (no forget it please)	0000
16	Over Load HS.	Over load is a future mode It equals (machine KW * 2.5) + 5 Or equals (machine HP * 2.) + 5 Only for KAS 2025 & GoldPro2030 control boards	25A 4Sec
17	Adv. Prog	Advanced programming password is #1379#	

Advanced programming

Item No.	Item	Explain	Factory Settings
1	Coll. Mode:	This is for floor collection mode selection (Full or down or PB modes)	Down Collective
	Down collect.	Down collective mode.	
	Up-Down Coll.	Up down collective.	
	Push Button	Push button registration mode (one order at a time).	
	UpDwn Col Sel	Each door has Up and Down request order Control board terminals 0 →5 will be inner requests 0→5 Control board terminals 8 →11 will be outer up requests 1→4 Control board terminals 12 →15 will be outer down requests 1→4 The outer requests (0 and 5) will be control board terminals 6 and 7	
	Two Sides	Elevator is two sides (two doors and two outside requests group).	
2	Reg. Mode i&Ot SameLine Separate i&Ot	This to separate internal call from external calls In and out requests at the same board terminal. In and out requests doesn't at the same board terminal.	8
3	Life Timer	This is the lift life timer in hours. when it is finished the lift will be out of service Maximum is 416 day.	Disabled
4	History	Reserved to the factory.	
5	STP DEL Reqs	To delete the calls during the cabin at the floor and not moving yet	Disabled
6	Err Disp Time	This is for knowing the quick error in the lift during moving. It will be displayed on the display for this time and elevator will running normally during display this error on display.	Disabled
7	Special Disp Decoder Binary Gray Code	To program the special display (decoder – binary – gray code ...) Decode display. Binary code display. Gray code display.	7 segments
8	Fire Mode	Enabling the fire man mode	Disabled
9	SHK Safety	This is for door fork safety trials enabling (when the lift have been stopped 5 times on a certain door and the door fork not open , the lift will be out of service)	Disabled


10	LOC Safety	This is for door lock safety trials enabling (when the lift have been stopped 5 times on a certain door and the door lock not open , the lift will be out of service)	Disabled
11	Reqs Del	To delete any request from calling.	Disabled
12	Mode Simplex Group iD0 Group iD1 Group iD2 Cabine	Mode function is to select different modes of operation (duplex – cabin saving mode – triplex – hydraulic) Duplex iD0 Duplex iD1 Triplex iD2 Flat cable saving mode	Simplex
13	GAHEZ	GAHEZ is the better display mode to showing that all safety circuits is ok and lift is ready to operate well (circular segments moving).	Disabled
14	DOOR Miss_LVL	When the cabin slip from the stop magnet. You want to open the Automatic door or not?	Disabled
16	Termic time	The temperature of the motor must continue rising until this time finished. If you didn't need this option. you should program it to 50 sec and make it disabled thus you didn't need to make a wire jumper on TERMIC terminals on the board	Enabled
17	Hydraulic	This if for hydraulic lift operation	Disabled
18	Star/Delta T.	At hydraulic lift , you should program the time for Delta-Star delay	Disabled
19	Relevel Delay	For hydraulic lift and releveling function due to oil leakage in the piston	Disabled
20	Auto Door Type single phase Three phase	To select the door type (220 or 380 volt) Elevator have 220VAC door. Elevator have 380VAC door.	220VAC
21	Car Doors No.	To select how many doors in the cabin(max 2 doors)	Single
22	Brake Fdb Tmr	To activate the mechanical brake check point (on the FL it's a NO). It is preferable to use it for control boards that have internal phase correction.	Disabled
23	MNT Spd Relay	Speed relay will work in the case of maintenance or not? (In the case of the inverter, "the inverter takes only a maintenance signal + direction) for KAS Inverter control board only.	Disabled
24	3 Speed Relay	Choosing the intermediate speed or (third speed) in the inverter or not? - Special for KAS Inverter control board.	Disabled
25	MNT Door Open	Choosing to open the automatic door in maintenance mode or not?	Disabled
26	Selector Plus	Choose the number of "selector" magnets – (each floor has two selector magnet slice or one magnet slice)? If one slice magnet the distance of low speed will be half of the building floor height , if building floor height is 3Meter so the low speed distance will be 1.5Meter	2 magnet slice
27	BACK	Back to normal programming.	


الرمز Code	المعنى Meaning	
روزيتة إشارات بئر المصعد		
M	مفتاح التوقف علي الدور "مغلق"	Stop Magnet Switch (NC)
SEL	مفتاح السيليكتور (العداد) "مفتوح"	Selector Switch " Monostable" (No)
STP	دائرة أمان توقف الكابينة المفاجئ "مغلق"	Cabin Safety Stop Switch (NC)
SHK	دائرة أمان شوكة الأبواب "مغلق"	Door Fork Stop (NC)
LOC	دائرة أمان كالون الأبواب "مغلق"	Door Lock Stop (NC)
UPL	مفتاح نهاية إتجاه الطلوع "مغلق"	Upper Limit Switch (NC)
DNL	مفتاح نهاية إتجاه النزول "مغلق"	Down Limit Switch (NC)
MNT	مفتاح علبة الصيانة فوق الكابينة "مفتوح"	Maintenance Switch (No)
MUP	مفتاح علبة الصيانة طلوع "مفتوح"	Maintenance Up Switch (No)
MDN	مفتاح علبة الصيانة نزول "مفتوح"	Maintenance Down Switch (No)
< >	زر إستعجال فتح الباب الأتوماتيك "مفتوح"	Quick Open Switch For Cabin Automatic Door (No)
O.L	إشارة الوزن الزائد من جهاز الحمولة "مفتوح"	Over Weigh Signal From Weight Sensor (No)
> <	زر إستعجال غلق الباب الأتوماتيك "مفتوح"	Quick Close Switch For cabin Automatic Door (No)
PHS	إشارة كامل العدد من جهاز الحمولة "مفتوح"	Full Load Signal From Weight Sensor (No)
FL	إشارة تصحيح الفازات من المصحح الخارجي "مفتوح"	Signal From External Phase Corrector (No)
COM	كمون إشارات البئر +12VDC	Signals Common
CRC	كمون تسجيل طلبات داخلية	Inner Requests Registration Common
FRC	كمون تسجيل طلبات خارجية	Outer Requests Registration Common
روزيتة إنارة الكابينة		
CM3	مشترك روزيتة إنارة الكابينة	Common
LNO	كونتاكت مفتوح لإنارة الكابينة مباشرة دون ريلاي خارجي	Normally Open Free Contact for directly cabin light
روزيتة الكامه مباشرة بدون كونتاكتور		
CM2	مشترك روزيتة الكامه	Common
CNO	كونتاكت مفتوح لتوصيل الكامه مباشرة بدون كونتاكتور خارجي - مع ملاحظة أن الكارت يقوم بقطع التيار المتردد و ليس التيار الثابت فقط قم بتوصيل بريدج للكامه مع كارت التحكم بدون توصيل كونتاكتور .	Open contact 30A to connect CAM supply directly without magnetic contactor, and note that Control board cut the AC not Dc. just connect CAM bridge
CNC	كونتاكت مغلق	Normally Closed Free Contact
روزيتة "مارشات" الحركة و الإتجاه		
CM1	مشترك روزيتة المارشات	Common
HS	السرعة السريعة	High Speed Free Contact

Low Speed Free Contact	السرعة البطيئة	LS
Direction Up Free Contact	اتجاه الطلوع	UP
Direction Down Free Contact	اتجاه النزول	DOWN
AUTO DOOR OPEN\CLOSE TERMINAL روزيئة فتح و غلق الباب الأتوماتيك		
Common	مشترك روزيئة الباب الأتوماتيك	CMF
Door Close Free Contact	كونتاكت غلق الباب الأتوماتيك	CLS
Door Open Free Contact	كونتاكت فتح الباب الأتوماتيك	OPN
UP & DOWN ARROW TERMINAL روزيئة سهم الصعود و سهم النزول		
Up arrow terminal	روزيئة سهم الصعود	↑
Down arrow terminal	روزيئة سهم النزول	↓
Auxiliary open contact from up contactor	نقطة مفتوحة من كونتاكتور الصعود	C↑
Auxiliary open contact from down contactor	نقطة مفتوحة من كونتاكتور النزول	C↓
FLOOR REQUESTS AND DISPLAY TERMINALS روزيئة الطلبات و المبين		
الطلبات الداخلية و الخارجية علي نفس طرف الروزيئة في كارت التحكم و التفرقة بينهم فقط عن طريق مشترك التسجيل Outer & Inner Requests At The Same Control Board Terminal. Just The Registration Common To Distinguish Between Them		0.1...7
Floor Display Terminals	أطراف المبين الداخلي و الخارجي	A.B.C....H
Card supply voltage and GND TERMINAL روزيئة تغذية الكارت و روزيئة الأرضي		
Control Board Supply Voltage With 1a Maximum	روزيئة تغذية الكارت من محول الكنترول تيار 1 أمبير حد أقصى	VAC12
Control Board GND And Its Tied To -12v At The 12v Bridge In The Control Panel	روزيئة أرضي الكارت و يتم ربطها بسالب بريدج الـ 12 فولت	GND
3 PHASE “ R , S , T ” INPUTS روزيئة الثلاثة فاز لمصحح الفازات		
Phase Sequence And Phase Correction Inputs (220 Or 380 VAC)	روزيئة دخول الثلاثة فاز 380 أو 220 فولت لتصحيح إتجاهات الماكينة	R,S,T
Motor thermistor “ PTC” روزيئة الترميك الحراري		
روزيئة الترميك الحراري الخاص بالماكينة و هو من النوع PTC و يتم توصيلة مباشرة علي كارت التحكم Motor thermistor “PTC” connected directly to the control board.		TR – TR

كارت كاس 2025

KAS 2025 Control Board

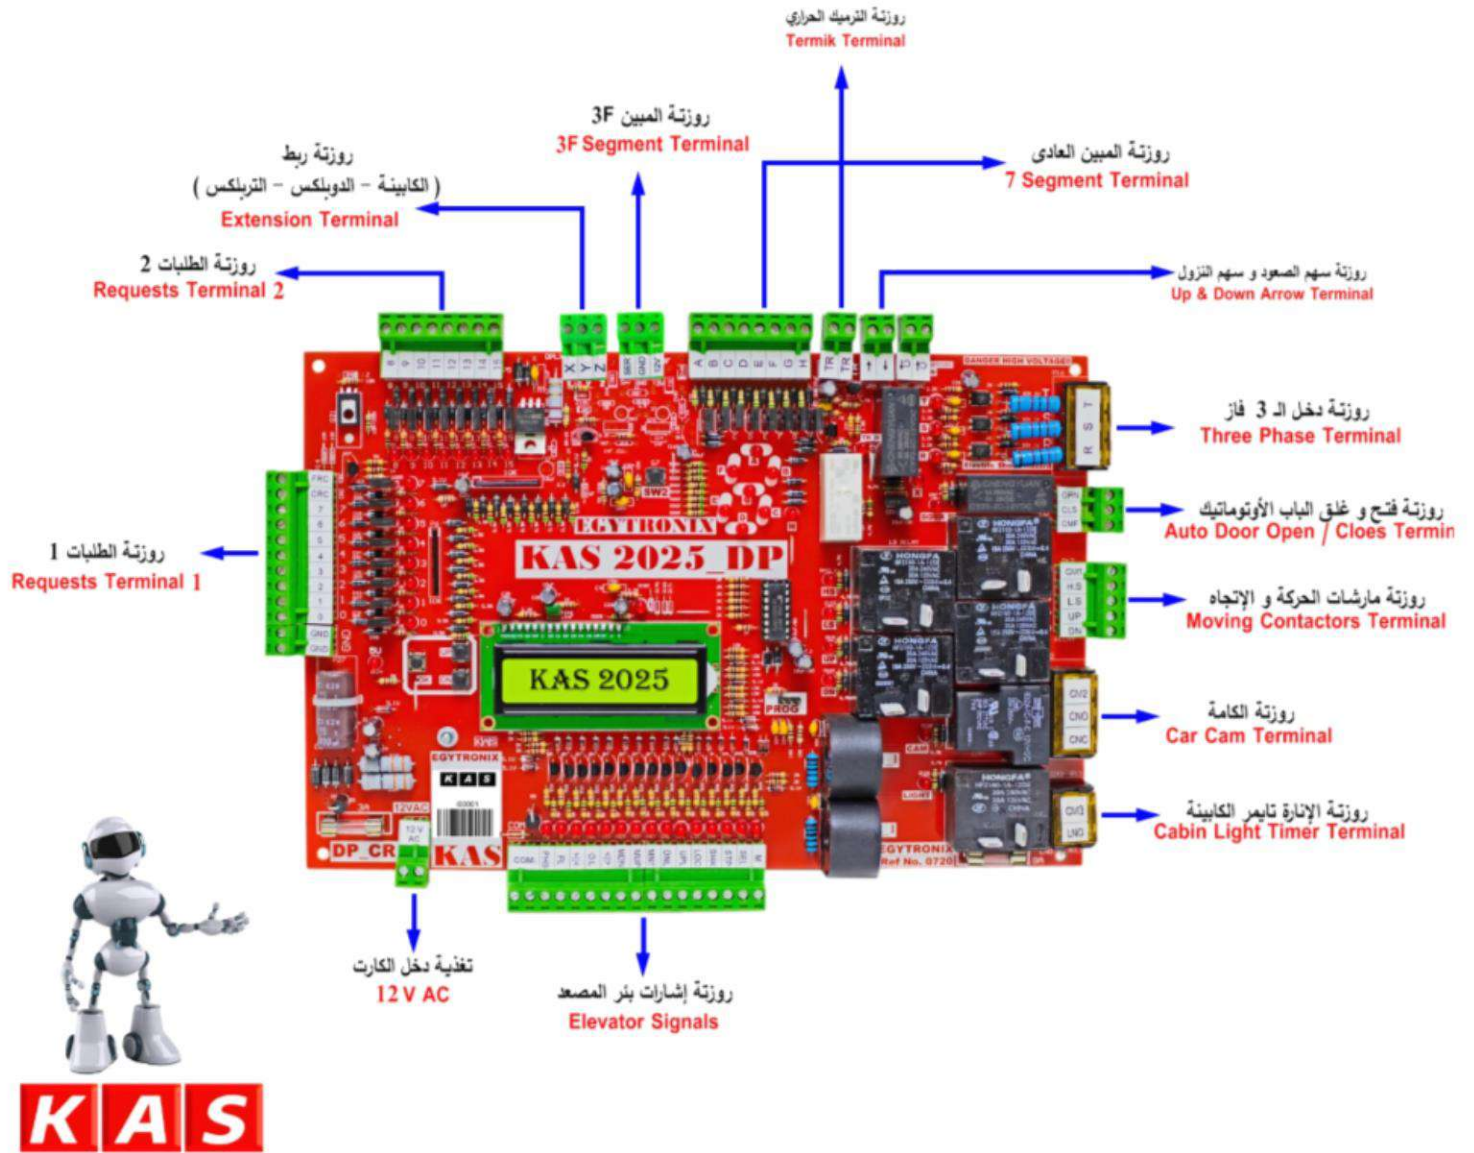


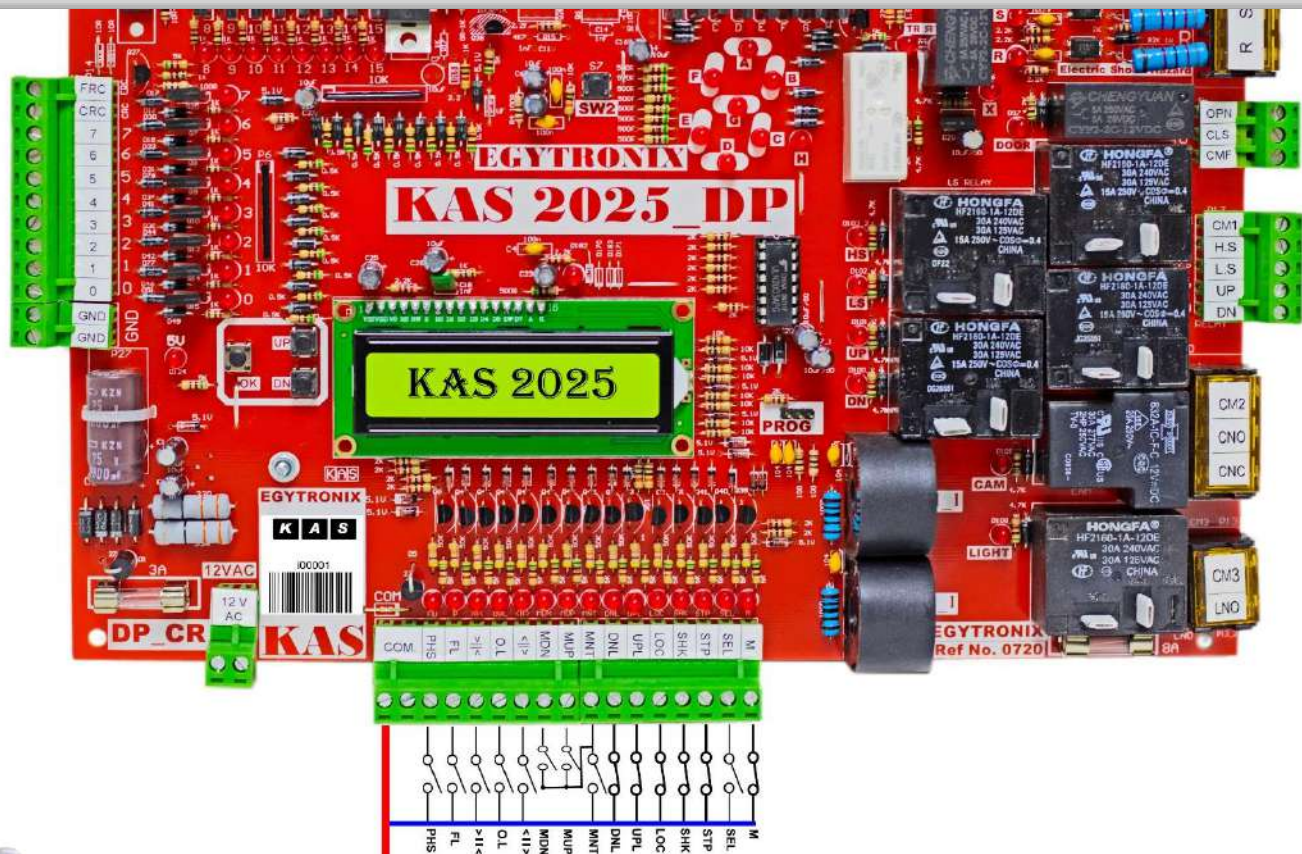

كمون إشارات البئر
Signals Common

KAS

توصيلات بئر المصعد
Elevator Signals Terminations

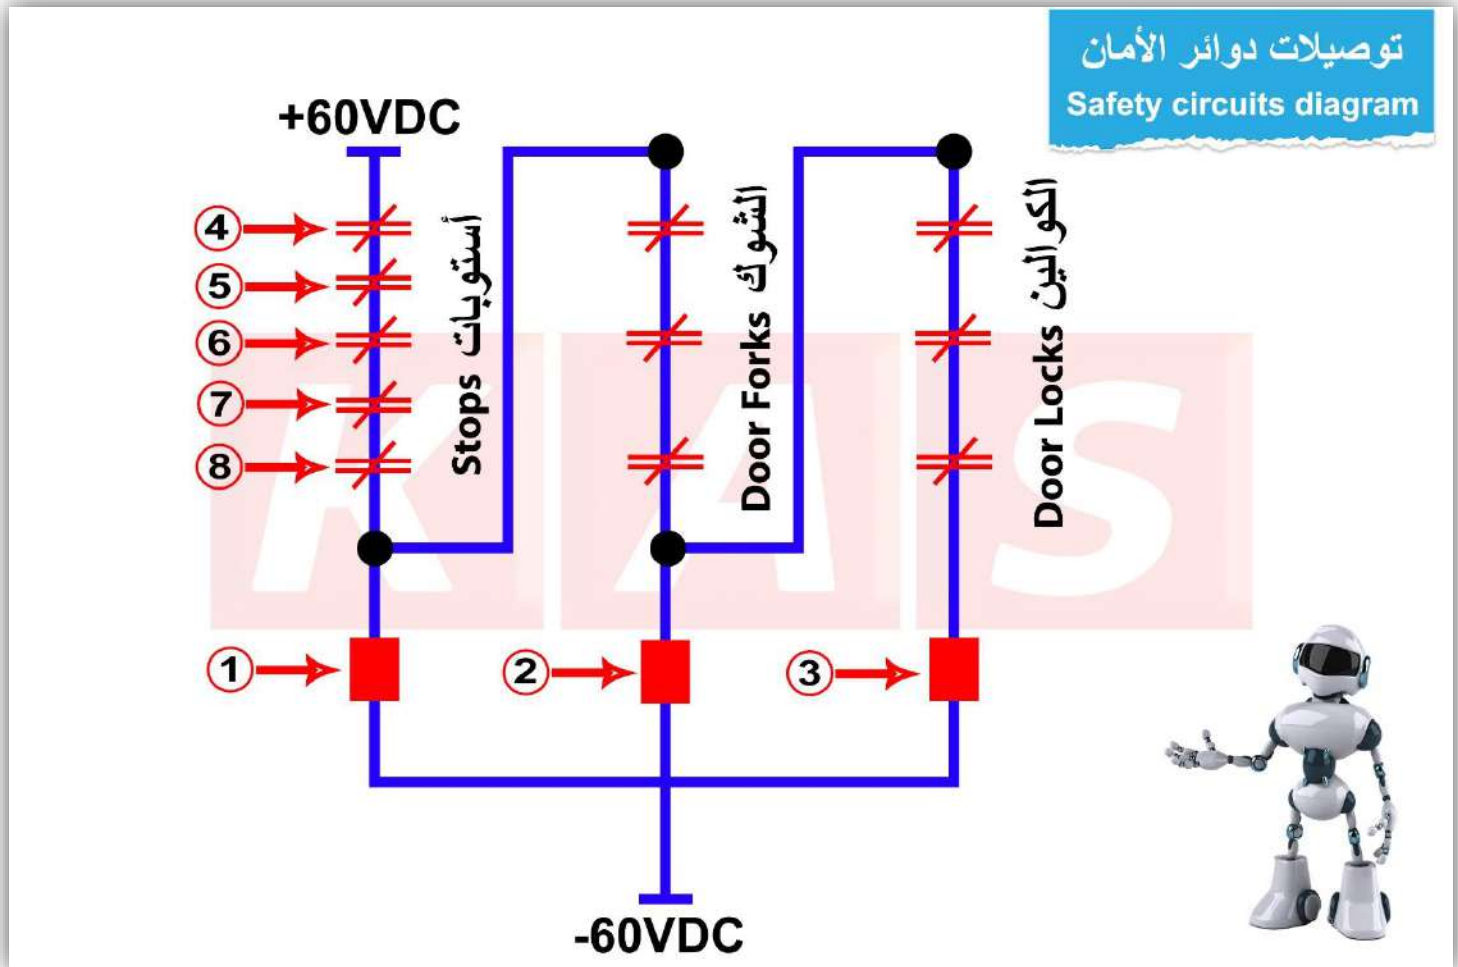

■ في حالة الباب الأتوماتيك لا يتم وضع ريلاي للشوك (و يتم الإكتفاء بريلاي الإستوبات و ريلاي الكوالين)
و عمل "كوبري" علي نقطة الشوكة علي الكارت ، مع تسرية الكالون الداخلي مع الكوالين الخارجية .

- In case of full Auto door. Don't use the Fork relay, only use Stops and Locks relay , And connect SHK of control board to COM directly and don't forget to make the internal LOCK in series with external LOCKS


■ يجب ملاحظة أن زر أستوب الكابينة يجب و أن يكون مغلق .

- The cabin safety switch must be normally closed "NC".


شرح رموز المخطط		Explanation of diagram symbols
①	ريلاي ستوب	Stop relay
②	ريلاي الشوك	Door fork relay
③	ريلاي الكوالين	Lock relay
④	زحلقة علوية	Upper slip switch
⑤	زحلقة سفلية	Down slip switch
⑥	أستوب براشوت	Parachute stops
⑦	أستوب عتب أمان	Indoor bottom safety switch
⑧	أستوب كابينة	Cabin stop switch

عدد 2 ريلاي فقط دوائر أمان (شوكة - كوالين) وتغذية استوب الكابينة 12VDC Only 2 relays (Forks - Door locks) and cabin stop switch is 12VDC

عدد 2 ريلاي فقط دوائر أمان (شوكة - كوالين) وتغذية استوب الكابينة 12VDC
Only 2 relays (Forks - Door locks) and cabin stop switch is 12VDC from board Com terminal

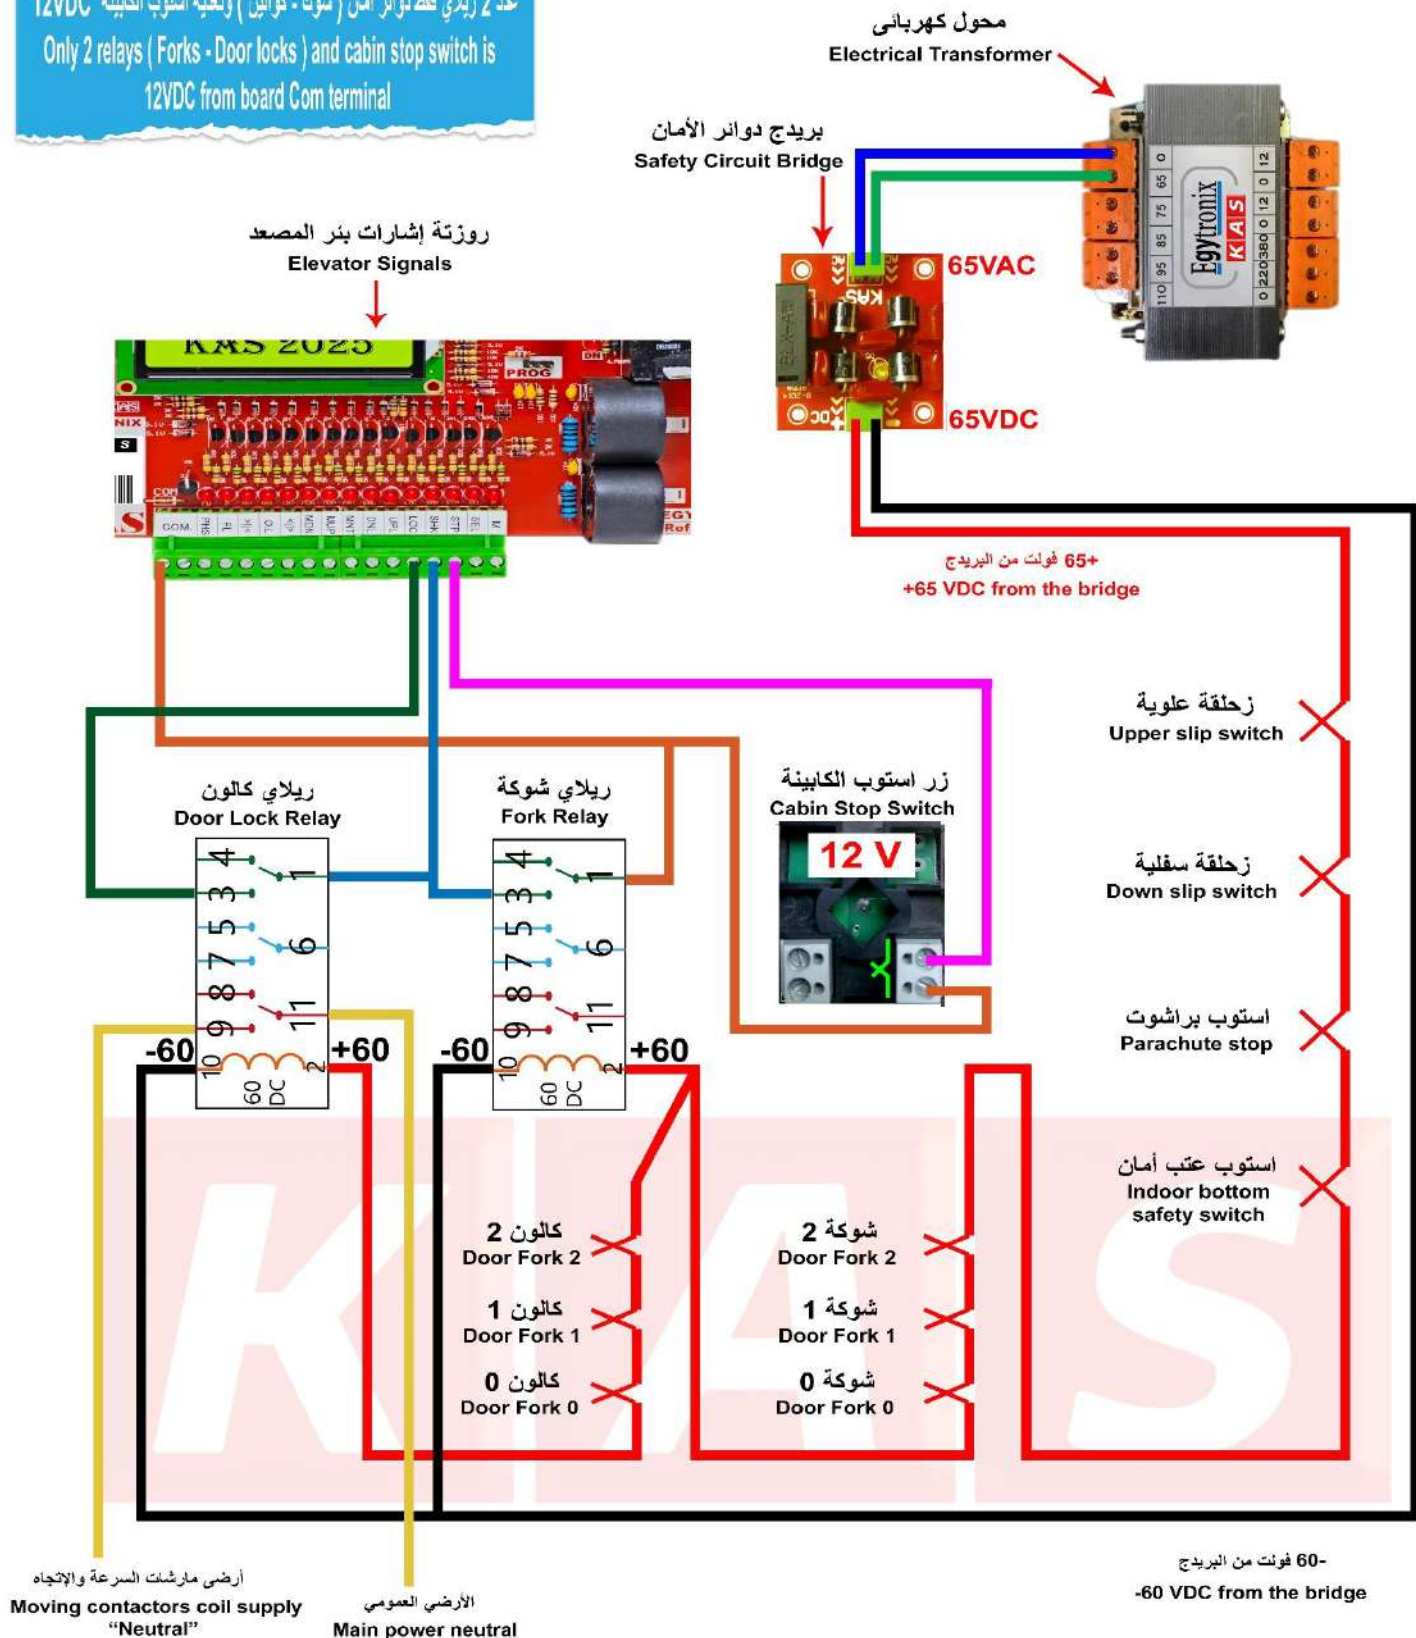

عدد 3 ريليات دوائر أمان (استوبات - شوكة - كوالين) Safety circuit contains 3 relays (Stops - Forks - Door locks)

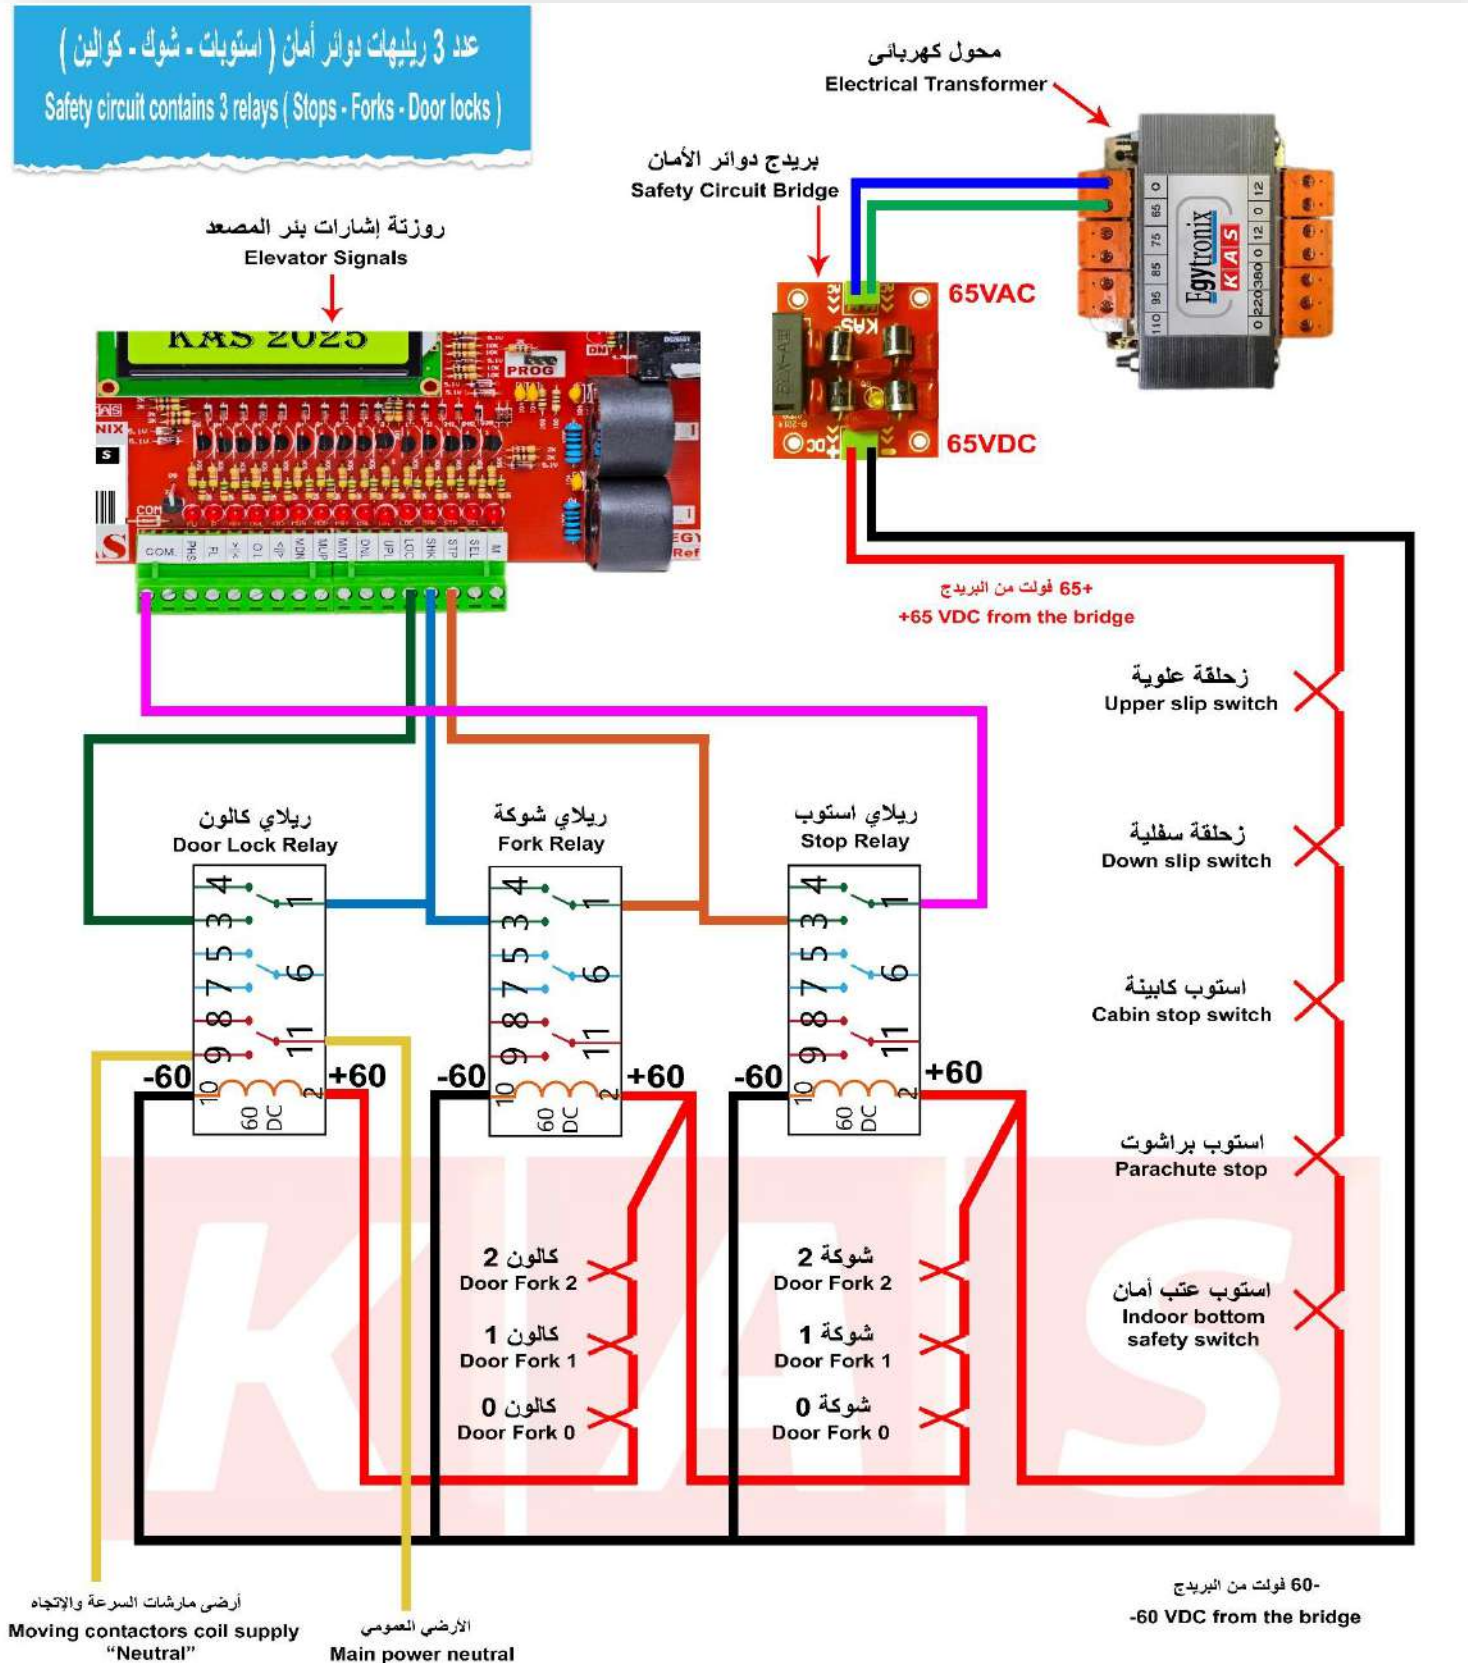

■ ملاحظات على رسمة دوائر الأمان :

- يتم قطع أرضي المارشات على ريلاي الكالون .
- يمكن إستخدام بريدج دوائر الأمان للفرملة لزيادة الحماية للماكينة، إذا كان جهد الفرملة 60 فولت .
- فى الباب النصف أوتوماتيك يتم تسرية الكالون الداخلي للباب مع كوالين الأبواب الخارجية .
- فى حالة الباب الأوتوماتيك لا يتم وضع ريلاي الشوكة (ويتم الإكتفاء بريلاي الإستوبات و ريلاي الكوالين) وعمل كوبري على نقطة الشوكة على الكارت ، مع تسرية الكالون الداخلي مع الكوالين الخارجية .

■ Notice on safety circuits diagram :


- Please cut the moving contactors Neutral on the door lock relay on (NO) contact.
- You can use safety circuits bridge also to the mechanical brake supply if its supply also 60 VDC .
- In case of using half auto door , you should connect internal door lock in series with external door locks .
- In case of full auto door , don't use the fork relay , only use stops & locks relay , and connect SHK of control board to COM directly and don't forget to make the internal LOCK in series with external LOCKS .

مخطط توصيل كونتاكتورات الحركة مع كارت التحكم وكيفية عمل الميزان الكهربائي

The connection of moving contactors to the control board with electrical interlock

مخطط توصيل كونتاكتورات الحركة مع كارت التحكم وكيفية عمل الميزان الكهربائي (مفصلات)

The connection of moving contactors to the control board with electrical interlock

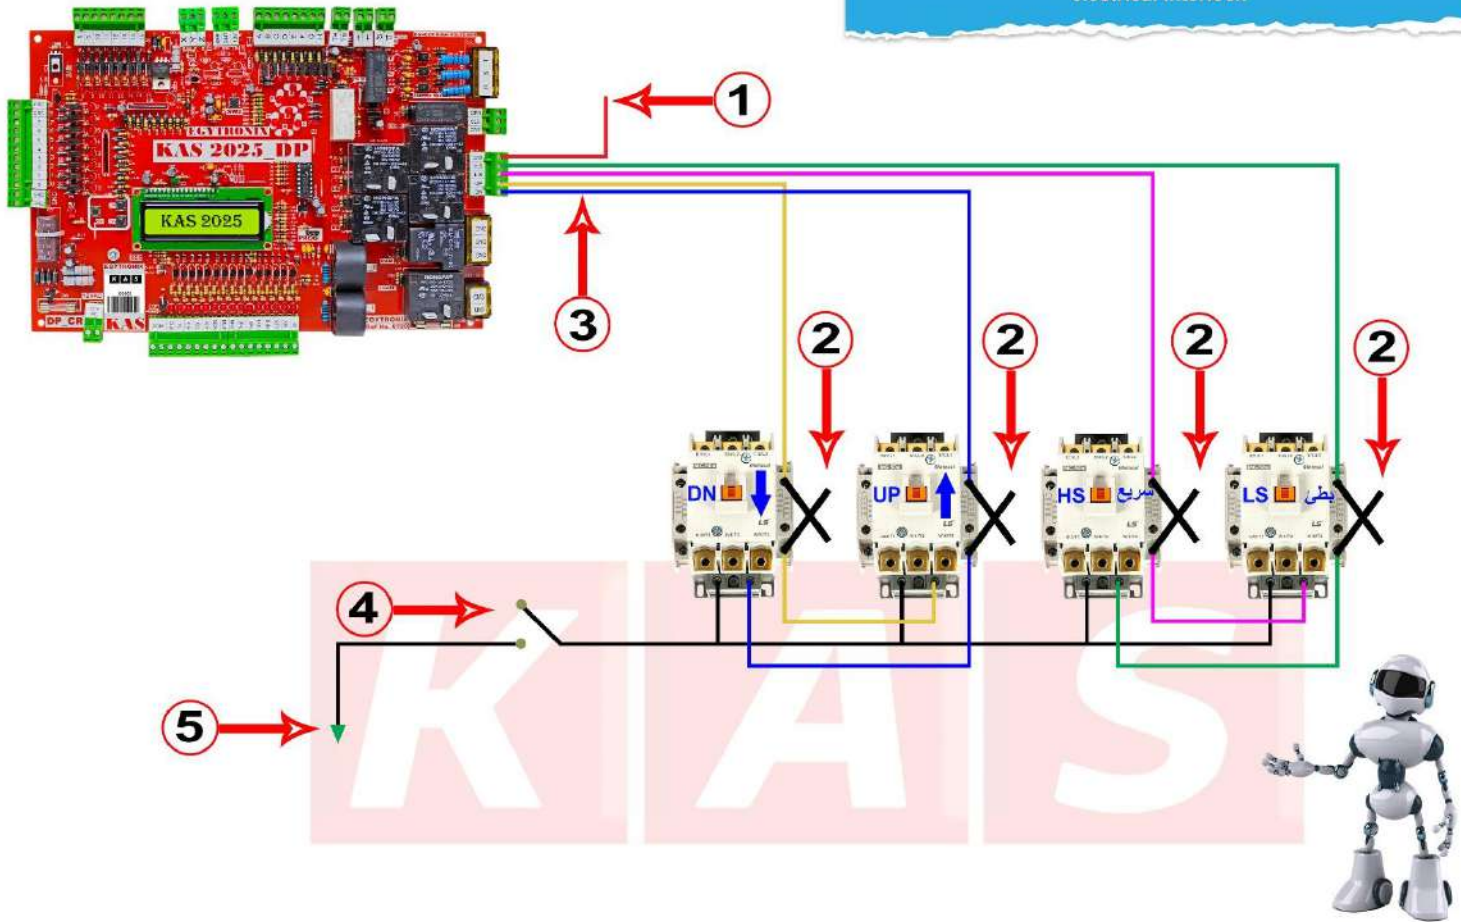


شرح رموز المخطط	
Explanation of diagram symbols	
220 VAC	① 220 فولت من مفاتيح الحماية في الكنترول
NC contacts from all contactors to make electrical interlock	② نقطة مغلقة في كونتاكتورات الحركة لعمل ميزان كهربى "مقصات"
Moving contactors signals from the control board	③ إشارات مارشات السرعة و الإتجاه من كارت التحكم
NO contact from LOCK or FORKS relay to cut the moving contactors neutral	④ نقطة مفتوحة من ريلاي الكوالين أو ريلاي الشوك لقطع أرضي كونتاكتورات الحركة
Moving contactors coil supply "Neutral" to safe the moving of lift during safety circuit open	⑤ أرضي كونتاكتورات الحركة

ملاحظات على المخطط	
Notes on diagram	
يتم عمل ميزان كهربى عن طريق نقط مغلقة في كونتاكتورات الحركة لكي نضمن عدم دخول مارشين مختلفين مع بعضهما أثناء التشغيل	1
We should make an electrical interlock between the moving connectors by using the "NC" contact each one. To prevent a similar contactors operate together	
كونتاكتورات الحركة تقطع سالب الفرملة و كونتاكتورات الإتجاه تقطع موجب الفرملة	2
Moving contactors cut the -60VDC of the brake supply voltage & Direction contactors cut the +60VDC of the brake supply voltage	

مخطط توصيل كونتاكتورات الحركة و جهد الفرملة الكهربائية

The connection of moving contactors and mechanical brake

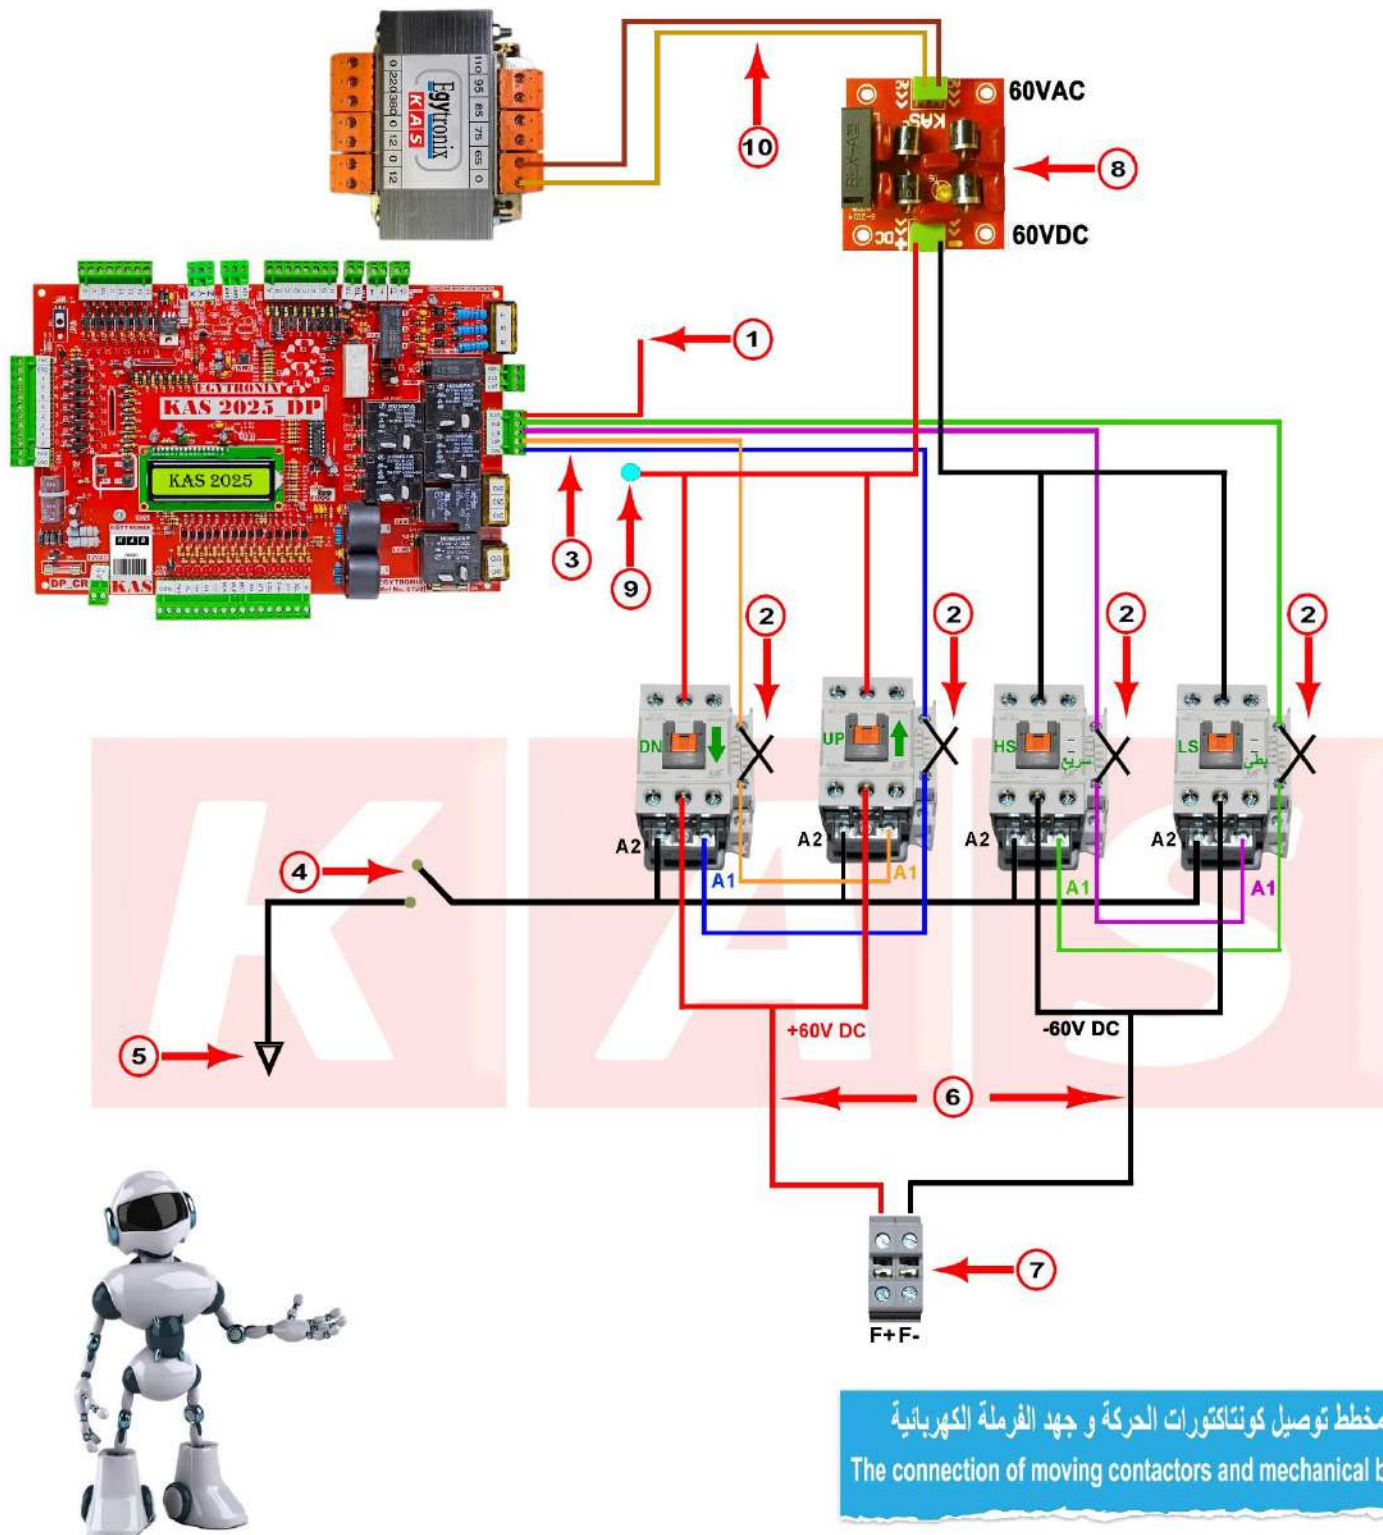

مخطط توصيل كونتاكتورات الحركة و جهد الفرملة الكهربائية

The connection of moving contactors and mechanical brake


Explanation of diagram symbols

شرح رموز المخطط

220 VAC	220 فولت من مفاتيح الحماية في الكنترول	①
NC contacts from all contactors to make electrical interlock	نقط مغلقة في كونتاكتورات الحركة لعمل ميزان كهربى "مقصات"	②
Moving contactors signals from the control board	إشارات مارشات السرعة و الإتجاه من كارت التحكم	③
NO contact from LOCK or FORKS relay to cut the moving contactors neutral	نقطة مفتوحة من ريلاي الكوالين أو ريلاي الشوك لقطع أرضي كونتاكتورات الحركة	④
Moving contactors coil supply "Neutral" to safe the lift moving during safety circuit open	أرضى مارشات السرعة و الإتجاه	⑤
Mechanical brake supply voltage	جهد الفرملة الميكانيكية	⑥
Connect the mechanical brake here	روزيتات توصيل الفرملة داخل الكنترول	⑦
60V Bridge for safety circuits & mechanical brake	بريدج الـ 60 فولت لتغذية الفرملة ودوائر الأمان	⑧
Safety circuits start from here	بداية دوائر الأمان +60VDC	⑨
65V AC from transformer to feeding brake and Safety Circuits Bridge if the mechanical brake voltage supply is 60VDC	65VAC من الترنس لتغذية بريدج الفرملة و دوائر الأمان إذا كان جهد الفرملة 60 فولت	⑩

مخطط توصيل أطراف الثلاثة فاز على كونتاكتورات الحركة

The connection of three phase power connected on moving contactors

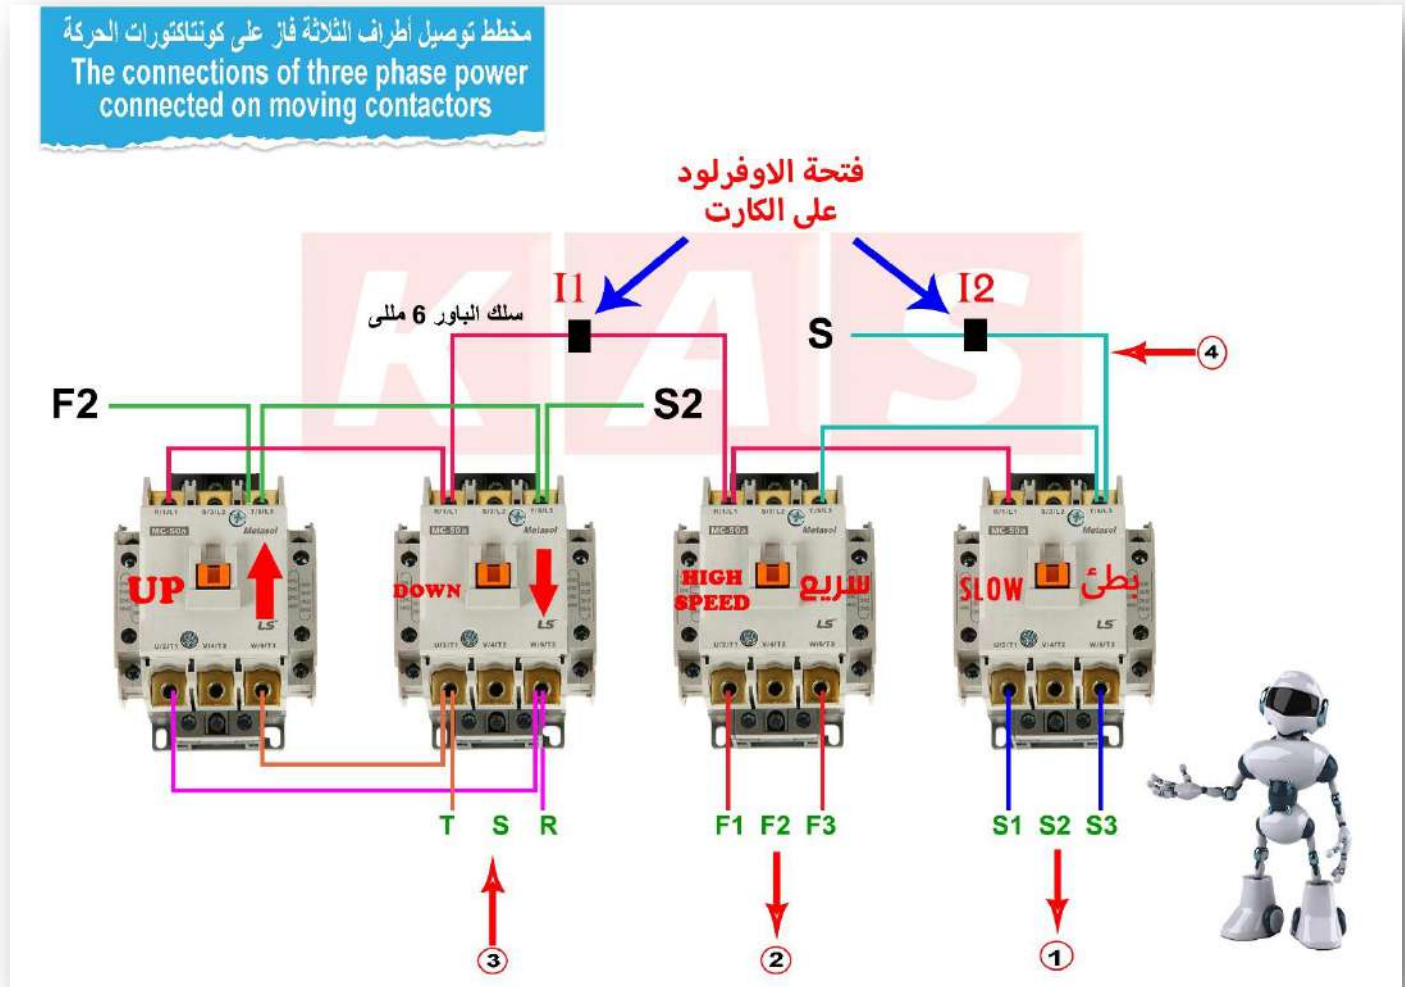


Explanation of diagram symbols

شرح رموز المخطط

Motor low speed terminals	أطراف البطئ للماكينة	①
Motor high speed terminals	أطراف السريع للماكينة	②
Three phase inputs (220 or 380VAC)	دخل الثلاثة فاز العمومي (220 أو 380 فولت)	③
Power wires used are 6 mm	أطراف السلك المستخدم 6 مم	④


كامل مخطط توصيل أطراف الثلاثة فاز على كونتاكتورات الحركة Completed diagram of three phase power connected on moving contactors

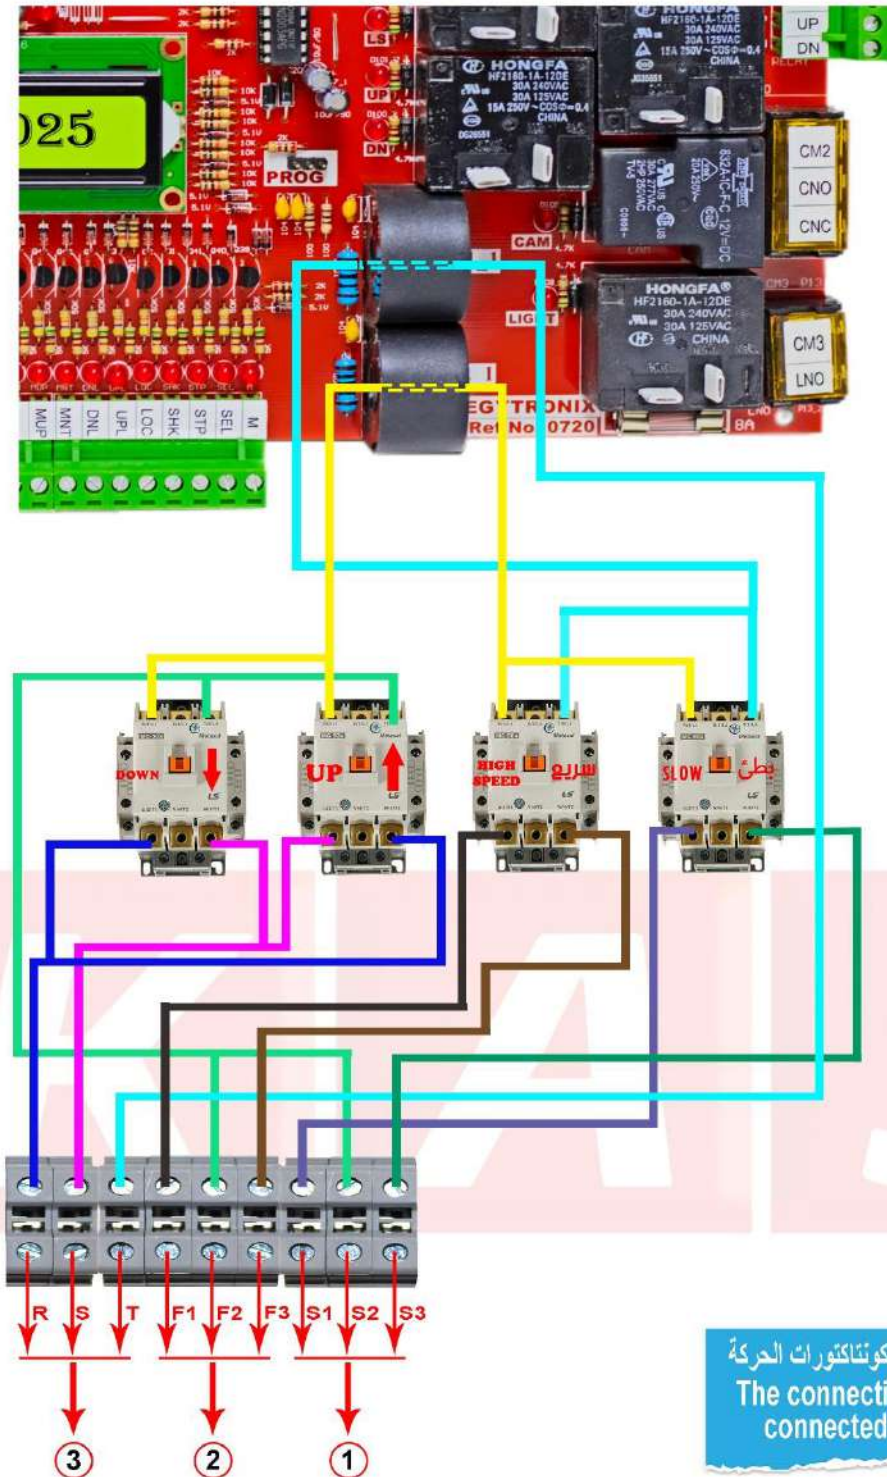

مخطط توصيل أطراف الثلاثة فاز على كونتاكتورات الحركة
The connections of three phase power
connected on moving contactors

شرح رموز المخطط		Explanation of diagram symbols
①	أطراف البطئ للماكينة	Motor low speed terminals
②	أطراف السريع للماكينة	Motor high speed terminals
③	دخل الثلاثة فاز العمومي	Three phase inputs (220 or 380VAC)


Diagram for connecting the electrical CAM and cabin light

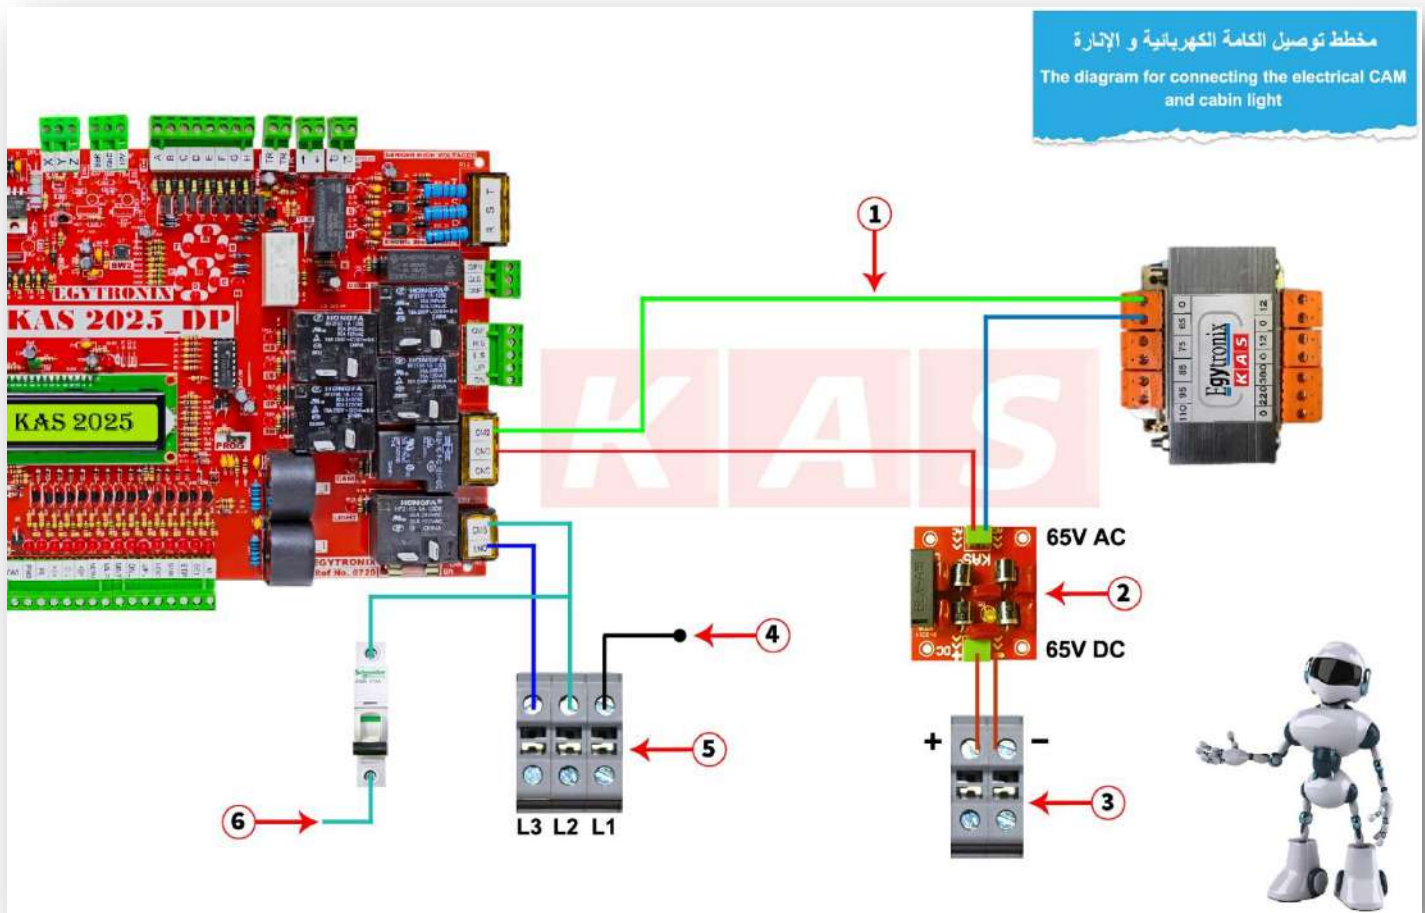

شرح رموز المخطط	
Explanation of diagram symbols	
ريلاي الكارت المخصص للكامة يقوم بقطع الـ (AC) وليس (DC) You must cut the AC voltage on the control board please don't cut the DC voltage on the control board	①
بريد الكامة فقط The bridge for CAM use only	②
روزته الكامة في الكنترول 60 فولت +60V for CAM use only	③
الأرضي العمومي Main Neutral	④
روزته الإنارة في الكنترول Terminal for Cabin Light	⑤
فازة R سلك ½ مم R phase, ½ mm wire	⑥

ملاحظات على المخطط	
Notes on diagram	
أرضي الكهرباء العمومي Main Neutral	L1
220 فولت مباشر لكهرباء الكابينة Direct supply 220VAC to cabin	L2
220 فولت تايمر الكابينة 220VAC light timer to the cabin	L3
لا يتم استخدام ريلاي خارجي للإنارة – يكتفي بريلاي الكارت 30 أمبير (يوجد فيوز 8 أمبير للحماية) Please didn't use external relay for cabin lighting – 30A relay built in the control board with 8A protection fuse.	1
يتم استخدام بريدج منفصل للكامة بعيدا عن بريدج دوائر الأمان Use a separate CAM bridge in control (don't use one bridge for CAM & safety circuits)	2
بريدج الكامة يعمل علي 75 فولت - و بريدج دوائر الأمان علي 65 فولت و ذلك لكي يتم توزيع الأحمال علي المحول الكهربائي ولا يتم أخذ معظم التغذية من ملف واحد فقط علي المحول Safety circuit supply voltage = 65VAC to distribute the loads on the transformer and avoiding , to take all the power from one coil on the panel transformer , CAM bridge supply voltage = 75VAC	3

مخطط توصيل الباب الفولدينج
Folding door connections diagram

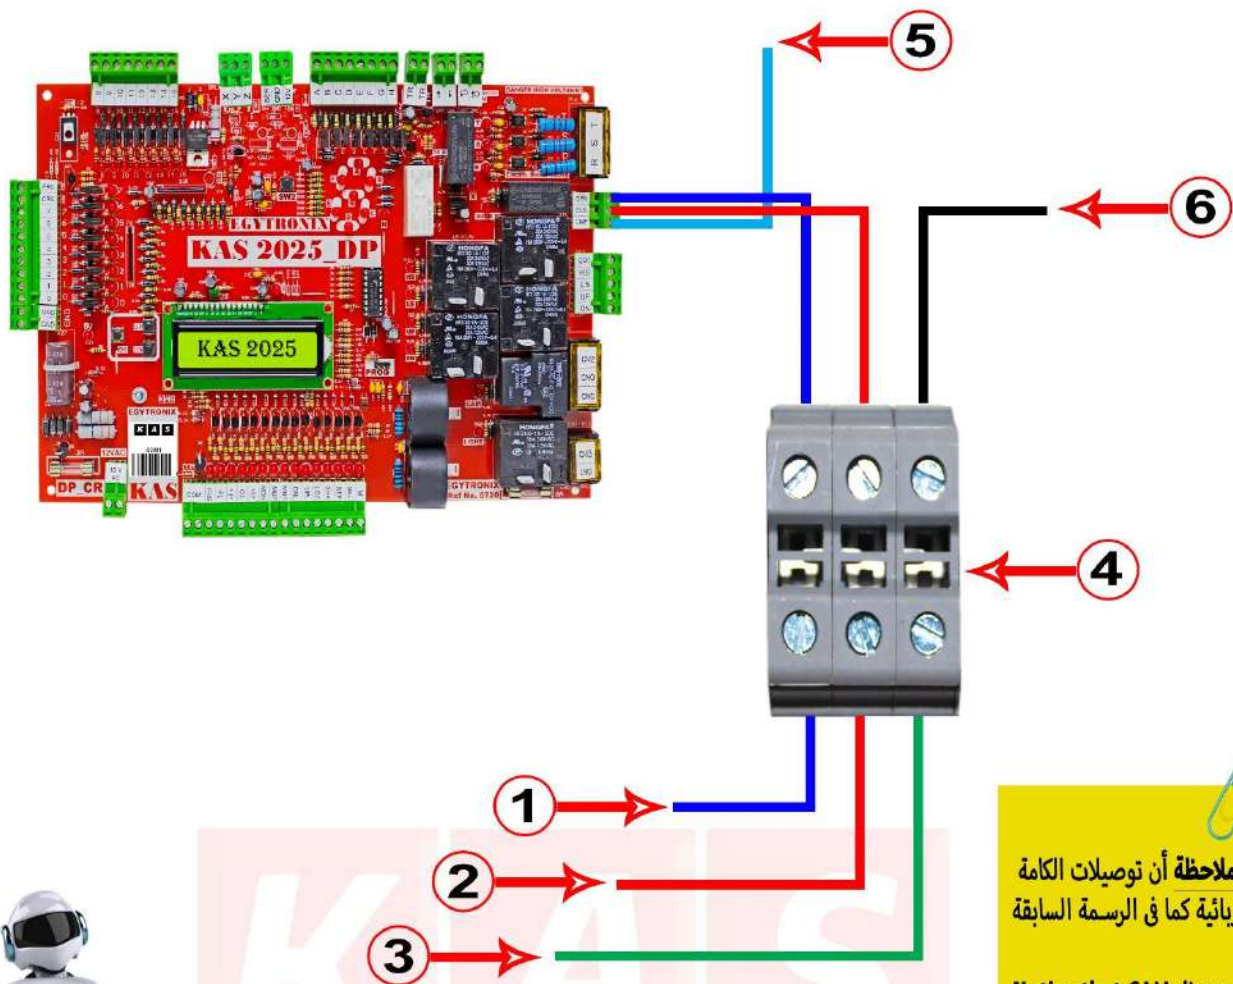

مع ملاحظة أن توصيلات الكامرة
الكهربائية كما في الرسمة السابقة

Notice that CAM diagram as
in the previous diagram

ملاحظة: يمكن استخدام موجب و سالب الكاما الكهربائية لإعطاء إشارة فتح و غلق للباب النصف أوتوماتيك (الباب الفولدينج او باب سلامة) و لكن في هذه الحالة سيفتح الباب وسط الأدوار إذا توقف المصعد (حيث أنك لم تستخدم ريلاي الباب الأتوماتيك) . و إذا لم ترغب في فتح الباب وسط الأدوار فعليك استخدام ريلاي الباب الأتوماتيك علي الكارت لإعطاء إشارة 60 فولت لجهاز الباب و هنا سيتم برمجة الكارت Auto open كما في الرسمة التالية .

Notice: you can use the positive and negative terminals of the CAM to send an open & close signal to the half auto door. But in this case the door will open at between floors when the elevator stop and if you didn't need to open the auto door between the floors, you must use the auto door relay on the control board to send 60VDC to automatic door control board as in shown figure.


شرح رموز المخطط	
Explanation of diagram symbols	
①	إشارة فتح الباب Door close signal
②	إشارة غلق الباب Door open signal
③	كمون الفتح والغلق signal common
④	روزتة إشارة فتح وغلق الباب ويتم توصيلها على جهاز الباب Door open & close signals connected to door control board
⑤	+60 فولت من جريدج الكاما مباشرة +60VDC from CAM bridge directly
⑥	-60 فولت من جريدج الكاما مباشرة -60VDC from CAM bridge directly

ملاحظات على المخطط	
Notes on diagram	
1	توصيلات الكاما الكهربائية كما في الرسمة السابقة CAM diagram as in the previous diagram
2	الباب الفولدينج يغلق بالـ 60 فولت و يفتح عند غياب الـ 60 فولت من علي جهاز الباب (نحتاج إلي طرفين كابل مرن فقط لتشغيل فتح و غلق الباب - و بالطبع طرفين 220 فولت لتغذية الباب) The folding door will close with 60 volts and opens when the 60 volts disappear from the door device (we need 2 ends of a flexible cable only to operate the opening and closing of the folding door and also 2 wire 220VAC for door supply voltage)



توصيل الباب الاوتوماتيك 220 فولت مع جهاز الباب

Automatic door 220 VAC with Auto door control unit connected with elevator control board

توصيل الباب الاوتوماتيك 220 مع جهاز الباب
Automatic door 220 VAC with Auto door control
unit connected with elevator control board

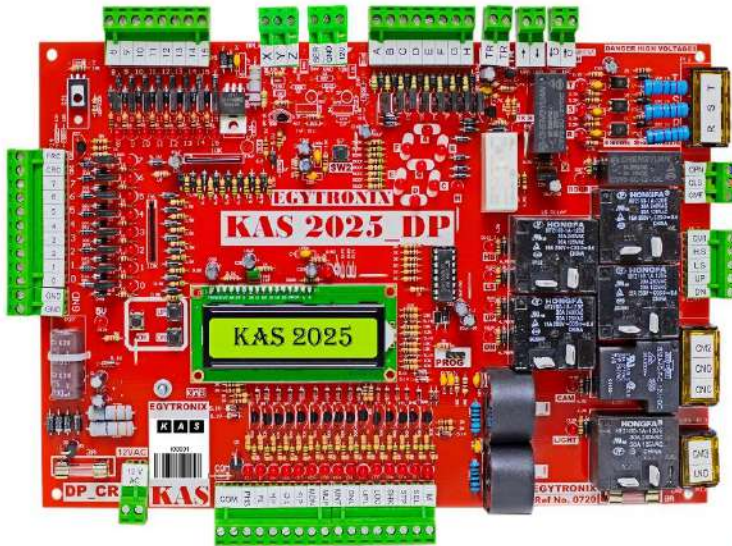

KAS

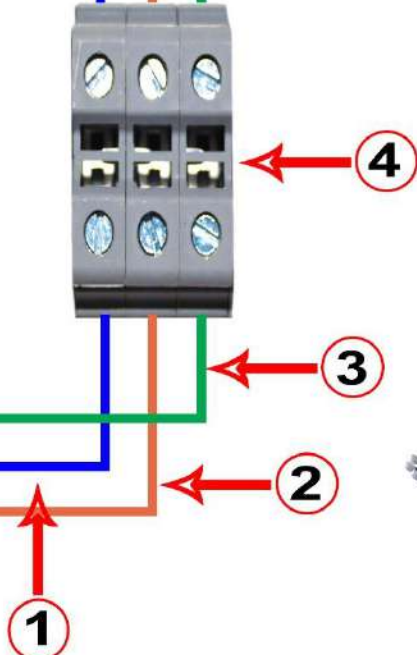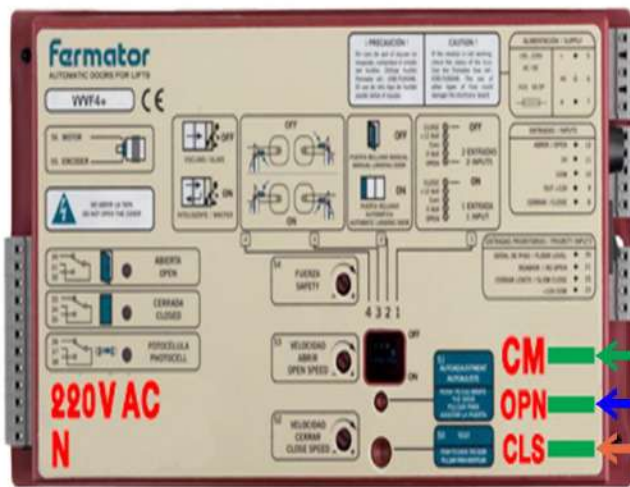


جهاز الباب الاوتوماتيك 220 فولت
Automatic door control unit 220V AC

شرح رموز المخطط		Explanation of diagram symbols
①	إشارة فتح الباب	Door open signal
②	إشارة غلق الباب	Door close signal
③	كمون الفتح والغلق	Door open and close signal common
④	روزتة إشارة فتح وغلق الباب ويتم توصيلها على جهاز الباب	Door open & close signals connected to door control board

ملاحظات على المخطط		Notes on diagram
1	يتم توصيل إشارة فتح وإشارة غلق الباب من علي روزيتة الباب الأتوماتيك . مع برمجة الكارت باب أتوماتيك "تجريش" مغلق . و هنا سيتم تفعيل إشارة إستعجال غلق وإستعجال فتح الباب	
	You will connect the open & close signal from the Automatic door terminal block on the control board. And you must program the door option as "Auto close". Now you will activate the quick open and close door signals	

مخطط توصيلات الباب الأتوماتيك الـ 380 فولت الثلاثة فاز Automatic door (380 VAC / 3 phase), circuit diagram

مخطط توصيل الباب الأتوماتيك 380 فولت الثلاثة فاز
Automatic door 380v AC / 3 phase circuit diagram

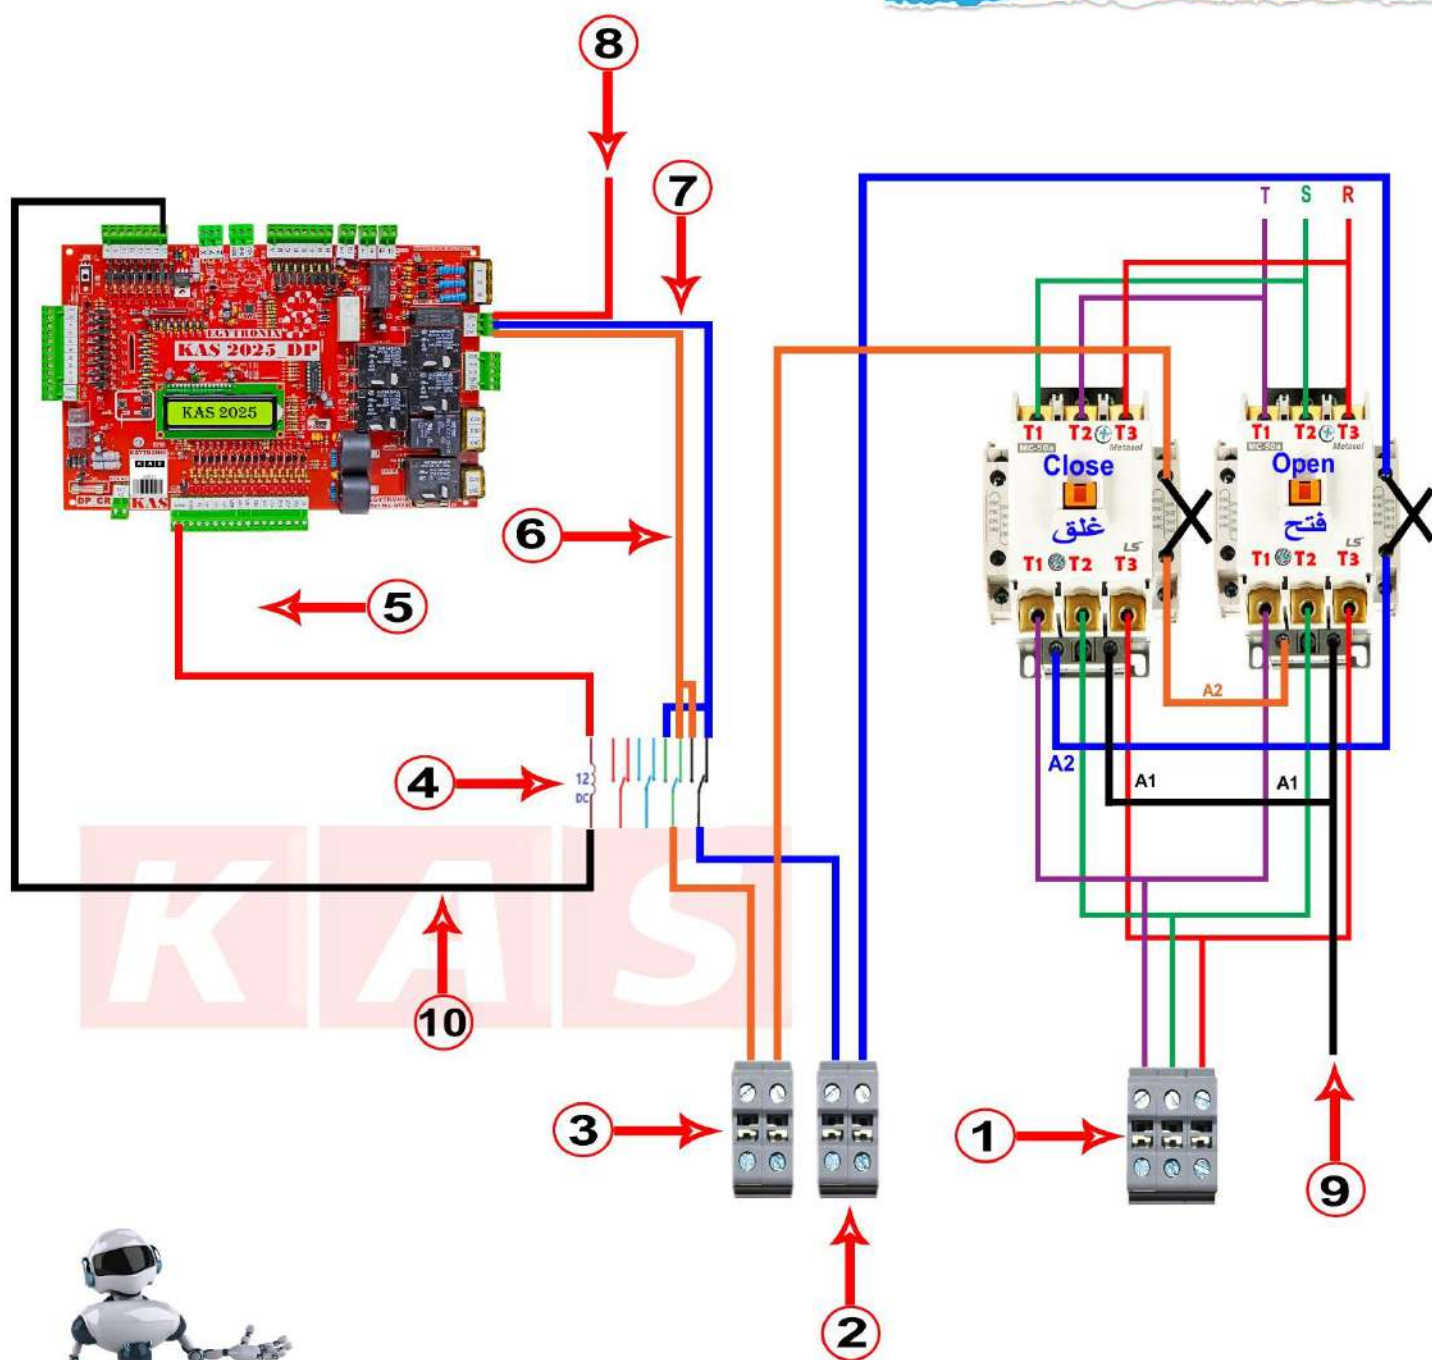

Explanation of diagram symbols	شرح رموز المخطط
Door motor 3 phase	① 3 فاز لموتور الباب
Close limit switch	② نهاية غلق الباب
Open limit switch	③ نهاية فتح الباب
Three phase inputs (220 or 380VAC)	④ ريلاي 12 فولت
Control board COM	⑤ كمون الكارت (12 فولت)
Door open signal	⑥ إشارة فتح الباب
Door close signal	⑦ إشارة غلق الباب
220 VAC from MCB	⑧ 220V AC من مفاتيح الحماية في الكنترول
Mains Neutral	⑨ الأرضي العمومي
Door Number 13 on Control Board to correct door limits when mains is reversed by operation a 12VDC relay	⑩ روزيتة الدور الـ 13 في الكارت (الدور الأخير) لتصحيح نهايات الباب عند عكس الكهرباء

Notes on diagram	ملاحظات على المخطط
يتم عمل ميزان كهربائي علي كونتاكتور الفتح و الغلق لمنع دخولهم في وقت واحد We Should Make an Electrical Interlock between 2 Contactors to prevent short circuit hazard	1

يتم وضع ريلاي 12 فولت في الكنترول و يعمل من كمون الكارت COM و "يلقط" من الدور الأخير علي الكارت لتصحيح نهايات غلق و فتح الباب عند عكس فآزة من الكهرياء العمومية	2
You should put a 12VDC Relay on the Control Panel to Correct the Close and Open Limit Switches	
في حالة إستخدام عدد 2 باب 380 فولت يتم وضع عدد 2 ريلاي بنفس الطريقة علي نقطة الدور الأخير بحيث يقوم كل ريلاي بتصحيح إتجاهات أحد الأبواب	3
In the case of using 2 doors of 380 volts, 2 relays are placed in the same way on the point of the last floor so that each relay corrects the directions of one of the doors	
عندما يشعر الكارت بعكس فآزة من الكهرياء العمومية يقوم بعمل الآتي : ■ عكس حركة ريلاي فتح و غلق الباب (يجل "كونتاكت" الفتح للغلق و هكذا) ■ "تلقيط" ريلاي 12 فولت لإستبدال نهايات الفتح و الغلق للباب	4
When the control board feels that the mains phases are reversed it will make that : ■ Reverse the auto door relay on the control board ■ Turn on the 12VDC external relay to correct the door limit switches	
مع مراعاة ان الكارت يجب أن يتم برمجته باب أتوماتيك 380 فولت من البرمجة المتقدمة	5
And control board must be programmed "Auto Door Type = Three phase "from the advanced programming	

توصيل الطلبات والمبينات و زر إستعجال فتح و غلق الباب

Call requests diagram & quick open and close switches

■ ملاحظات هامة :

- يتم ربط أرضي كارت التحكم بسالب بريدج الـ 12 فولت .
- لا بد و ان يحتوي الترانس علي ملفين منفصلين (0 \ 12 - 0 \ 12) ... وإذا لم يتوفر يتم إستخدام 12\0 للكارت و البريدج معا و ربط أرضي كارت التحكم بسالب بريدج الـ 12 فولت .
- يتم توصيل زر إستعجال فتح الباب الأتوماتيك و استعجال غلق عن طريق كمون البير COM (سيتم إضاءة زر الفتح و الغلق عند الضغط عليهم)
- لا تنسي وضع "كوبري" بين طرفي روزيتة زر الفتح و الغلق .
- لا تنسي وضع "دايود" علي زر الطلب العادي.

■ في حالة أن المبينات أو الطلبات 24 فولت إفعل الآتي :

- نفس التوصيلات السابقة و لكن في هذه الحالة سيكون البريدج 24 فولت.
- لا بد و ان يحتوي الترانس علي ملف 24-0 منفصل تماما عن ملف 12-0 الخاص بالكارت وإذا لم يوجد ملف 24 فولت منفصل علي ترانس الكنترول (يتم أخذ فرق جهد بين 65 و 85 و تغذية البريدج الـ 24 فولت بهم. وبالطبع ربط سالب بريدج الـ 24 فولت بأرضي الكارت).

■ Important notes:

- Connect the bridge -12VDC to the control board GND (very important).
- Transformer should be contains two separated windings (0, 12 - 0, 12). One of them to control board and other to 12V Bridge. If the transformer not contains it (use one winding 0, 12 to control board & 12V bridge together).
- Quick open & close switches must be connected to control board COM to be operates well, and these switches will be light up when pressed.
- Don't forget the bride wiring on the quick open and close switches as shown in the figure.
- Don't forget the diode on the requests switches as shown in the figure.
- **In case of (call requests or display) is 24V supply, please do this:**
- Make all the previous connections but the bridge in this case will be 24 VDC.
- Transformer must contains isolated 0, 24 winding, and it must be completely separated from 0, 12 winding. And if not found please takes the voltage difference between 65 & 85 and. and don't forget to connect -24V to control board GND.


Explanation of diagram symbols

شرح رموز المخطط

①	طرف إستعجال فتح في كارت كاس < >	Quick open Switch for cabin Automatic door
②	طرف إستعجال غلق في كارت كاس > <	Quick close Switch for cabin Automatic door
③	طرف COM في كارت كاس	Signals Common on KAS Board
④	كمون تسجيل داخلي CRC	Inner Requests Registration Common (CRC)
⑤	كمون تسجيل خارجي FRC	Outer Requests Registration Common (FRC)
⑥	فردة الطلب (داخلي و خارجي معا في نفس رويطة الكارت)	The request wire (Inner and Outer request in the same board terminal)
⑦	تغذية كارت التحكم 12VAC من ترانس الكنترول	12 VAC from Transformer to Feeding Control Board
⑧	زر تسجيل خارجي 12 فولت	Outer Switch 12 V supply voltage
⑨	زر تسجيل داخلي 12 فولت	Inner Switch 12 V supply voltage
⑩	زر إستعجال غلق الباب > <	Quick Close switch > <
⑪	زر إستعجال فتح الباب < >	Quick Open switch < >

الزراير و المبينات 24 فولت
The supply voltage of all call request switches and floor display are 24 VDC

زراير 24 فولت مع مبين 24 فولت
Request switches and floor display 24VDC

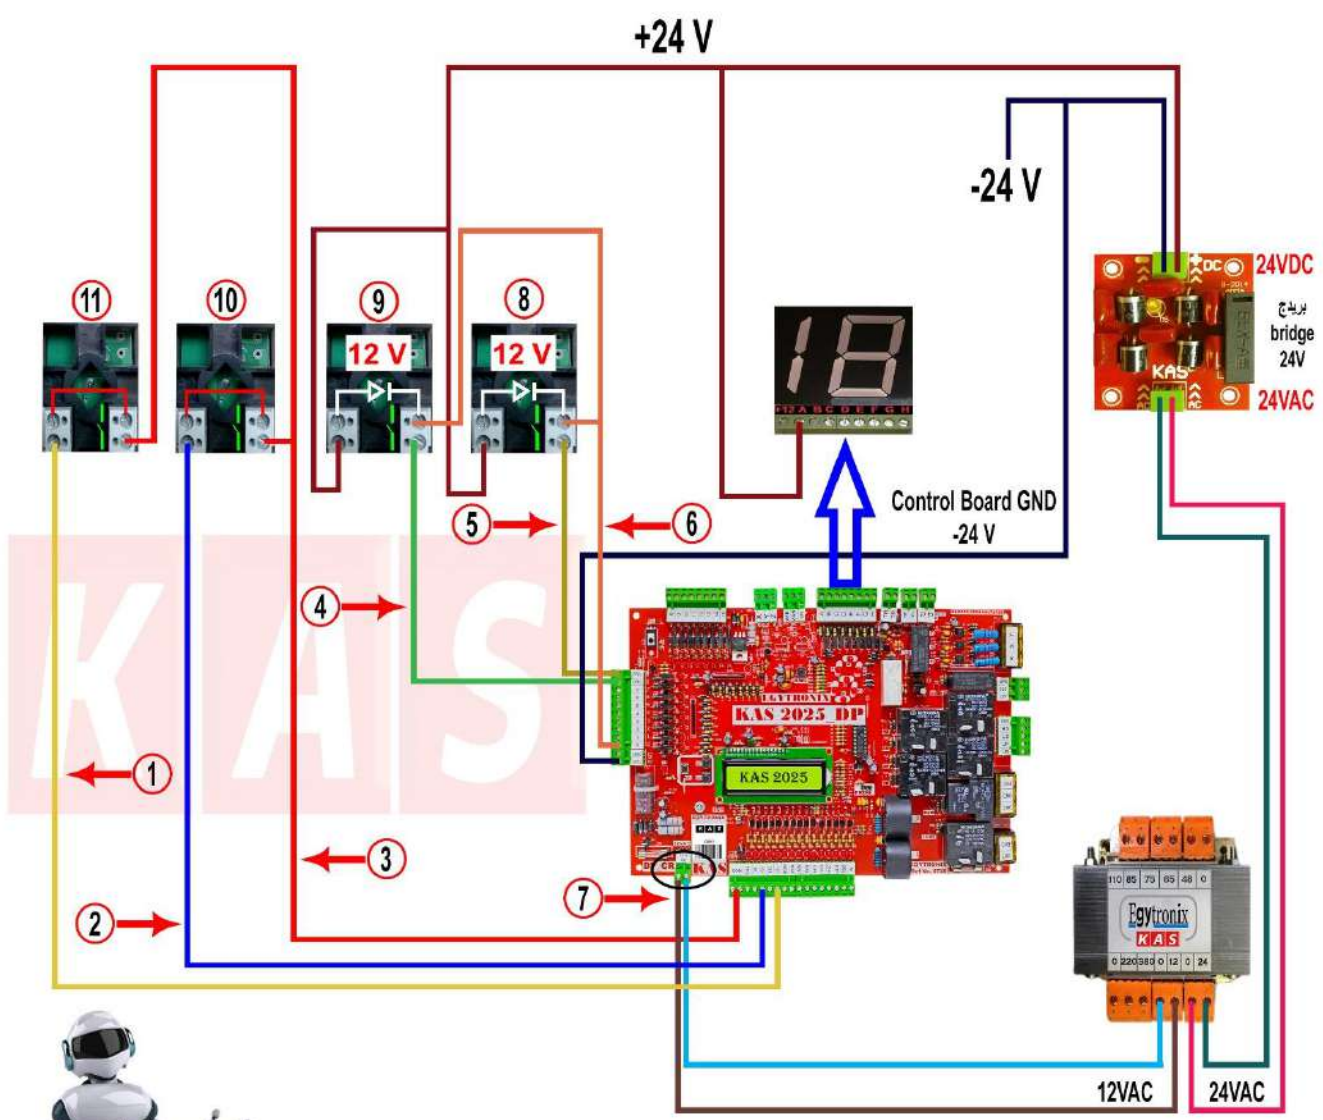

Explanation of diagram symbols


شرح رموز المخطط

①	طرف إستعجال فتح في كارت كاس < >	Quick open Switch for cabin Automatic door
②	طرف إستعجال غلق في كارت كاس > <	Quick close Switch for cabin Automatic door
③	طرف COM في كارت كاس	Signals Common on KAS Board
④	كمون تسجيل داخلي CRC	Inner Requests Registration Common (CRC)
⑤	كمون تسجيل خارجي FRC	Outer Requests Registration Common (FRC)
⑥	فردة الطلب (داخلي و خارجي معا في نفس روزيطة الكارت)	The request wire (Inner and Outer request in the same board terminal)
⑦	تغذية كارت التحكم 12VAC من ترانس الكنترول	12 VAC from Transformer to Feeding Control Board
⑧	زر تسجيل خارجي 24 فولت	Outer Switch 24 V supply voltage
⑨	زر تسجيل داخلي 24 فولت	Inner Switch 24 V supply voltage
⑩	زر إستعجال غلق الباب > <	Quick Close switch > <
⑪	زر إستعجال فتح الباب < >	Quick Open switch < >

الزراير 12 فولت و المبينات 24 فولت

The supply voltage of call request switches is 12 VDC and floor display is 24 VDC

زراير 12 فولت مع مبين 24 فولت

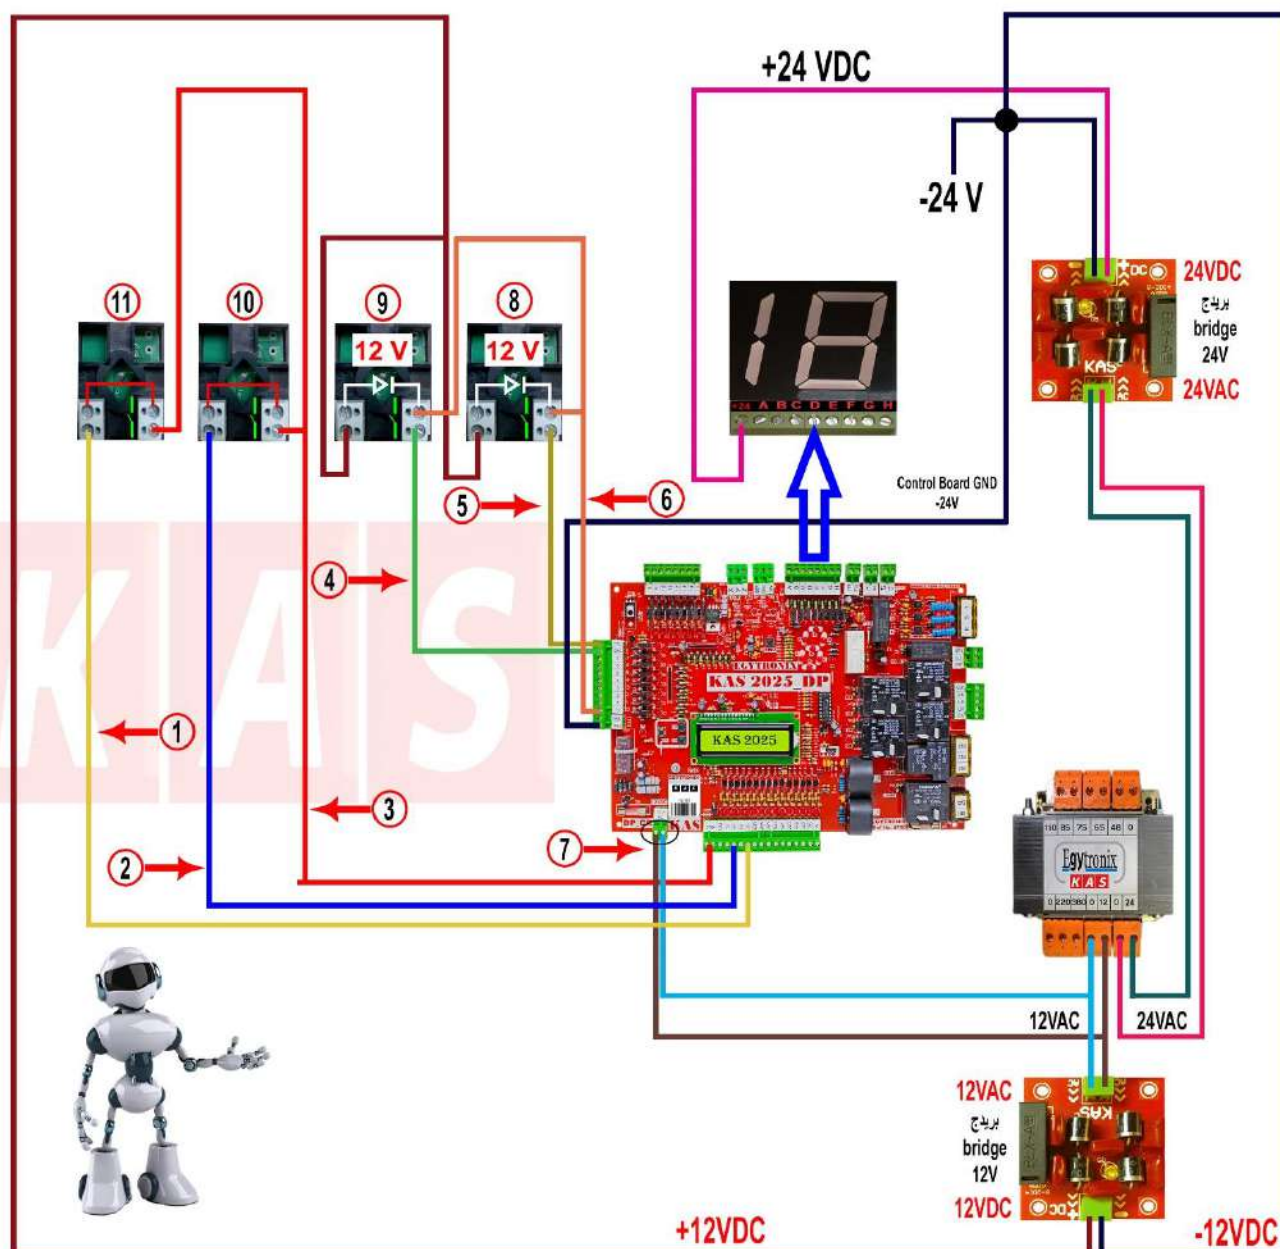
Request switches are 12 VDC
and floor display is 24 VDC

Explanation of diagram symbols

شرح رموز المخطط

①	طرف إستعجال فتح في كارت كاس < >	Quick open Switch for cabin Automatic door
②	طرف إستعجال غلق في كارت كاس > <	Quick close Switch for cabin Automatic door
③	طرف COM في كارت كاس	Signals Common on KAS Board
④	كمون تسجيل داخلي CRC	Inner Requests Registration Common (CRC)
⑤	كمون تسجيل خارجي FRC	Outer Requests Registration Common (FRC)
⑥	فردة الطلب (داخلي و خارجي معا في نفس روزيئة الكارت)	The request wire (Inner and Outer request in the same board terminal)
⑦	تغذية كارت التحكم 12VAC من ترانس الكنترول	12 VAC from Transformer to Feeding Control Board
⑧	زر تسجيل خارجي 12 فولت	Outer Switch 12 V supply voltage
⑨	زر تسجيل داخلي 12 فولت	Inner Switch 12 V supply voltage
⑩	زر إستعجال غلق الباب > <	Quick Close switch > <
⑪	زر إستعجال فتح الباب < >	Quick Open switch < >

مخطط توصيل الطلبات الداخلية والخارجية
Inner and outer call request connections

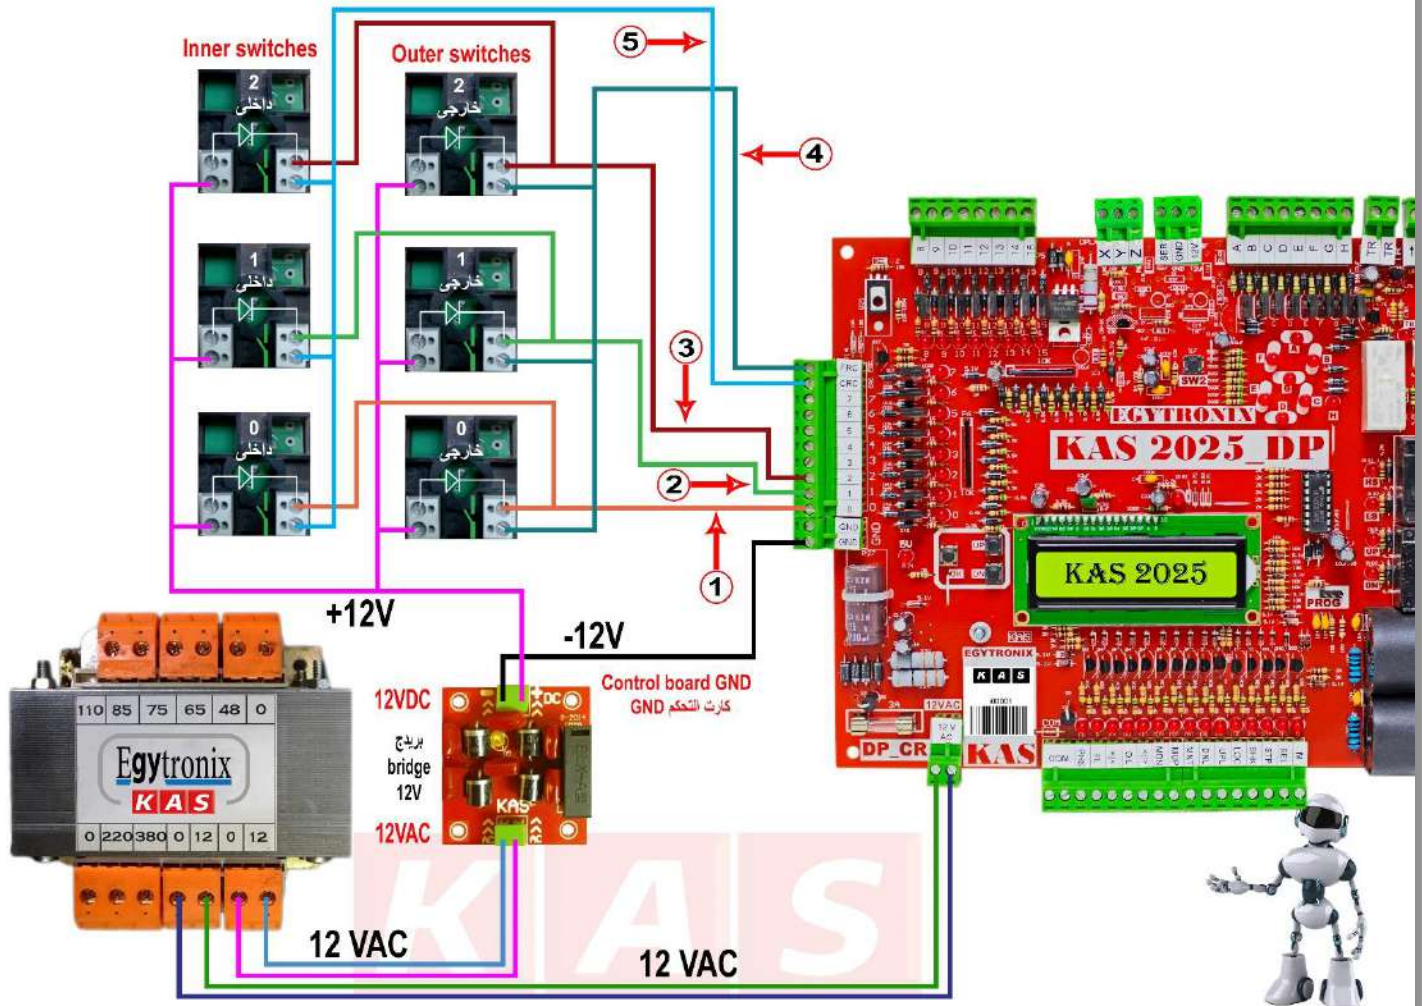

شرح رموز المخطط	
①	طرف الدور الأرضي خارجي و داخلي Floor 0 - inner and outer request
②	طرف الدور الأول خارجي و داخلي Floor 1 - inner and outer request
③	طرف الدور الثاني خارجي و داخلي Floor 2 - inner and outer request
④	كمون تسجيل خارجي FRC Outer Requests Registration Common (FRC)
⑤	كمون تسجيل داخلي CRC Inner Requests Registration Common (CRC)

ملاحظات على المخطط	
1	يتم ربط أرضي كارت التحكم بسالب بريدج الـ 12 فولت (هام جدا) Connect the bridge -12VDC to the control board GND (very important)
2	لا بد و أن يحتوي الترانس على ملفين منفصلين (0 \ 12 - 0 \ 12) ... وإذا لم يتوفر يتم استخدام 12\0 للكارتر و البريدج معا و ربط أرضي كارت التحكم بسالب بريدج الـ 12 فولت Transformer should be contains two separated windings (0, 12 - 0, 12). One of them to control Board and other to 12V Bridge. If the transformer not contains it (use one winding 0, 12 to the control board & 12V bridge together)

مخطط توصيل المبيّنات العادية و المبيّنات الجارية

How to connect 7-Segment display and scrolling display

توصيل المبيّنات العادية

7 - Segment diagram

توصيل المبيّن العادي بالترانس 7- Segment diagram

ترانس الكنترول
Transformer

2
12VAC

1
12VAC

12VAC
KVP
12VDC
- 12VDC

+ 12VDC



■ ملاحظة :


يجب برمجة الكارت مبيّن عادي و برمجة الأرقام المعروضة علي المبيّن من البرمجة العادية .

■ Notice :

Please select this from control board programming:

Floor display → 7 – Segment (Then you can program the floor display)

توصيل المبيّنات المتحركة (الجراية) طراز كاس و غير كاس
Scrolling Dot-Matrix KAS, or other display

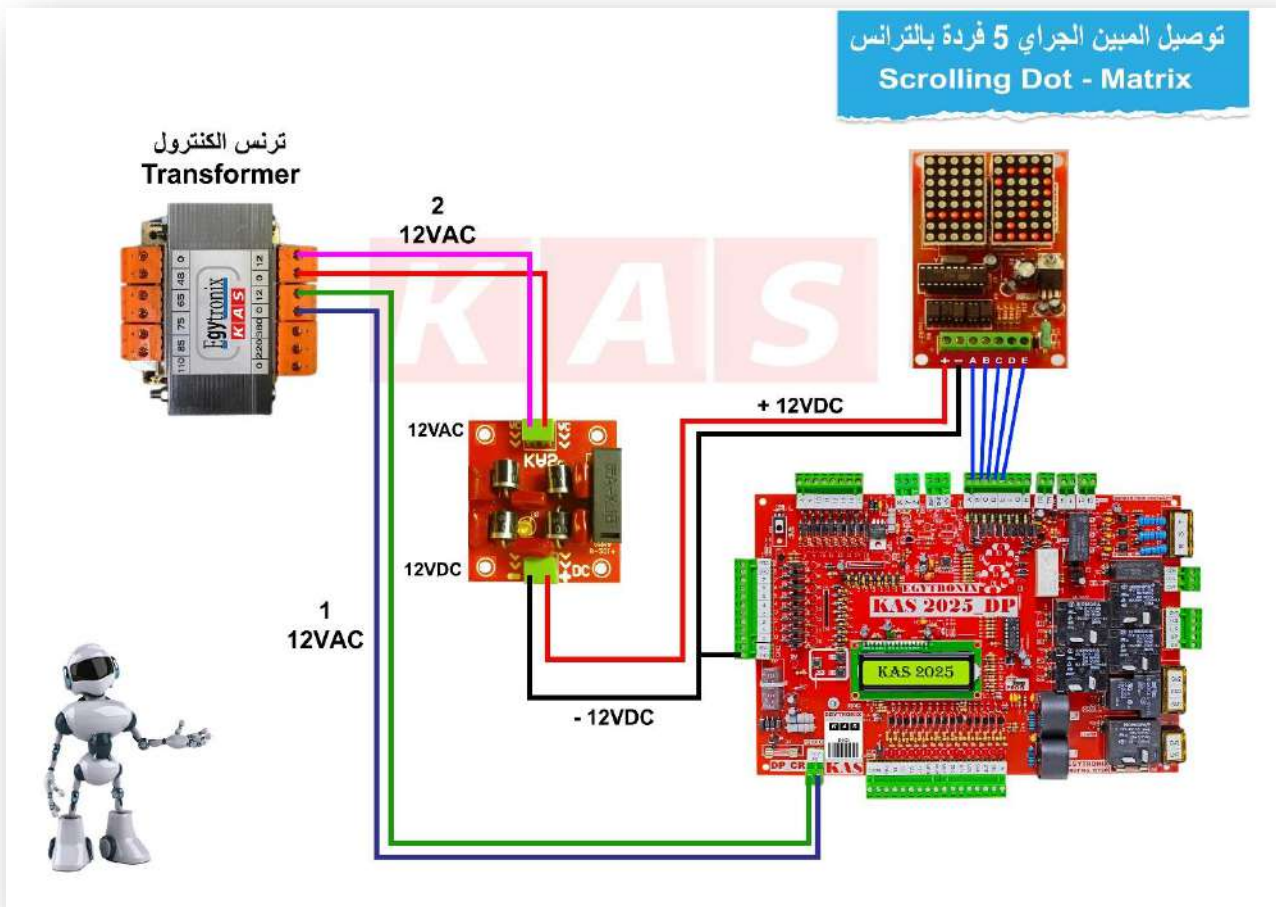


■ ملاحظات :

1. عند استخدام **مبين متحرك كاس** يجب برمجة الكارت **Floor display → Dot Matrix** ويتم برمجة الأرقام المعروضة علي المبين من البرمجة العادية من نفس البند .
2. و في حالة توصيل مبين جراي متحرك **غير كاس** . تتم برمجة المبين من البرمجة المتقدمة علي نظام **"Binary"** و تقوم ببرمجة الوقفات من البرمجة العادية من البند **Floor display → 7-segment** .

■ **Notice :**

1 – When using **KAS scrolling indicators** select this, **Floor display → Dot Matrix**, then you can program the floor display ,

توصيل المبين الذي يحتوى على ديكودر (مبين فرد - لكل دور فردة) بحد أقصى 12 دور
Connection the display which contains a decoder on it, max 12 doors

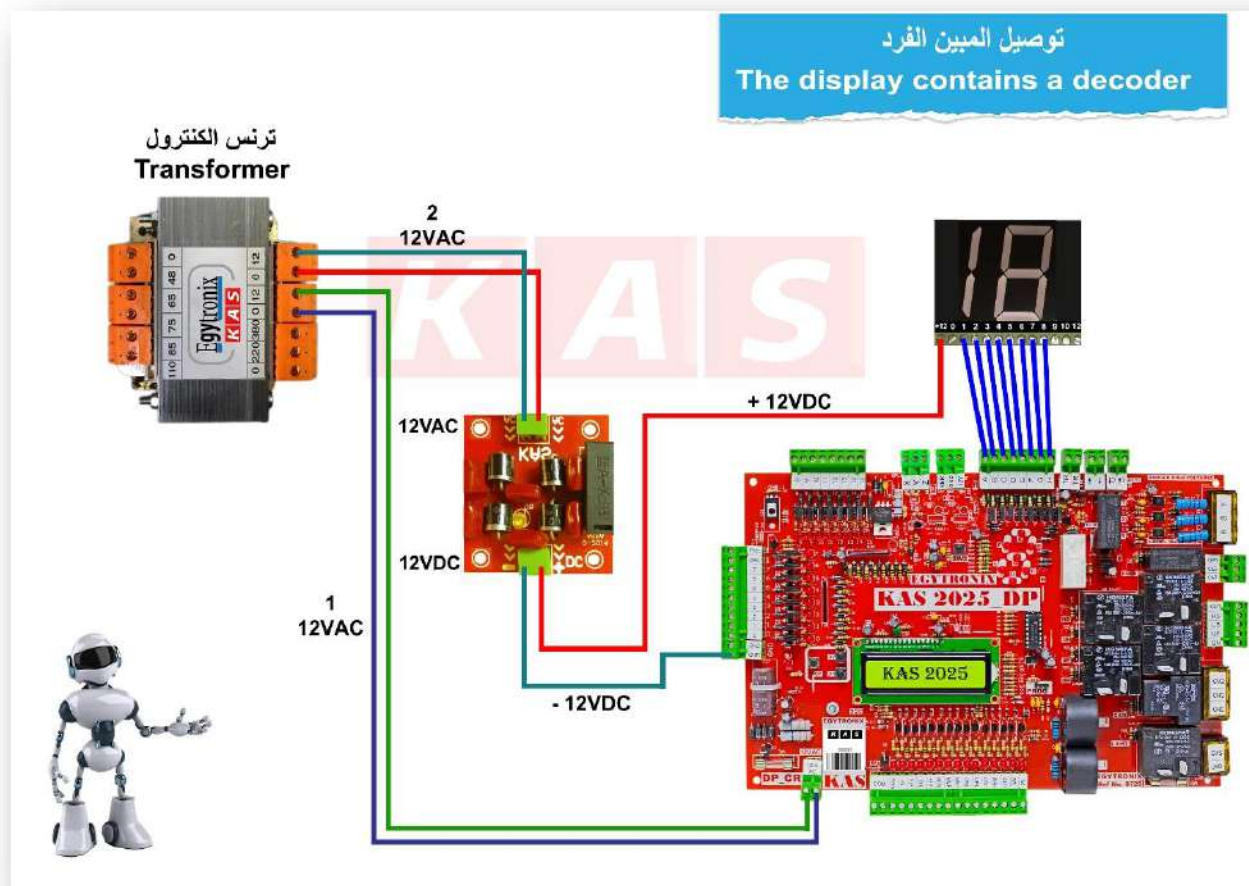

2- If you need installing other scrolling dot matrix, you should program it “**Binary**” from advanced programming, then program the floor display from normal programming **Floor display → 7-segment.**


■ ملاحظات :

تتم برمجة الميكن " الفرد – لكل دور فردة " من البرمجة المتقدمة " **Special Disp → Decoder** " و يتم توصيل أطراف الميكن كما الرسمة السابقة .

■ Notice :

When you need to program the “display with decoder “you must select “**Special Disp** → **Decoder** “ in the advanced programming regardless of any display item in the programming , and the wiring will be as in the shown figure.

مخطط توصيل الأسهم Connection diagram of Up & Down Arrows

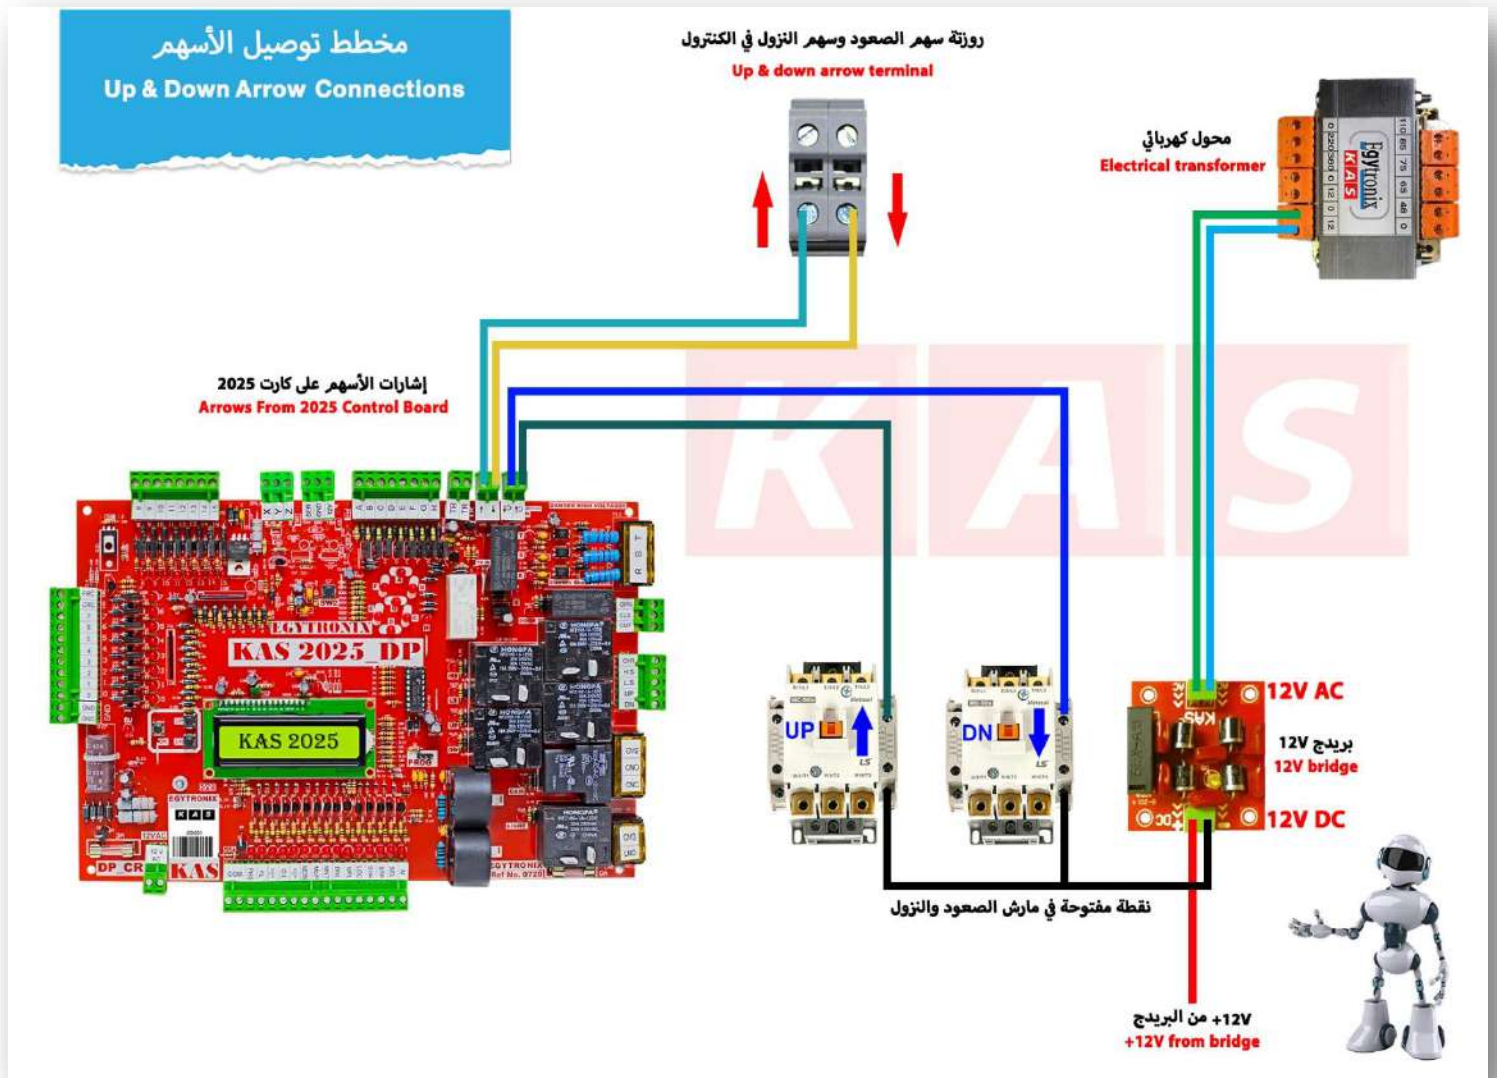

الحماية المزدوجة : معناها حماية ماكينة المصعد من الإحترق نتيجة إرتفاع درجة حرارتها و إرتفاع التيار المسحوب الزائد عن تيار الماكينة المقتن و تتكون الخاصة من الأوفرلود الإلكتروني و الترميك الحراري الديجيتال .

كيفية توصيل الأوفرلود الإلكتروني والترميك الحراري وبرمجتهم على كارت التحكم وخصائصهم الفنية ؟

أوفرلود إلكتروني Overload current sensor

■ الأوفرلود الإلكتروني و خصائصه :

- يعمل بخاصية إستشعار المجال المغناطيسي الناجم عن مرور التيار في أطراف الماكينة.
- يتحمل حتي 80 أمبير (قدرة 35 حصان) بفتحة لتمرير السلك بقطر 8 مم (دون قطع السلك و توصيلة).
- برمجة قيمة تيار السريع و تيار البطيئ و أزمنتهم حتي 10 ثواني . (بندين منفصلين في البرمجة).
- الأحساس بعدم فتح الفرملة الميكانيكية و الفصل السريع لكهرباء الماكينة قبل إحتراقها.
- أثناء حركة المصعد يتم عرض التيار المسحوب علي شاشة الكارت.
- عند حدوث تيار زائد أثناء الحركة يتم التوقف علي اقرب دور لعدم حبس مستخدم المصعد داخل الكابينة.
- عند تكرار حدوث تيار زائد أثناء الحركة علي فترات زمنية بعيدة لن يتم إيقاف المصعد عن العمل و لكن يتم إعطاء تنبيه بضرورة برمجة تيار الفصل برمجة صحيحة.
- في حالة الأوفرلود الناتج عن عدم فتح الفرملة الميكانيكية (عطل رقم 27) سيخرج المصعد خارج الخدمة من أول محاولة (لكي يعمل مرة اخري لابد من فصل الكهرباء و إعادة تشغيلها).
- إذا حدث أوفرلود أثناء حركة المصعد . ستتوقف الكابينة علي اقرب دور و يتوقف المصعد عن العمل لمدة 20 ث ثم يعاود العمل مرة أخري.
- إذا حدث إثتان أوفرلود خلال 10 دقائق سيخرج المصعد خارج الخدمة و يلزم فصل و تشغيل الكهرباء.

◀ في حالة الكهرباء العمومية 380 فولت - 3 فاز :

- يتم برمجة أوفرلود السريع و البطيئ كالآتي :

- أقصى تيار للسريع = (قدرة الماكينة بالكيلووات * 2.5) + 5 أمبير

= (قدرة الماكينة بالحصان * 2) + 5 أمبير

- أقصى تيار للبطيئ = تيار السريع - 25% تيار السريع

مثال :

ماكينة 9 حصان

تيار السريع = $23 = 5 + 18 = 5 + 2 * 9$ أمبير

تيار البطيء = $17 = (4 \div 23) - 23$ أمبير

ماكينة 7 كيلو وات

تيار السريع = $23 = 5 + 17.5 = 5 + 2.5 * 7$ أمبير

تيار البطيء = $17 = (4 \div 23) - 23$ أمبير

و يتم برمجة هذه التيارات في البرمجة – و برمجة زمن فصل السريع 4 ثواني و زمن فصل البطيء 3 ثواني .

◀ في حالة الكهرباء العمومية 220 فولت - 3 فاز :

• يتم برمجة أوفرلود السريع و البطيء كالآتي :

- أقصى تيار للسريع = (قدرة الماكينة بالكيلووات * 3.5) + 5 أمبير

= (قدرة الماكينة بالحصان * 3) + 5 أمبير

- أقصى تيار للبطيء = تيار السريع – 25% تيار السريع

مثال :

ماكينة 9 حصان

تيار السريع = $32 = 5 + 27 = 5 + 3 * 9$ أمبير

تيار البطيء = $24 = (4 \div 32) - 32$ أمبير

ماكينة 7 كيلو وات

تيار السريع = $30 = 5 + 24.5 = 5 + 3.5 * 7$ أمبير

تيار البطيء = $23 = (4 \div 30) - 30$ أمبير

و يتم برمجة هذه التيارات في البرمجة – و برمجة زمن فصل السريع 4 ثواني و زمن فصل البطيء 3 ثواني

The double protection:

Means protecting the elevator machine from burning as a result of its high temperature and the high drawn current in excess of the rated machine current.

The feature consists of electronic overload and thermal sensor

How to connect the electronic overload sensor and the motor thermistor on the control board and its programming?

■ Overload current sensor:

- It works by sensing the magnetic field caused by the motor current.

- The overload sensor rated current up to 80 amps (35 HP capacity) with a wire pass to hole with a diameter of 10 mm without cutting the wire and reconnect it.
- Programming the value of the high speed current and the slow speed current and their times up to 10 seconds. (Two separated items in the normal programming).
- The control board senses of not opening the mechanical brake and the rapid disconnection of the machine's electricity before its burn.
- During the movement of the elevator, the machine current will be display on the screen of the control board.
- When an excessive current occurs during movement, the elevator will stop to the nearest floor to prevent the elevator user from being locked inside the cabin.
- When an excessive current occurs during movement over long periods of time, the elevator will not be out of service, but a warning is given that the current should be programmed correctly.
- In the case of the overload resulting from not opening the mechanical brake (error No. 27), the elevator will be out of service from the first attempt (in order to work again, the electricity must be disconnected and restarted).
- If an overload occurs during the movement of the elevator. The cabin will stop on the nearest floor and the elevator will stop working for 20 seconds and then work again.
- If two overloads occur within 10 minutes, the elevator will be out of service and the electricity must be disconnected and turned on.

► For mains power 380 VAC, 3 phases:

- The high and low speed overload is programmed as follows:

$$\begin{aligned}\text{Maximum high speed current} &= (\text{machine power in kilowatts "KW"} * 2.5) + 5 \text{ amperes} \\ &= (\text{Machine horsepower "HP"} * 2) + 5A\end{aligned}$$

$$\text{Maximum low speed current} = \text{Maximum high speed current} - 25\% \text{ Fast Stream}$$

Example:

→ Motor power = 9 HP

$$\text{Maximum high speed current} = 9 * 2 + 5 = 18 + 5 = 23 \text{ A}$$

$$\text{Maximum low speed current} = 23 - (23 \div 4) = 17 \text{ A}$$

→ Motor power = 7 kW

$$\text{Maximum high speed current} = 7 * 2.5 + 5 = 17.5 + 5 = 22.5 \text{ A}$$

$$\text{Maximum low speed current} = 22.5 - (22.5 \div 4) = 17 \text{ A}$$

And these currents are programmed in the programming

→ And the high speed overload disconnect time = 4 seconds

→ And the low speed overload disconnect time = 3 seconds

► For mains power 220 VAC, 3 phases:

- The high and low speed overload is programmed as follows:

Maximum high speed current = (machine power in kilowatts "KW" * 3.5) + 5 amperes

$$= (\text{Machine horsepower "HP"} * 3) + 5\text{A}$$

Maximum low speed current = Maximum high speed current - 25% Fast Stream

Example:

→ Motor power = 9 HP

Maximum high speed current = $9 * 3 + 5 = 27 + 5 = 32\text{ A}$

Maximum low speed current = $32 - (32 \div 4) = 24\text{ A}$

→ Motor power = 7 kW

Maximum high speed current = $7 * 3.5 + 5 = 24.5 + 5 = 30\text{ A}$

Maximum low speed current = $30 - (30 \div 4) = 23\text{ A}$

And these currents are programmed in the programming

→ And the high speed overload disconnect time = 4 seconds

→ And the low speed overload disconnect time = 3 seconds

■ الترميك الحراري الديجيتال :

توجد دائرة ديجيتال علي كارت التحكم خاصة بتوصيل أطراف الترميك الحراري الخاص بماكينة المصعد و خصائصها كالتالي.

- متوافقة مع النوع " PTC " Positive Temperature Coefficient الموجود بداخل ماكينات المصعد.
- يتم برمجة زمن الفصل عند إرتفاع درجة حرارة الماكينة.
- عند حدوث حرارة زائدة أثناء الحركة يتم التوقف علي اقرب دور لعدم حبس مستخدم المصعد داخل الكابينة.
- عند إنخفاض درجة حرارة الماكينة يتم تشغيل الكارت مرة أخرى اتوماتيكيا.
- يتم تفعيل و الغاؤه من البرمجة المتقدمة و لكي يتم الغاؤه من البرمجة نقوم ببرمجة زمن الفصل الخاص به 50 ثانية.

■ The machine thermic (thermistor PTC) :


There is a digital circuit on the control card for connecting the thermistor terminals of the elevator machine, and its characteristics are as follows.

- It is compatible with the type Positive Temperature Coefficient "PTC" found inside elevator machines.
- The delay time of the thermistor is programmed when the machine temperature rises.
- When excessive heat occurs during the movement, it is stopped on the nearest floor to not imprison the elevator user inside the cabin.
- When the machine's temperature drops, the control board will run again automatically.
- It is activated and canceled from the advanced programming, and in order to be cancelled, we program the Thermic time of 50 seconds.

Connection diagram of the machine thermic

مخطط توصيل الترميك الحراري

Connection diagram of the machine thermic

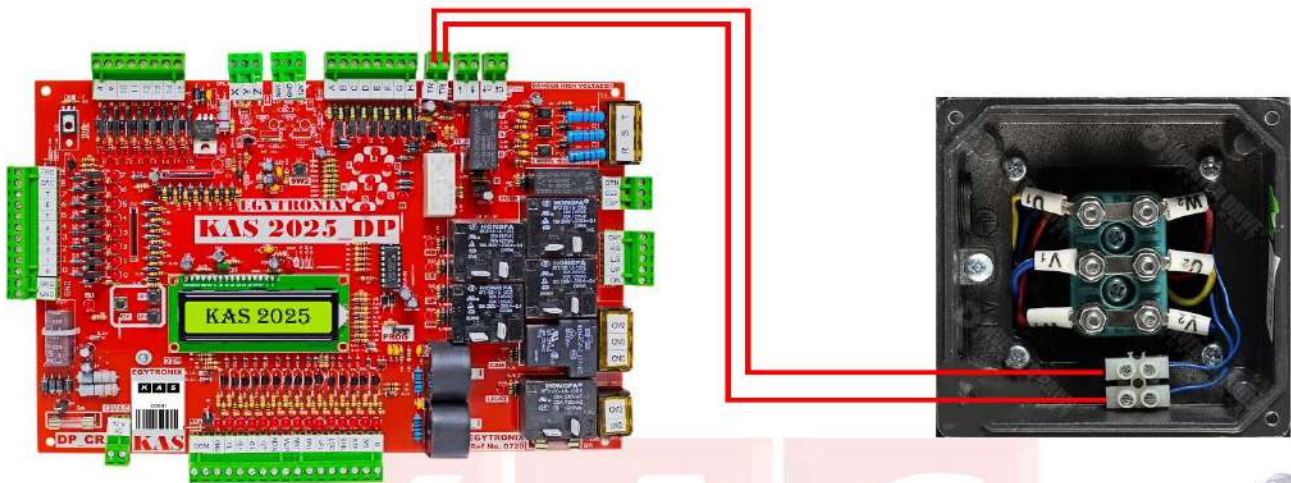


KAS



كيفية رص شرائح التوقف و العداد في بئر المصعد

How to arrange the stop magnets and selector magnets

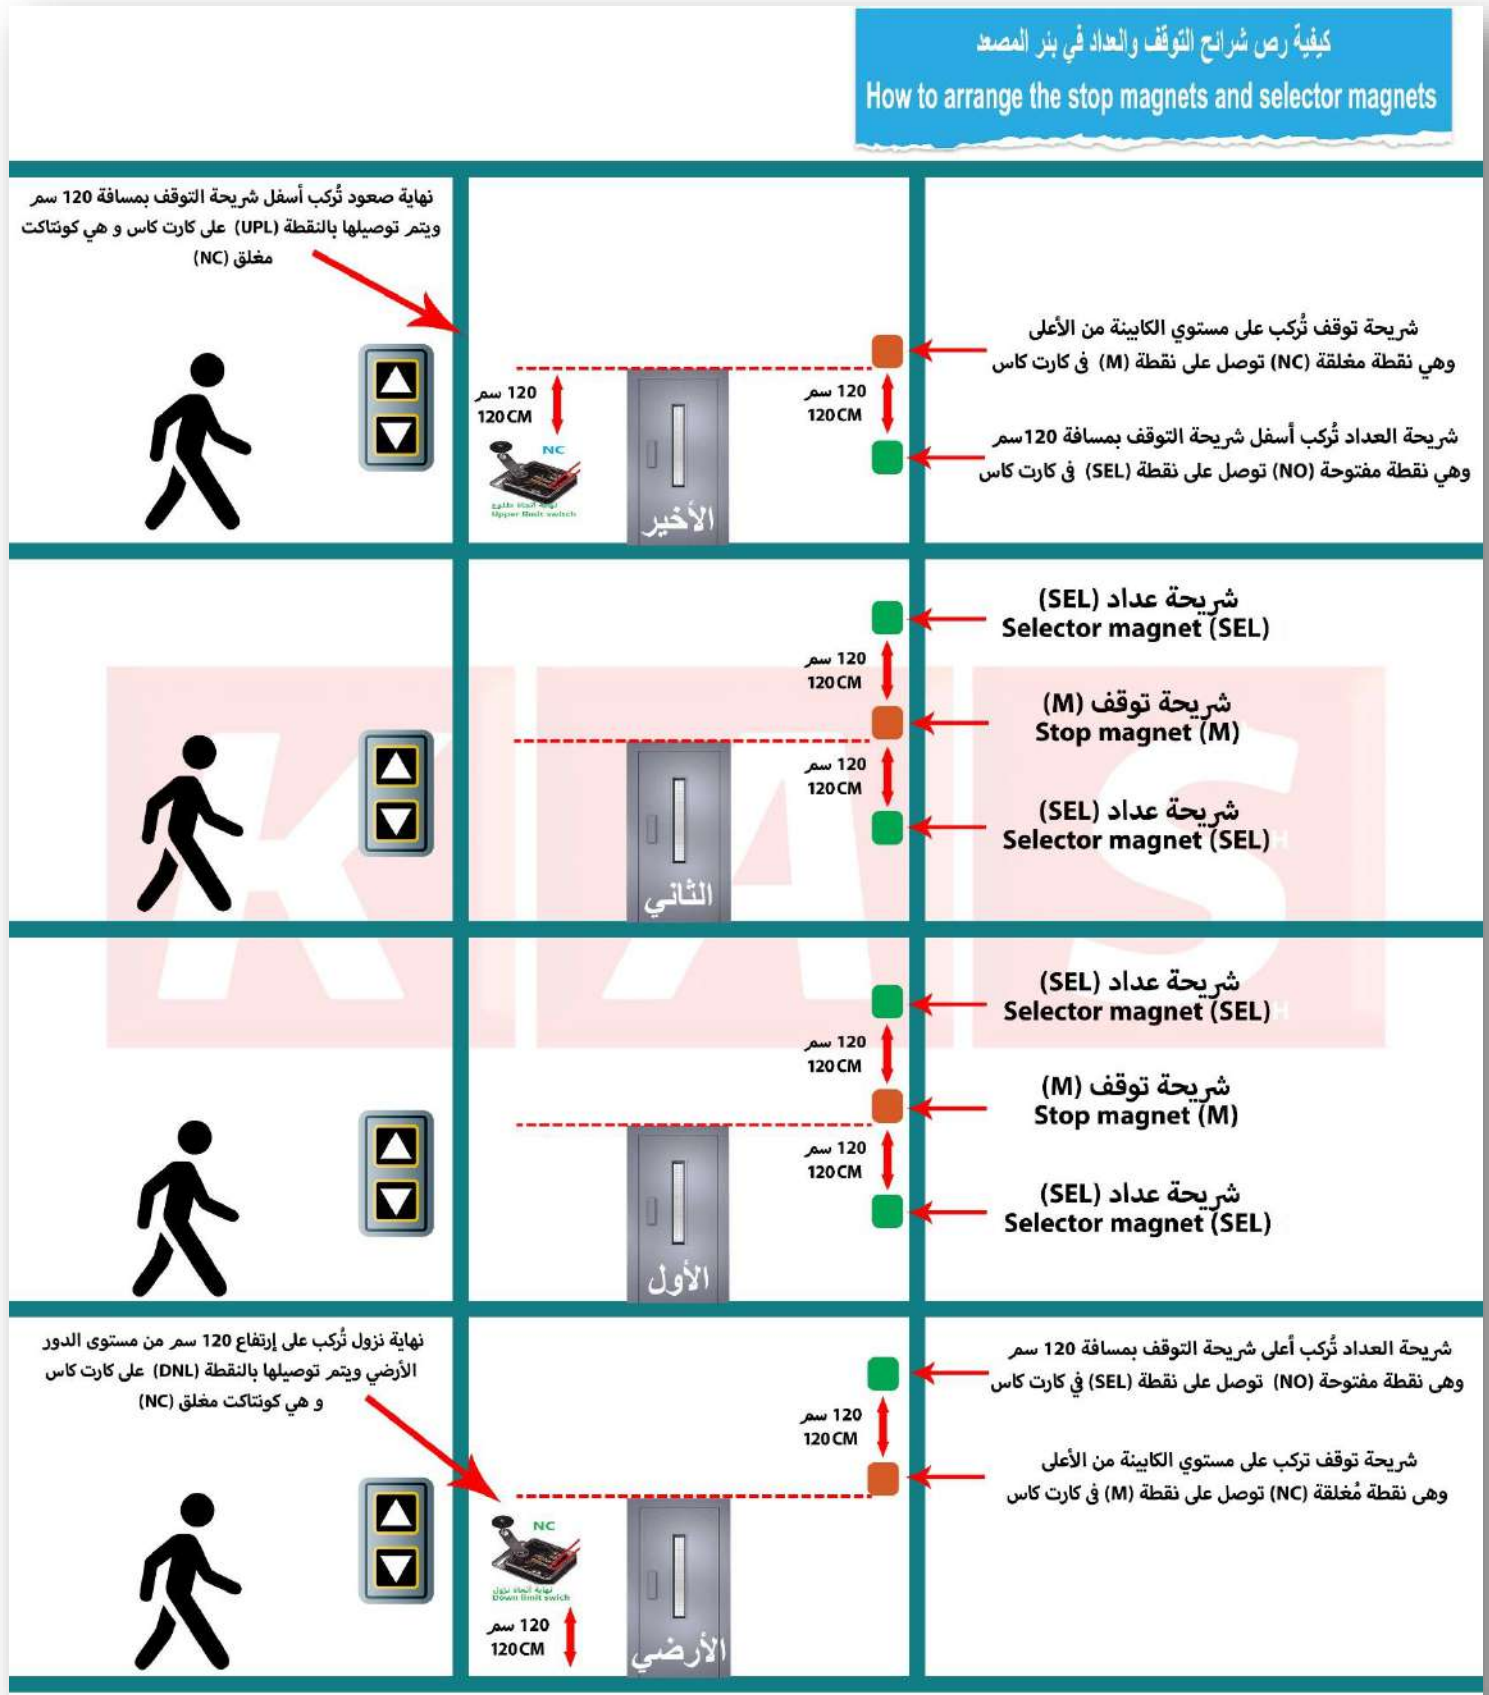

■ لرص شرائح العداد والتوقف في الكارت إتبع الآتي :


- في الرخصة السابقة الشريحة الخضراء هي شريحة عداد المصعد الـ (SEL) و الشريحة الحمراء هي شريحة التوقف (M) .
- يتم وضع شريحتين عداد و شريحة توقف في كل دور . و شريحة التوقف توجد بين شريحتين العداد (كما في الرسم) ما عدا الدور الأرضي و الدور الأخير توجد به (شريحة واحدة للعداد) و توجد نهاية الأتجاه لتغيير حركة المصعد من سريع لبطيء للتوقف علي الدور .
- يتم وضع شريحة التوقف علي مستوي الدور تماما .
- المسافة بين شريحة التوقف و العداد 120 سم تقريبا صعودا و هبوطا .
- المسافة بين نهاية إتجاه النزول و "بلاطة" الدور الأرضي تساوي 120 سم .
- المسافة بين نهاية إتجاه الصعود و شريحة التوقف للدور الأخير تساوي 120 سم .
- المسافة 120 سم علي حسب إختيار العميل و لكن يجب أن تكون رقم ثابت في جميع الأدوار .
- الكارت يعمل بنظام شريحتين عداد في كل دور لكي يغير الدور علي المبين أو ليغير السرعة من السريع الي البطيء.

■ To arrange the “selector & stop” magnets in the elevator well, please do this :

- In the previous figure the “Green” magnets are for “Selector switch” and “Red “for “Stop switch “.
- The stop magnet must be located exactly at the floor level.
- The distance between “stop magnet “and “selector magnet “should be 120 cm.
- The distance between “down limit switch “and the ground floor level should be 120 cm.
- The distance between “upper limit switch “and the last floor level should be 120 cm.
- The 120 cm distance as a customer select, and it should be fixed in all floors.
- The control board will operates with 2 selector magnets and one stop magnet in each floor (as shown in the above figure) .

كيفية رص شرائح التوقف و العداد في بئر المصعد في حالة كل دور شريحة عداد واحدة

How to arrange the stop magnets and selector magnets in case one selector magnet each floor

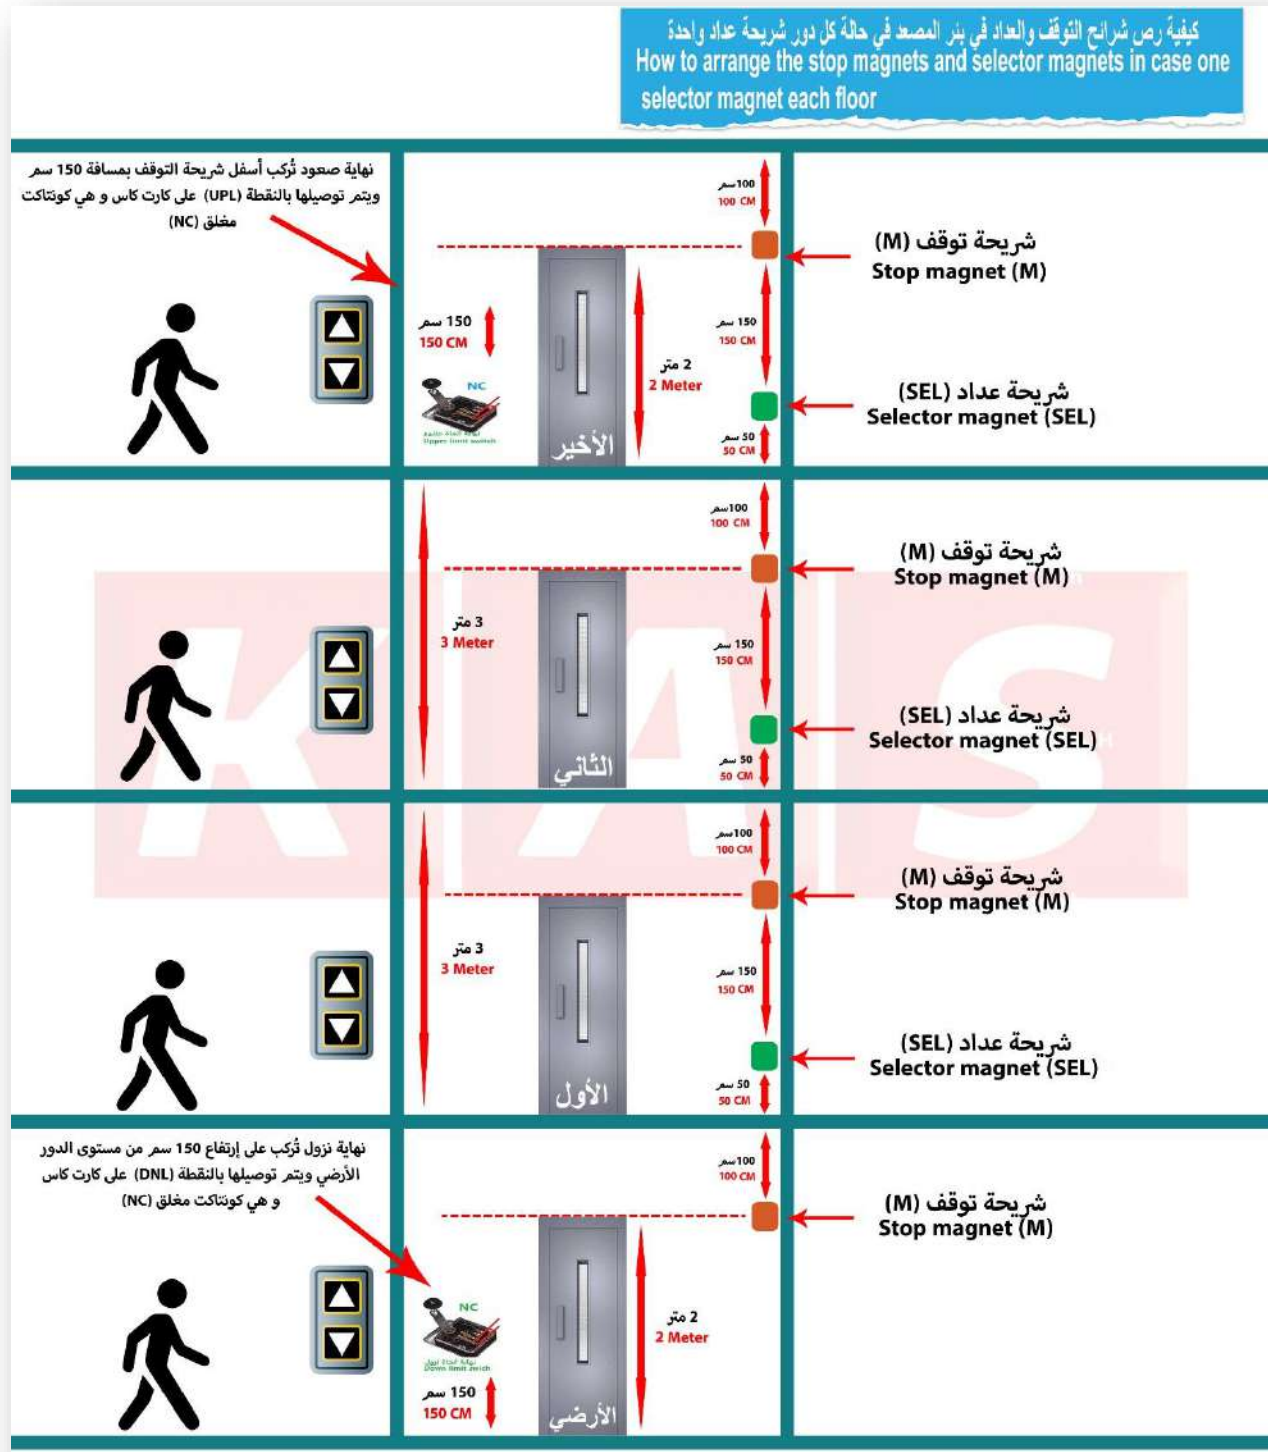

توصيلات الفازسيكونس على الكارت و كيفية تشغيله

Control board phase sequence operation

1. وظيفة الفازسيكونس الموجودة على الكارت و خصائصه :

- وظيفة هي مراقبة فازات الكهرباء العمومية و تتابعها . بحيث يقوم بتصحيح إتجاهات الماكينة في حالة عكس فازة . أو يقوم بإيقاف المصعد عند غياب أي فازة من فازات الكهرباء .
- لا يحتاج مصحح فازات الكارت إلي أي برمجة حيث أن الكارت يشعر بالفازات أتوماتيكيا بمجرد بدء تشغيله .
- عند الرغبة في تركيب فاز خارجي . فقط قم بفك أطراف الثلاثة فاز من الكارت و إعطاء الكارت إشارة من علي نقطة FL و سيصحح الكارت إتجاهات الماكينة و أيضا الأسهم (هام : لا تركيب فاز خارجي و تترك الفازات موجودة علي الفازسيكونس علي الكارت) .
- عند غياب أي فازو و رجوعها مرة أخرى سيقوم الكارت بعمل إعادة تشغيل لنفسه لضبط الإتجاهات مرة أخرى .
- عند تركيب باب أتوماتيك 380 فولت سيقوم الكارت أيضا بتصحيح إتجاهات الباب عن طريق فازات الكارت و أيضا عن طريق ريلاي 12 فولت يتم تغذية من طرف الدور الأخير لتصحيح نهايات فتح و غلق الباب .
- عندما يشعر الكارت بعكس فازة سيقوم بكتابة رمز "X" علي أقصى يمين شاشة الكارت في السطر العلوي . و يستمر الكارت بالعمل بصورة طبيعية جدا و لا يعطي أعطال أو تنبيهات علي مبدن المصعد .
- يعمل فازسيكونس الكارت من جهد 175 فولت إلي جهد 425 فولت تيار متردد .
- عند تجربة الفازسيكونس علي الكارت يرجى فصل الكهرباء و تشغيلها مرة أخرى لكي يقوم الكارت بإتمام عملية فحص الفازات . حيث من المستحيل أن الكهرباء تعكس و هي موجودة بدون أن تقطع !

2. كيفية التشغيل و ضبط إتجاهات الماكينة عند تركيب الكنترول أول مرة :

- عند تشغيل الكنترول أول مرة في الموقع يتم النظر علي حرف "X" الموجود علي شاشة الكارت. إذا كان موجودا علي الشاشة يتم فصل الكهرباء و عكس فازة من فازات الكارت . و تشغيل الكهرباء مرة أخرى . فسنجد غياب هذا الحرف من علي الشاشة .
- و الآن لا يوجد هذا الحرف علي الشاشة . فيتم بعد ذلك ضبط إتجاهات المصعد للسرعه السريعة و السرعة البطيئة صعودا و هبوطا يدويا كما في الشغل المعتاد .

1. The function of internal phase sequence and its features:

- Its function is to monitor the mains power sequence or failure, and it will correct the motor direction according to the mains sequence. And will stop the elevator when any mains phase absence.
- The control board doesn't need any programming, it will be automatically sense the sequence of phases.
- When the customer needs to connect the external phase sequence, please disconnect the phases from the control board and connect external phase sequence and connect it to the "PHS" to the board to correct the motor sequence and also the arrows direction (please didn't connect external and internal phase sequence together)
- When any phase is missing and comes back again, the control board will restart itself to set the true directions again.
- When install a 380 VAC automatic door the control board will correct the door direction automatically by adding the external 12V relay that fed from the last floor in the board to correct the open and close door limit switches.
- When the control board senses the phase revered the control board will write the "X" symbol at the far right of card LCD, and the board continues the work normally, and elevator display does not give any errors or alerts.
- The control board works from 175VAC to 425VAC.
- When you try the control board phase sequence, please disconnect the mains power and return it again, because it is impossible to reverse the phases and the electricity is present.

2. How to operate and adjust the motor directions when installing the control panel for the first time in the site :

- when install the panel for the first time in the site , if the letter "X" looked on the board LCD , please disconnect the electricity the reverse two board phases together , then turn on the electricity again , you will notice that letter "X" will not be shown again .
- And now the letter "X" not shown on the LCD, then please adjust the motor directions manually as in the usual work.

كيفية برمجة المصعد الذي يحتوي على أكثر من باب ؟

How to program an elevator that has more than one door ?

■ يعمل الكارت مع أكثر من باب أيًا كان نوعه (بالأكثر عدد 2 باب).

- إذا كان عدد الأبواب إثنين (تتم برمجة الكارت (Car Doors No→ Two doors) من البرمجة المتقدمة .
- ثم بعد ذلك نقوم بإختيار الأدوار التي سيفتح بها الباب الرئيسي (Main Door Floors) من البرمجة المتقدمة و إختيار YES أو NO علي حسب إذا كان الباب الرئيسي سيفتح ام لا في هذا الدور .
- نقوم بإختيار الأدوار التي سيفتح بها الباب الآخر (2ed Door floors) من البرمجة المتقدمة و إختيار YES أو NO علي حسب إذا كان الباب الآخر سيفتح ام لا في هذا الدور .
- تتم أخذ إشارة فتح و غلق الباب الرئيسي من الريلاي المخصص للباب الأتوماتيك علي الكارت (بشرط أن يكون فولدينج أو أتوماتيك – و إذا كان باب عادي يتم أخذه من ريلاي الكامه علي الكارت) .
- تتم أخذ إشارة فتح و غلق الباب الآخر من فردة الطلب قبل الأخير بعد وضع ريلاي 12 فولت عليها و نقوم بتغذية الريلاي من COM الكارت و فردة الدور قبل الأخير. ثم نأخذ إشارة الفتح و الغلق من علي هذا الريلاي . (بشرط أن يكون فولدينج أو أتوماتيك – و إذا كان باب عادي يتم أخذه من ريلاي الكامه علي الكارت) .
- إذا ظل ريلاي الكامه علي الكارت يعمل لفترة طويلة سيؤدي ذلك إلي إحتراق الكامه الكهربائية.

إذا كانت الأبواب عادية

- الباب العادي سيعمل من علي ريلاي الكامه .
- ملاحظة ان كارت التحكم لن يستطيع التحكم في عدم فتح الباب العادي عند التوقف علي الدور . لأنه مرتبط بريلاي الكامه علي الكارت (إذا ظل ريلاي الكامه يعمل لفترة طويلة ستحترق الكامه) .
- و بالتالي جميع الكامات ستلقط و تسبب في نفس الوقت .
- وهنا الأدوار الملغي منها الباب سيتم إلغاء ذراع الكالون منها فقط .
- لا حاجة لبرمجة الكارت " بابين " .

إذا كان باب عادي و باب فولدينج

- الباب العادي سيعمل من علي ريلاي الكامه .
- الباب الفولدينج سيعمل من علي ريلاي الباب الأتوماتيك (ريلاي الكارت فقط يعطي إشارة 60 فولت لكارت الباب لفتحة و غلقة) .
- يتم برمجة الكارت " بابين " و إختيار الأدوار المطلوب فتح الباب فيها .
- ملاحظة ان كارت التحكم لن يستطيع التحكم في عدم فتح الباب العادي عند التوقف علي الدور .
- لأنه مرتبط بريلاي الكامه علي الكارت (إذا ظل ريلاي الكامه يعمل لفترة طويلة ستحترق الكامه) .

إذا كانت الأبواب فولدينج أو أتوماتيك

- يتم توصيل الأبواب من ريلاي الباب علي الكارت و ريلاي الـ 12 فولت سالف الذكر .
- برمجة الكارت بابين و إختيار الأدوار من البرمجة .

- **The control board works with more than one door of any kind (the most, 2 doors).**
- If the number of doors is two the card is programmed “Car Doors No → two doors “from the advanced programming.
- Then we choose the floors in which the main door will open “Main Door Floors” from the advanced programming and choose YES or NO depending on whether it will open or not in this floor.
- And we choose the floors in which the other door will be opened “2ed door floors” from the advanced programming and choose YES or NO depending on whether it will open or not in this floor.
- The signal for opening and closing the main door is taken from the relay designated for the automatic door. (Provided that it is folding or automatic door - and if it is a normal door, it is taken from the CAM relay on the control board).
- The signal for opening and closing the other door is taken from the before last terminal request placing a 12-volt relay on it and we feed the relay from the COM Then we take the open and close signal from this relay. (Provided that it is folding or automatic - and if it is a normal door, it is taken from the CAM relay on the control board).
- If the CAM relay stays "ON" on the control board for a long time, this will cause the electric CAM to burn out.

If the doors are normal

- The normal door will work from the CAM relay
- Note that the control board will not be able to control the non-opening of the normal door when stopping on the floor. Because it is connected to the CAM relay on the board (if the CAM relay stays on for a long time, the CAM will burn).
- So all the CAMs will catch and release at the same time
- And the floors from which the door is canceled, only the lock arm will be canceled from them
- (No need to program the board) Two doors


If it is a normal door and a folding door

- The normal door will work from the CAM relay
- The folding door will work from the automatic door relay (the relay only gives a 60-volt signal to the door card to open and close)
- The control board is programmed “Two Doors” and select the floors where the door will open on it
- Note that the control board will not be able to control the non-opening of the normal door when stopping on the floor. Because it is connected to the CAM relay on the board (if the CAM relay stays on for a long time, the cam will burn)

If the doors are folding or automatic

- The doors are connected from the door relay on the control board and the aforementioned 12-volt relay
- Programming the “Two-Door” board and selecting the floors from the programming.

مخطط توصيل عدد 2 باب فولدينج
Connection diagram of 2 folding doors

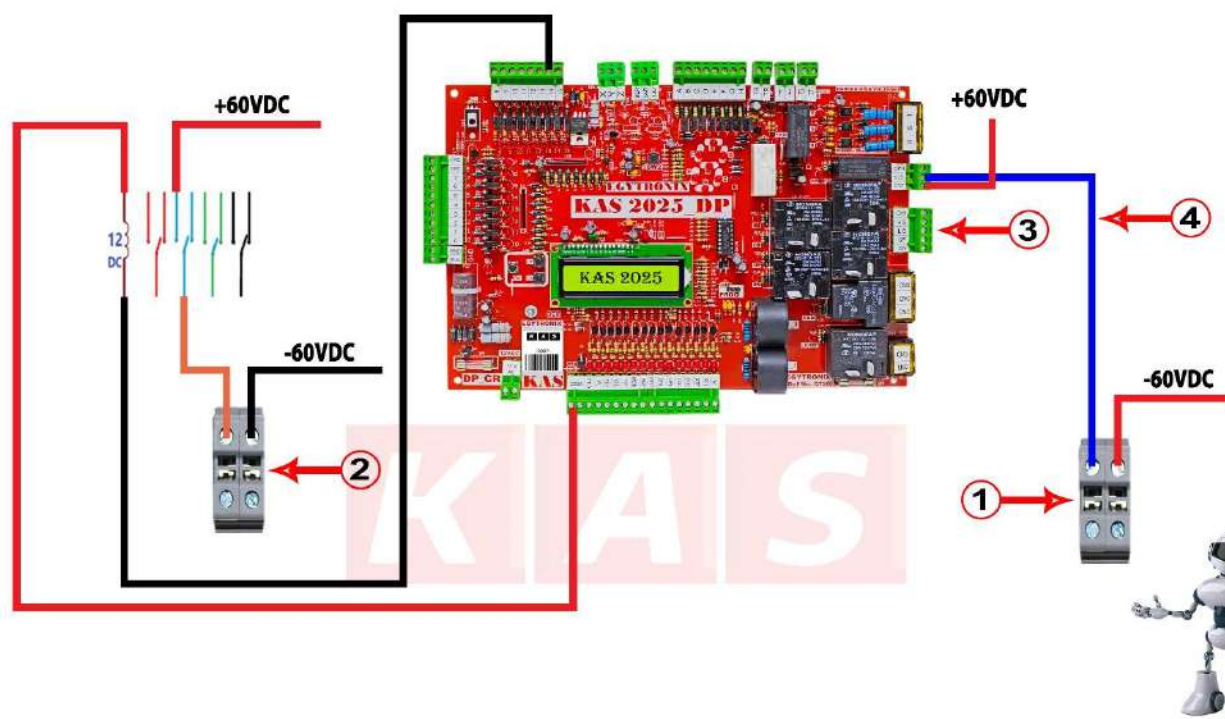


Explanation of diagram symbols

شرح رموز المخطط

Main door open and close signal	إشارة فتح وغلق الباب الرئيسي	①
Another door open and close signal	إشارة فتح و غلق الباب الباب الآخر	②
Use for CAM contactor for both CAMs	تستخدم لكونتاكتور الكامرة لكلا الكامتين معا	③
Door close signal	إشارة غلق الباب	④

مخطط توصيل عدد 2 باب (فولدينج و أوماتيك)


Connection diagram of two doors (Folding and Automatic)

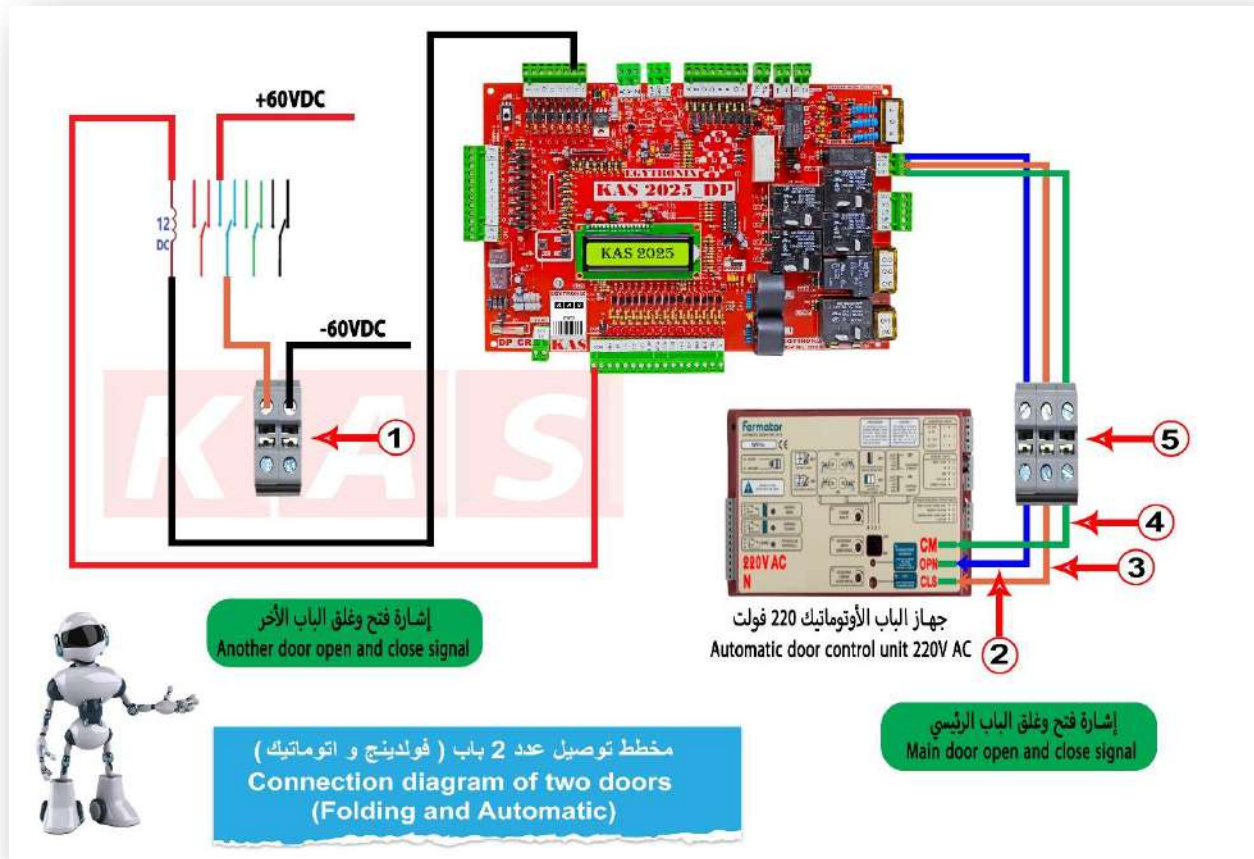

Explanation of diagram symbols

شرح رموز المخطط


Another door open and close signal	إشارة فتح وغلق الباب الآخر	①
Door open signal	إشارة فتح الباب	②
Door close signal	إشارة غلق الباب	③
Door open and close signal common	كمون الفتح والغلق	④
Main door open and close signal connected to door control board	روزنة إشارة فتح وغلق الباب الرئيسي ويتم توصيلها على جهاز الباب	⑤

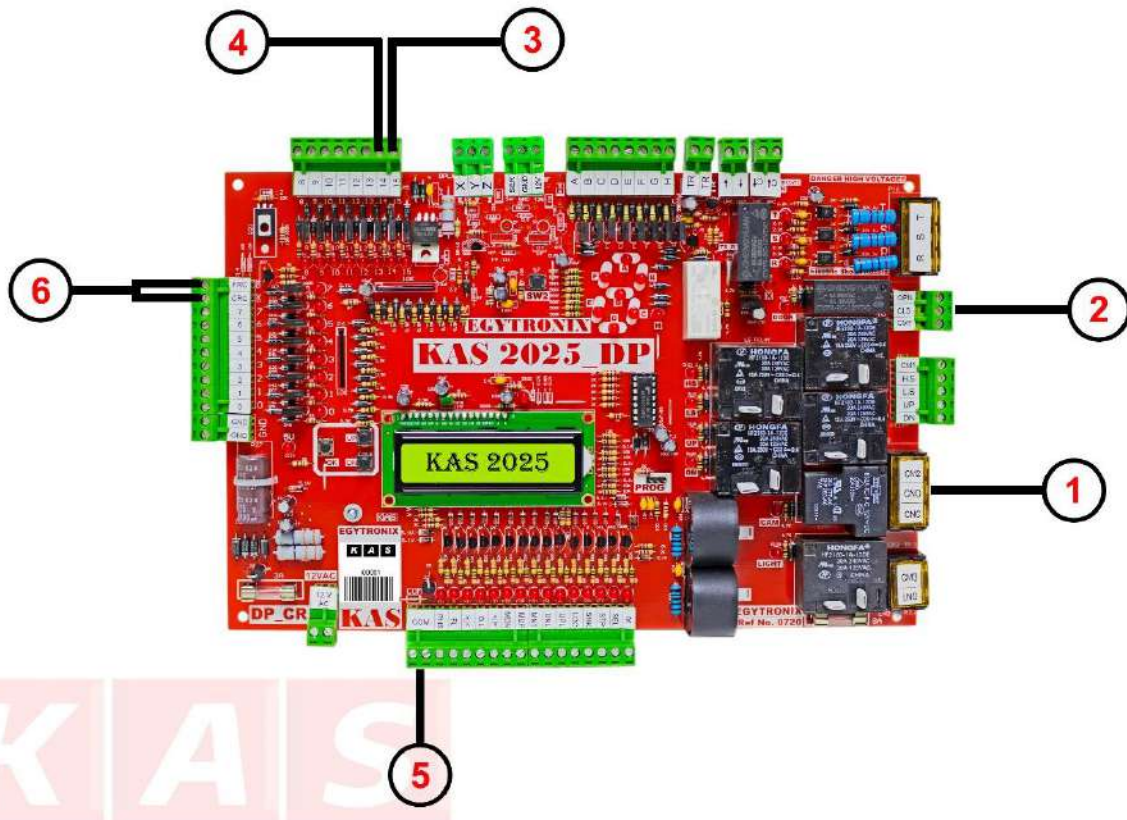

لتشغيل كونتاكتور الكاما في حالة إستخدام أبواب فولدينج سواء باب واحد أو بابين (لا علاقة لها بإشارات فتح و غلق الأبواب) . و لا يتم توصيلها بشيئ عند إستخدام أبواب اتوماتيك كامل To operate the CAM contactor only in the case of using folding doors, whether one door or two doors (it has nothing to do with the opening and closing signals of the doors .) And they are not connected to anything when using fully automatic doors	①
تستخدم لإشارة فتح و غلق الباب الأتوماتيك (جهة اليمين) و إذا كان باب أتوماتيك كامل يتم نزول أطراف الروزيتة مباشرة علي جهاز الباب . أما إذا كان باب فولدينج يتم تغذية الروزيتة ب 60 فولت بحيث تعطي إشارة فقط لفتح و غلق الباب It is used to indicate the opening and closing of the automatic door, and if it is a fully automatic door, the ends of the rosette are directly lowered into the door device. If the door is folding, the rosette is fed with 60 volts, so that it gives a signal only to open and close the door	②
تستخدم لتصحيح اتجاهات الباب الأتوماتيك الـ 380 فولت و ذلك بعد وضع ريلاي واحد أو اثنين علي حسب عدد الأبواب الموجودة و يكون 12 فولت و يعمل من طرف هذه الروزيتة و طرف الموجب من الروزيتة الـ COM كما في الرسومات السابقة لتشغيل هذا النوع من الأبواب It is used to correct the directions of the 380 volt automatic door, after placing one or two relays, according to the number of existing doors, and it is 12 volts. The doors. And it works by this terminal and the positive side of the COM terminal, as in the previous drawings to operate this type of door	③
تستخدم لإشارة فتح و غلق الباب الأتوماتيك (جهة اليسار) و ذلك بعد وضع ريلاي 12 فولت و يعمل من طرف هذه الروزيتة و طرف الموجب من الروزيتة الـ 5 في الرسمة التالية . و إذا كان باب أتوماتيك كامل يتم نزول أطراف الريلاي مباشرة علي جهاز الباب . أما إذا كان باب فولدينج يتم تغذية أطراف الريلاي ب 60 فولت بحيث تعطي إشارة فقط لفتح و غلق الباب . It is used to give a signal opening and closing of the automatic door (left side) after placing the 12-volt relay and it works from this control board terminal and the positive COM of control board as following figure. If the door is fully automatic, the relay pins are directly connected onto the door machine device. But if it is a folding door, the relay terminals are fed with direct 60 volts so that it only gives a signal to open and close the door.	④
كمون إشارات الكارت (+12 فولت) و يتم توصيلها بالريلاي الـ 12 فولت سالف الذكر The control board common (+12 volts) and it is connected to the aforementioned 12 volt relay	⑤
كمون تسجيل الطلبات الخارجية و الداخلية و أرضي الكارت أيضا . و يتم ربطة بسالب الجهد الـ 12V Inner and outer registration common. and Also Control board GND tied with -12V of the 12V bridge	⑥

مخطط توصيل عدد 2 باب أوتوماتيك 380 فولت

Connection diagram of 2 380 VAC automatic door

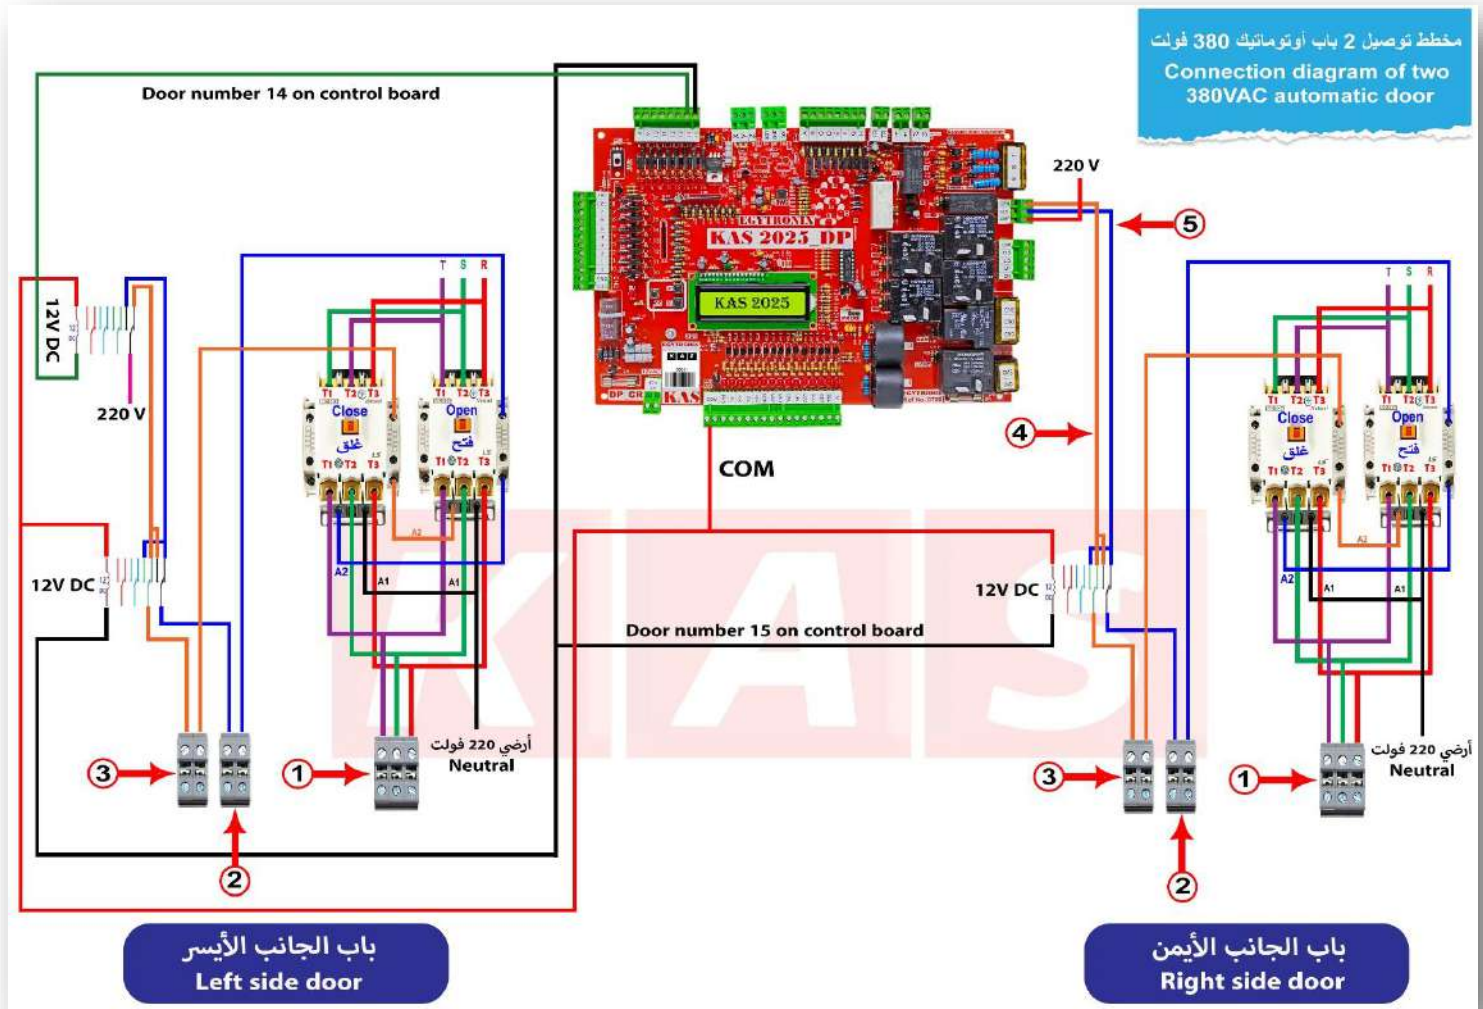

Explanation of diagram symbols

شرح رموز المخطط

Door motor 3 phase	3 فاز لموتور الباب	①
Close limit switch	نهاية غلق	②
Open limit switch	نهاية فتح	③
Door open signal	إشارة فتح الباب	④
Door close signal	إشارة غلق الباب	⑤

- فكرة عمل الفوتوسيل (الستارة الضوئية – الشعاع الضوئي):

- ◀ عبارة عن قطعتين (مرسل و مستقبل شعاع ضوئي) و يتم تركيبها في مدخل باب الكابينة لإعطاء إشارة عند المرور من أمام الباب
- 1 من الممكن ان يكون المرسل و المستقبل في قطعه واحدة (مرسل و مستقبل الشعاع في نفس الجهاز).
- 2 المرسل عبارة عن ستارة طولية بطول باب الكابينة و المستقبل أيضا عبارة عن ستارة أخرى متقابلين تماما.
- ◀ جهد التغذية 220 فولت من التغذية المباشرة للكابينة و لها ريلاي داخلي وبه نقطة مفتوحة و نقطة مغلقة و يتم توصيلة بأي جهد لأخذ إشارة عند المرور من أمامها .
- ◀ يتم توصيلها علي كارت التحكم (علي إستعجال فتح الباب أو نقطة ستوب الكابينة) و لا يتم توصيلها نهائيا بالتوالي مع دائرة الشوك.
- ◀ و تستخدم مع الباب العادي لمنع إرتطام المستخدم بالحائط أثناء سير الكابينة .
- ◀ و تستخدم مع الباب الأتوماتيك لإعادة فتح الباب أثناء توقف المصعد . و لا توجد لها أهمية مع الباب الأتوماتيك بمجرد بدء حركة الكابينة .

- The idea of photocell (light curtain - light beam):

- It is two pieces (transmitter and receiver of a light beam) and they are installed at the entrance to the cabin door to give a signal when passing through the door
- 1 It is possible for the transmitter and receiver to be in one piece (the transmitter and receiver of the beam are in the same device).
- 2 The transmitter is a longitudinal curtain along the length of the cabin door, and the receiver is also another curtain, completely opposite each other.
- the supply voltage is 220 volts from direct feeding to the cabin, and it has an internal relay and has an NO and NC point, and it is connected to any voltage to take a signal when passing in front of it.
- It is connected to the control board (to quick open the door input or the cabin stop input) and it is shouldn't be connected in series with the fork circuit.
- it is used with the normal door to prevent the user from hitting the wall while the cabin is moving.
- it is used with the automatic door to reopen the door while the elevator stops. And it has no importance with the automatic door once the cabin movement starts.

طريقة توصيلها مع الباب العادي:

يتم توصيلها مع الباب العادي بالتوالي مع دائرة أستوب الكابينة سواء كانت دائرة أستوب الكابينة تعمل علي 60 فولت أو 12 فولت . و ذلك لمنع أرتطام المستخدم بالحائط أثناء سير المصعد (عند قطع الشعاع يتم إسقاط الطلبات و التوقف المفاجئ للكابينة) . و يتم التوصيل مع نقطة مغلقة في الفوتوسيل.


How to connect it to the normal door:

It is connected with the normal door in series with the cabin stop circuit, whether the cabin stop circuit works on 60 volts or 12 volts. This is to prevent the user from hitting the wall while the elevator is running (when the beam is cut, requests are dropped and the cabin will suddenly stops). With normally closed contact on photocell.

الحالة الأولى

الحالة الثانية:

زر استوب الكابينة 12 فولت Cabin stop switch is 12 V

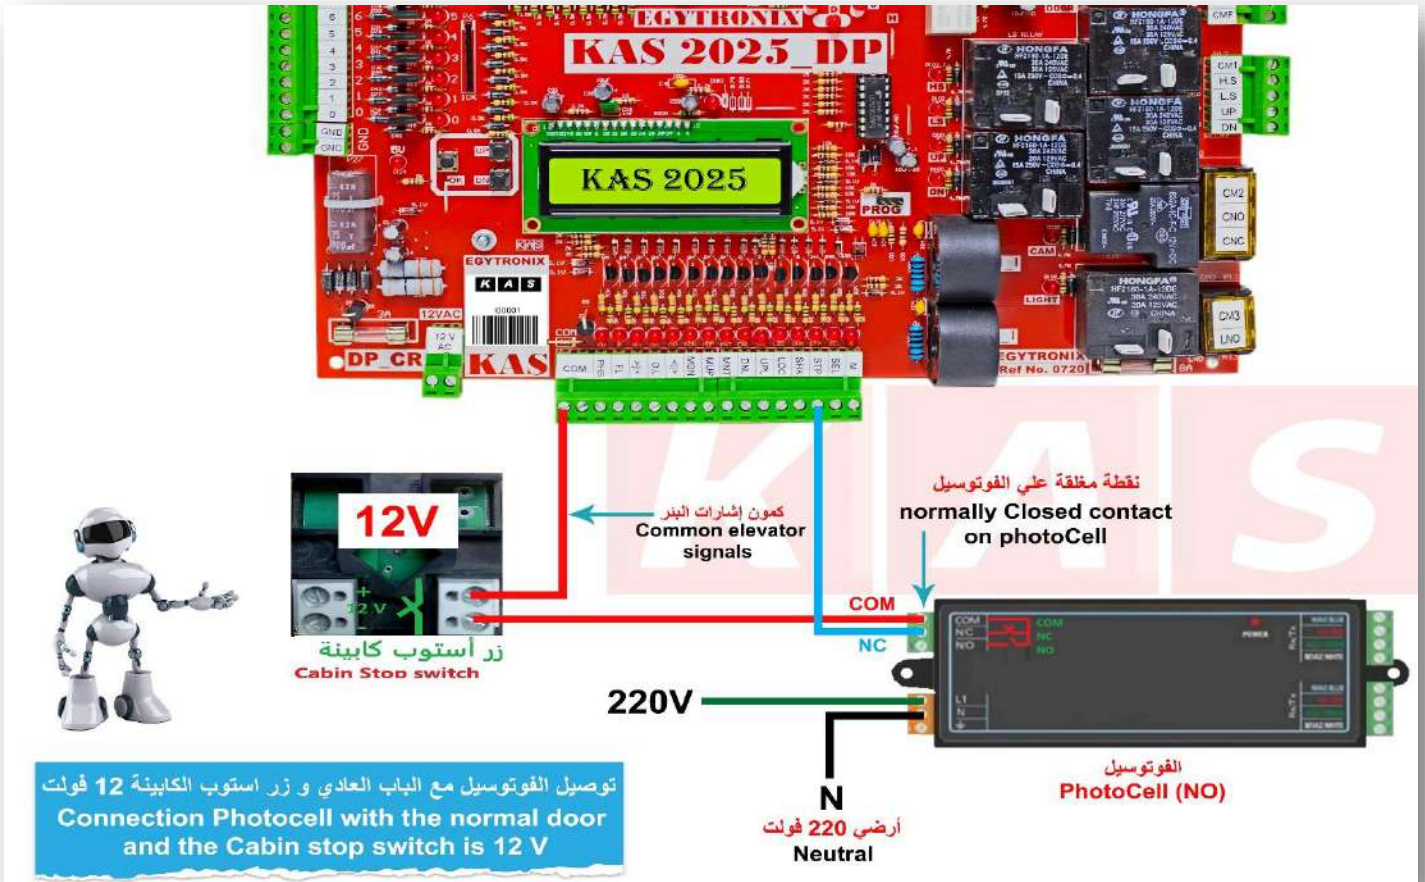

Cabin Stop Switch is 60 V




71 | Page

يتم توصيلها مع الباب الفولدينج أو الباب الأتوماتيك علي نقطة إستعجال فتح الباب علي كارت التحكم . و بالتوازي مع زر إستعجال فتح الباب إذا وجد . و يتم التوصيل مع نقطة مفتوحة علي الفوتوسيل.

■ How to connect it to the folding door or the automatic door:

It is connected with the folding door or the automatic door at the point of quick open the door on the control card. In parallel with quick open switch if found. With normally open contact on photocell.

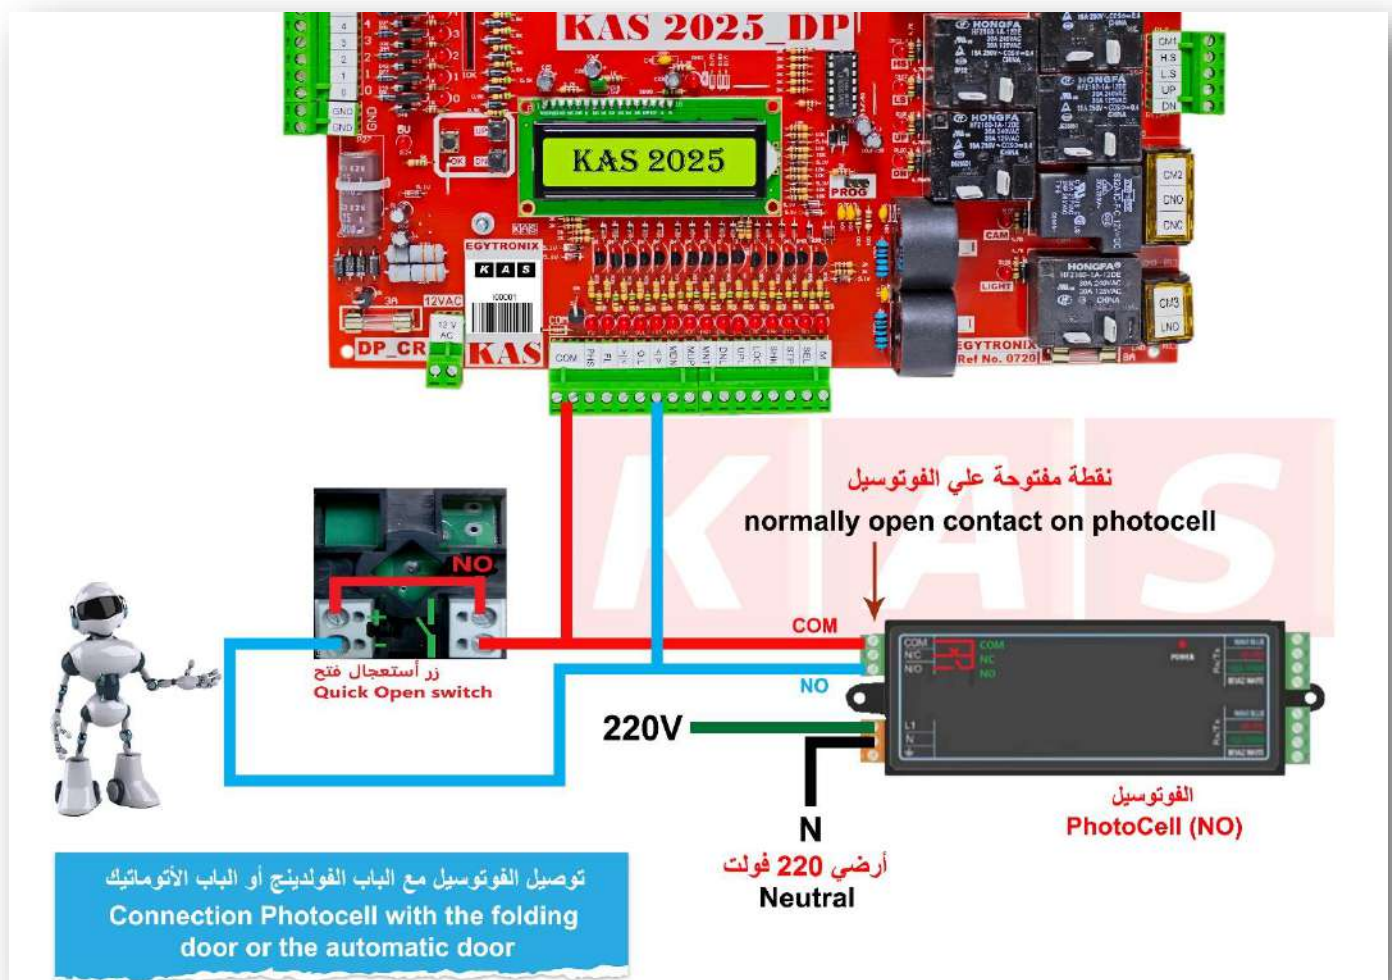

■ خاصية الحريق :

تعريف خاصية الحريق و كيفية عملها علي كارت التحكم ؟

عند حدوث حريق في المبني يأتي دور المنقذ المسئول عن إخلاء المبني من الأفراد و يتم الإخلاء عن طريق المصعد ، حيث يكون هو المتحكم فقط في حركة المصعد عن طريق " مفتاحين SW1 & SW2 " مخصصين لة في لوحة مفاتيح المصعد . فعند تشغيل أول مفتاح يدخل المصعد في حالة الحريق . و عند تشغيل المفتاح الآخر يقوم المصعد بتلبية طلب واحد فقط من داخل الكابينة .

و طريقة العمل كالتالي :

- يتم غلق نقطة MUP مع الـ COM (SW1) و بالتالي يدخل الكارت في حالة الحريق (فلو كانت الكابينة تتحرك ستقف علي أقرب دور ثم تتجه بالنزول إلي الدور الأرضي و إذا كانت في نفس إتجاه النزول فلن تتوقف إلا في الدور الأرضي)
- لن يقبل المصعد أي طلبات نهائيا إلا بعد غلق نقطة MDN مع نقطة الـ COM (SW2)
- و عند غلق هذه النقطة سيقبل المصعد طلب واحد داخلي طالما أن نقطة الـ MDN مفعلة علي الكارت .
- عند الإنتهاء من إخلاء المبني يتم فتح نقطة MUP و إعادة المصعد لوضعة الطبيعي .

Fire man feature :

Definition of the fire man feature and how it works on the control board?

In the event of a fire in the building, the job of the rescuer is responsible for evacuating the building from individuals and the evacuation is done through the elevator, where he is only controlling the movement of the elevator through two “keys – SW1 & SW2” assigned to him in the elevator keyboard. When the first key is turned on, the elevator enters the case of a fire. And when the other switch is turned on, the elevator satisfies only one request from inside the cabin. The way it works is as follows:

- The MUP point is closed with the COM (SW1) , and thus the control board enters in the event of a fire (If the cabin was moving, it would stop on the nearest floor and then go down to the ground floor, and if it was in the same direction as going down, it would only stop on the ground floor)•

The elevator will not accept any requests permanently until after the MDN (SW2) point is closed with the COM point

- And when this point is closed, the elevator will accept one internal request as long as the MDN point is activated on the card.

- Upon completion of the evacuation of the building, the MUP point is opened and the elevator is returned to its normal operation.

مخطط خاصية الحريق
fire man feature diagram








شرح أعطال و تنبيهات الكارت

Explanation of the control board errors and alerts







التنبيهات والأعطال

ERRORS AND ALERT

رقم الدور
يظهر ويخفى
DOOR NUMBER
IS FLASHING










- 01 إستوب الكابينة مفتوح
CABIN SAFETY STOP OPEN
- 02 الباب مفتوح
DOOR OPEN
- 03 الكالون مفتوح
DOOR LOCK
OPEN DURING MOVING
- 04 غياب فازة
PHASE LOST
- 05 فتح نهاية الصعود أثناء النزول
UP LIMIT OPEN
DURING MOVING DOWN
- 06 فتح نهاية النزول أثناء الصعود
DOWN LIMIT OPEN
DURING MOVING UP
- 07 إنقضاء زمن السريع
FAST TIMER FINISHED
- 08 إنقضاء زمن البطئ
SLOW TIMER FINISHED
- 09 خطأ في دائرة الكالون
(تظهر عند إنتهاء تايمر الكامه)
LOCK SAFETY ERROR
- 10 إنقضاء محاولات الكامه
CAM
ATTEMPTS FINISHED
- 11 إنقضاء زمن تسقيط الطلبات
REQUESTS
CALLING TIMER FINISHED
- 12 إنقضاء زمن التشغيل بالساعات
LIFE TIMER FINISHED



للشكاوى والاقتراحات
COMPLAINTS AND SUGGESTIONS


+201111877378

التنبهات والأعطال ERRORS AND ALERT



13

خطأ فى دائرة الفرملة
BRAKE FAIL




نهاية الصعود و الهبوط مفتوحة
UP & DOWN
LIMITS ARE OPENED

14

15

ارتفاع درجة حرارة الماكينة
MACHINE OVER HEAT




أمان الكالون
DOOR LOCK
SAFETY PROBLEM

16

17

أمان الشوكة
DOOR FORK
SAFETY PROBLEM




كامل العدد
FULL LOAD - VIP

18

19

حمولة زائدة
OVER LOAD
OVER WEIGHT




تيار زائد أثناء الحركة
MAIN MACHINE
OVER CURRENT

20

21

تسجيل نفس الدور المتوقف عليه المصعد
REGISTER
THE SAME STOPPING DOOR




المصعد فى حالة الصيانة
MAINTENANCE MODE

22

23

المصعد فى حالة الحريق
FIRE MAN MODE




استوب كارت الكابينة مفتوح
CABIN CARD STOP
SAFETY OPEN

24

25

الدوبليكس غير متصل
DUPLEX CARDS
NOT CONNECTED TOGETHER




كارت التحكم غير متصل بكارت الكابينة
MAIN CARD NOT
CONNECTED TO CABIN CARD

26

27

عدم فتح الفرملة الميكانيكية
BRAKE DiDn'T OPEN



٢٠٢١/٢



للشكاوى والاقتراحات
COMPLAINTS AND SUGGESTIONS

+20111877378

Num. / رقم	شرح	Explanation
01	نقطة أمان ستوب الكابينة مفتوحة , سواء أثناء الحركة أو أثناء التوقف علي الدور (تؤدي الي توقف مفاجئ للمصعد إذا كان المصعد يتحرك و لا يخرج المصعد خارج الخدمة) .	Cabin stop safety circuit has been opened during moving or during floor stop. It will cause “ suddenly stop the lift if the lift is moving “ , the lift will not be out of service
02	نقطة أمان شوك الأبواب مفتوحة , سواء أثناء الحركة أو أثناء التوقف علي الدور (تؤدي الي توقف مفاجئ للمصعد إذا كان المصعد يتحرك و لا يخرج المصعد خارج الخدمة) .	Doors fork stop safety circuit has been opened during moving or during floor stop. “ suddenly stop the lift if the lift is moving “ , the lift will not be out of service
03	نقطة أمان كوالين الأبواب مفتوحة أثناء الحركة (تؤدي الي توقف مفاجئ للمصعد إذا كان المصعد يتحرك و لا يخرج المصعد خارج الخدمة) .	Doors Lock stop safety circuit has been opened during moving. “Suddenly stop the lift if the lift is moving “the lift will not be out of service.
04	سقوط فائزة من فازات فازسيكونس الكارت (خاصة بالكروت التي تحتوي علي فاز سيكونس داخلي) (تؤدي الي توقف مفاجئ للمصعد إذا كان المصعد يتحرك و لا يخرج المصعد خارج الخدمة ولا بد من رجوع الفائزة مرة أخرى لكي يستأنف الكارت العمل مرة أخرى) .	One phase from three phases input to the control board have been absent. “Suddenly stop the lift if the lift is moving “ , the lift will not be out of service and the lost phase must be returned again to start board operation.
05	تم فتح نهاية الصعود في أثناء نزول المصعد و هذا يدل علي ان المصعد يعمل و فازات الكهرباء معكوسة و هنا سيقف المصعد علي اقرب دور (تؤدي الي توقف المصعد علي اقرب دور و لا يخرج المصعد خارج الخدمة) .	The upper limit switch has been opened during the lift moving down!! . It means that the mains power phases reversed. And “the lift will be stop at the nearest floor” the lift will not be out of service.
06	تم فتح نهاية النزول في أثناء صعود المصعد و هذا يدل علي ان المصعد يعمل و فازات الكهرباء معكوسة و هنا سيقف المصعد علي اقرب دور (تؤدي الي توقف المصعد علي اقرب دور و لا يخرج المصعد خارج الخدمة) .	The down limit switch has been opened during the lift moving up!! . It means that the mains power phases reversed. And “the lift will be stop at the nearest floor”, the lift will not be out of service.
07	تم إنتهاء زمن تايمر السريع . و هو ليس زمن كامل مشوار للمصعد (تؤدي الي توقف المصعد علي اقرب دور و لا يخرج المصعد خارج الخدمة) .	When the FAST TIMER finished “the lift will be stop at the nearest floor”, the lift will not be out of service.
08	تم إنتهاء زمن تايمر البطيء . (تؤدي الي توقف المصعد علي اقرب دور و لا يخرج المصعد خارج الخدمة) .	When the SLOW TIMER finished “the lift will be stop at the nearest floor”, the lift will not be out of service.
09	توجد مشكلة في دائرة الكوالين . و تظهر فقط عندما “تلقط” الكاماة و “تسيب” نظرا لعدم إكتمال دائرة الكالون . و تظهر أثناء التوقف و لا تظهر أبدا أثناء الحركة . و لا يخرج المصعد خارج الخدمة إلا إذا أنتهت عدد محاولات الكاماة.	Lock safety circuit has a problem, because the CAM is "ON" and lock circuit not completed, and it will be appear at stop not at moving . The lift will not be out of service even if CAM counter finished.
10	إنقضاء عدد محاولات الكاماة . و هي أن الكاماة “تلقط” لزمن معين ثم لا تكتمل دائرة الكالون . ثم “تسيب” ثم تعاود المحاولة مرة أخرى إلي أن تنتهي عدد محاولاتها و هذا كلة حماية للكاماة لكي لا تحترق . (المصعد سيخرج خارج الخدمة و لن يقبل طلبات . و يلزم فصل الكهرباء و تشغيلها مرة أخرى) .	And this will appear when the CAM will be “ON” and Lock safety not completed. It will be done several times according to CAM trials number in the programming. ((The elevator will be out of service and will not accept requests. The electricity must be disconnected and turned on again))
11	إنقضاء زمن تسقيط الطلبات . و يظهر عندما يظل باب المصعد مفتوحا لفترة 60 ثانية. (لا يخرج المصعد خارج الخدمة) .	When the elevator door will open for time 60 sec. the registered order will be unregistered and its light will be off. It's a fixed time and can't be programmed, the lift will not be out of service.
12	هذا عطل إنقضاء زمن تشغيل المصعد بالساعات (عدد المشاوير) و يتم حسابها بالساعات و أقصى زمن لها هو 9999 ساعة " تقريبا 417 يوم . و عند إنقطاع التيار ثم رجوعه سيستمر تايمر الساعات في العمل حيث إنه يقوم بتخزين عدد الساعات المنقضية أولا بأول و	This is the elevator life timer in hours. When it is finished the lift will be out of service, Max time is 9999 hour = 417 days (‘if this error occurred The elevator will be out of service and will not accept

requests. The electricity must be disconnected and turned on again))	عند إنتهاء هذا الزمن (المصعد سيخرج خارج الخدمة و لن يقبل طلبات و يلزم فصل الكهرباء و تشغيلها مرة أخرى) .	
Mechanical brake Feedback error, when the brake has a feedback switch it will wired to "FL" card signal & COM, (control board should be have internal phase sequence), when this error occurred " the lift will not be out of service "	هذا العطل خاص بنقطة الفرملة الميكانيكية و هي علي المفتوح علي كارت التحكم . حيث يوجد أنواع فرملة مجهزة بنقطة رجوع منها للوحة التحكم و يتم توصيلها علي الكارت علي نقطة FL و الـ COM و يفضل أستخدامها علي الكروت التي تحتوي علي فاز سيكونس داخلي و هناك تايمر للفرملة في البرمجة . فإذا أعطي الكارت أمر تشغيل و لم تكتمل هذه النقطة علي الكارت . سيعطي الكارت خطأ تشغيل و (هذه النقطة لا تخرج المصعد خارج الخدمة) .	13
It will appear when the lift stopped at the floor and both upper & down limit switches have been opened , the lift will not be operate , until one of them is closed	يظهر هذا العطل عندما يكون المصعد متوقف علي الدور و نهاية إتجاه الصعود و النزول مفتوحتان . و بالطبع لن يتحرك المصعد و لن يقبل أي طلبات .	14
This error for motor over heat, and its supported only in the control board contains the (TR –TR) terminals, The temperature of the motor must continue rising until the certain time finished. If you didn't need this option. You should program the time to 50 sec and make it disabled (and if you didn't need it, please make "Termic time = 50" from advancing programing)	عطل إرتفاع درجة حرارة الماكينة و يظهر فقط في الكروت التي تحتوي علي دخل الترميك الحراري (TR- TR) و لكي يشعر الكارت بحرارة الماكينة لايد و أن تظل الماكينة ساخنة لمدة زمن البرمجة, و طالما إن الماكينة ساخنة لن يعمل الكارت مطلقا و سيخرج خارج الخدمة حتي رجوع الماكينة إلي حرارتها الطبيعية. و عند عدم إستخدام روزة الترميك يجب عليك برمجة Termic time = 50 من البرمجة المتقدمة للكارت.	15
This error is for door lock safety (when the lift has been stopped 5 times on a certain door and the door lock not open yet. ((The elevator will be out of service and will not accept requests. The electricity must be disconnected and turned on again))	عطل أمان الكالون (عند توقف المصعد علي نفس الدور لعدد 5 مرات المتتالية و عدم فتح الكالون . المصعد يخرج خارج الخدمة) " و يلزم فصل الكهرباء و تشغيلها لكي يعود الكارت للعمل " .	16
This error is for door Fork safety (when the lift has been stopped 5 times on a certain door and the door Fork not open yet. ((The elevator will be out of service and will not accept requests. The electricity must be disconnected and turned on again))	عطل أمان الشوكة (عند توقف المصعد علي نفس الدور لعدد 5 مرات المتتالية و عدم فتح دائرة الشوكة . المصعد يخرج خارج الخدمة) " و يلزم فصل الكهرباء و تشغيلها لكي يعود الكارت للعمل " .	17
Its alert for telling us that , the lift will not be stop to any outer request during moving down	تنبيه معناة أن المصعد كامل العدد و لن يتوقف لأي طلب خارجي و هو يتحرك لأسفل . و لا تحدث أي عطل للمصعد .	18
It's only an alert when the lift is overweight and can't be move	تنبيه معناة أن المصعد بة حمولة زائدة و لن يستطيع التحرك .	19
It's will occur when the motor current exceeds the rated current during movement whether at fast or low speed and it's only activated on a control board containing an electronic overload sensor, when it occurs the control board will stop working for 20 seconds and then it will work again, and if it happened again within 10 minutes, the control panel will stop working and is out of service and the power must be turned off and on again. If it does not happen within 10 minutes, the control panel will continue to work in the normal state. But if it happens as a result of the mechanical brake not opening, the card will stop working immediately.	عطل زيادة تيار الماكينة أثناء الحركة بقيمة أكثر من تيار الماكينة المقتن . سواء كان من تيار السريع أو تيار البطيء . و هذا العطل مفعّل فقط في الكروت التي تحتوي علي أوفرلود الكتروني علي الكارت . و عند حدوثه يتوقف الكارت عن العمل لمدة 20 ثانية ثم يعاود العمل مرة أخرى و إذا حدث مرة أخرى في غضون 10 دقائق سيتوقف الكارت نهائيا و يلزم فصل الكهرباء و تشغيلها . أما إذا لم يحدث في غضون 10 دقائق سيستمر الكارت في العمل بطريقة عادية جدا . أما إذا حدث نتيجة عدم فتح الفرملة الميكانيكية سيتوقف الكارت عن العمل فورا .	20
It's an alert for telling us that there are inner or outer request switches are self-registered , if the outer request is self-registered the card will stop	تنبيه بأنة يوجد زر طلب خارجي أو داخلي " لازق" أو مسجل دائما بمفردة ! . و إذا كان زر الطلب الخارجي "لازق" سيتوقف الكارت لمدة 10 ثواني عن قبول أي طلبات خارجية ثم بعد ذلك	21

operation for 10 second and after 10 second it will be in normal operation	يعطي هذا التنبيه ثم يقوم الكارت بالعمل بعد ذلك بطريقة عادية جدا .	
It's an alert for maintenance mode operation , and the lift will not response to outer or inner requests	تنبيه لمستخدمين المصعد . أن المصعد يعمل في حالة الصيانة و بالتالي لن يقبل أي طلبات سواء خارجية أو داخلية .	22
It's a warning to elevator users , the elevator works in case of fire , and will response only to the firefighter , no accept outer or inner requests	تنبيه لمستخدمين المصعد . أن المصعد يعمل في حالة الحريق و يتم إجلاء السكان بواسطة رجل الحريق و بالتالي لن يقبل أي طلبات إلا من خلال المنقذ .	23
"Cabin control board" stop safety circuit open, when use the cabin saving control board.	نقطة أستوب كارت الكابينة مفتوحة STP " عندما يتم إستخدام مجموعة الكابينة الموفرة للكابل المرن " .	24
The duplex control board groups are not connected together	مجموعة الدوبليكس غير متصلة ببعض " كارت الربط و كارت التحكم غير متصلين " .	25
Cabin control board groups are not connected together	عند إستخدامك للمجموعة الموفرة للكابل المرن " كارت الكابينة" إذا لم تتصل الكروت مع بعضها سيظهر هذا العطل . و لن يستجيب المصعد لأي طلبات خارجية او داخلية علي السواء .	26
Especially the control boards that have an electronic overload sensor. When the card gives an increase in current and the cabin does not move, "there are no pulses on the SEL input ", this means that the mechanical brake not open yet. ((The elevator will be out of service and will not accept requests. The electricity must be disconnected and turned on again))	خاصة بالكروت التي عليها أوفرلود الكتروني . فعندما يعطي الكارت زيادة في التيار و لم تتحرك الكابينة " عدم وجود نبضات علي عداد الكارت" فهذا معناه أن الفرملة الميكانيكية لم تفتح بعد . و إذا حدث هذا فإن (المصعد سيخرج خارج الخدمة فورا و لن يقبل طلبات . و يلزم فصل الكهرباء و تشغيلها مرة أخرى) .	27

يسعدنا دائما تواصلك معنا..

المصنع : مدينة 6 أكتوبر - مجمع وادى الملكة الصناعى - بالمنطقة الصناعية الثانية

الإدارة : 271 شارع الملك فيصل - محطة التعاون - برج الشرطة - الدور الأول

المبيعات : 01100993124 - 01100993125

التسويق : 01146925550

الدعم الفنى : 01060913358

